



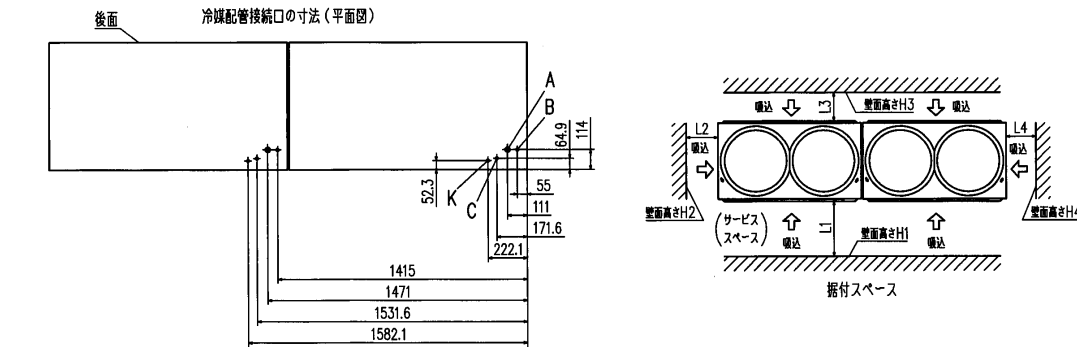


(単位: mm)

寸法	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100	100
L4	10	開放
H1	1500	——
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	——

記号	内 容
A	冷媒吸入ガス側配管接続口 $\phi 25.4$ (ろう付) $\times 2$
B	冷媒吐出ガス側配管接続口 $\phi 19.05$ (ろう付) $\times 2$
C	冷媒液側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア) $\times 2$
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴 40×80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所 $\times 2$
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45, 3$ ヶ所 $\times 2$
H	ドレン排水用穴 $\phi 20, 10$ ヶ所 $\times 2$
K	均油配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア) $\times 2$
L	搬入、吊り下げ用穴 230X60
N	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$) $\times 2$

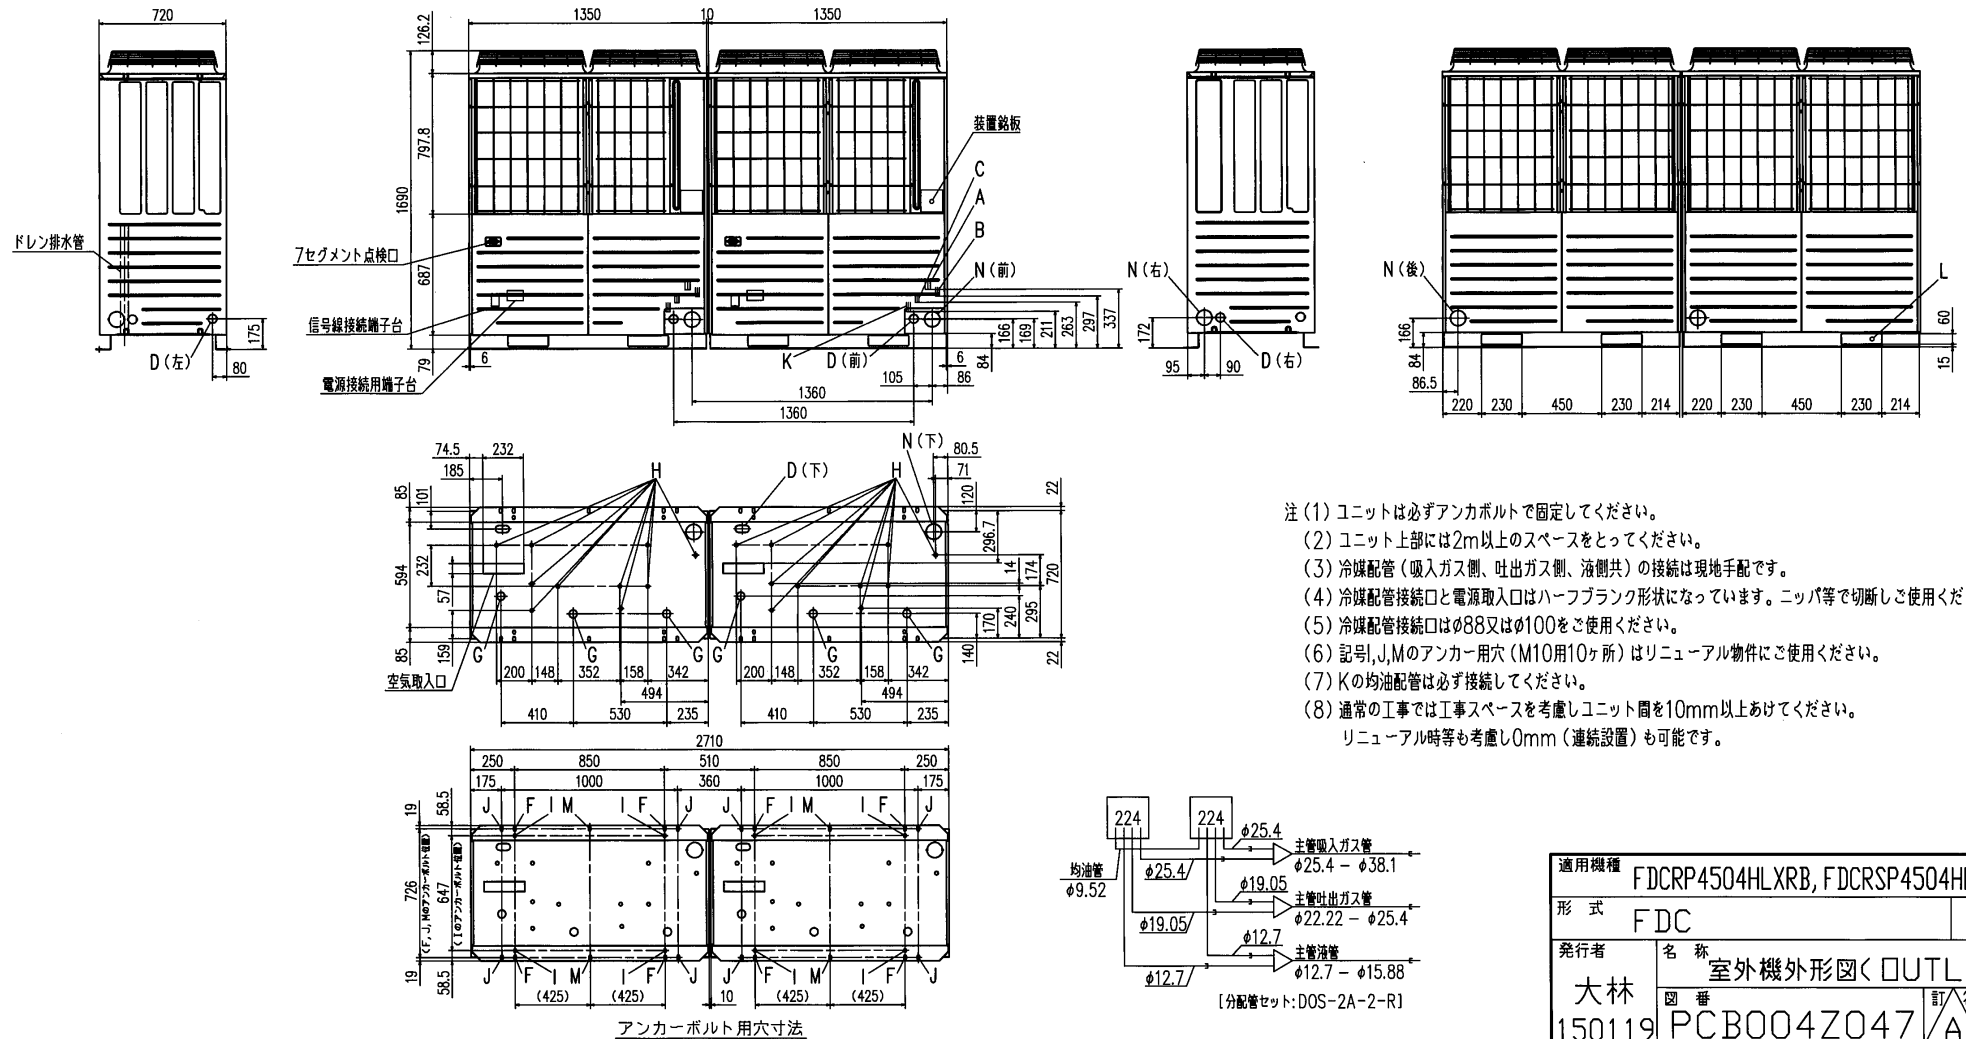

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管（吸入ガス側、吐出ガス側、液割共）の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88又はφ100をご使用ください。
- (6) 記号J,Mのアンカー用穴（M10用10ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事で工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm（連続設置）も可能です。

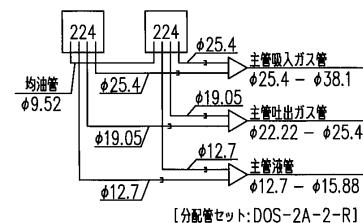

適用機種 FDCRP4504HLXRB, FDCRSP4504HLXRB			
形式 FDC			
発行者 大林		名称 室外機外形図(OUTLINE)	
150119		図番 PCB004Z047	訂符葉別 A 1/1