

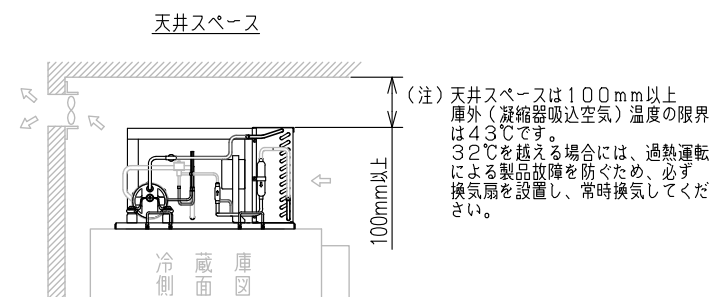
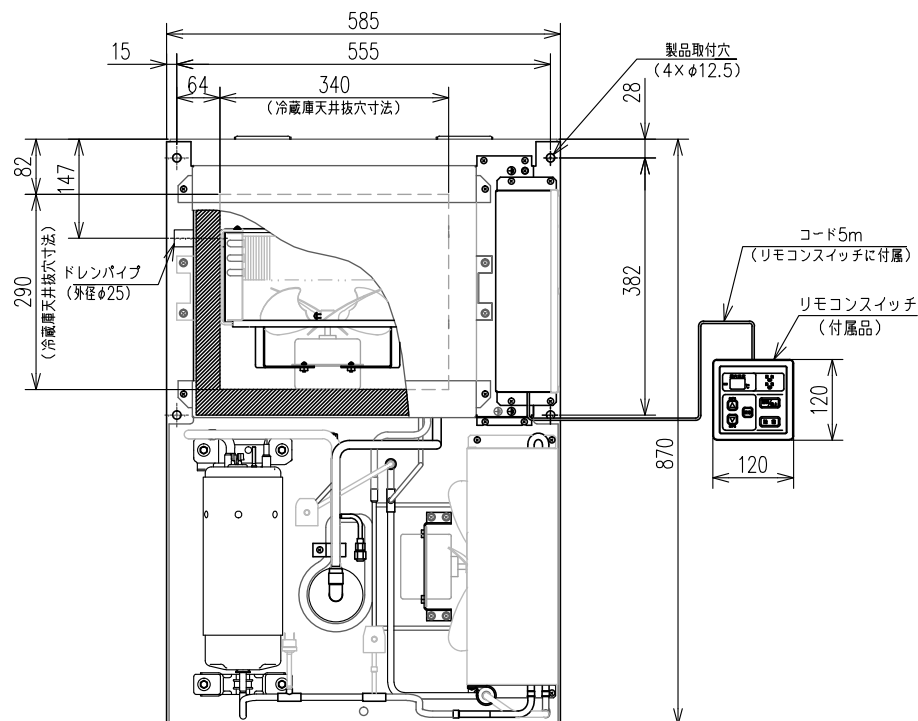
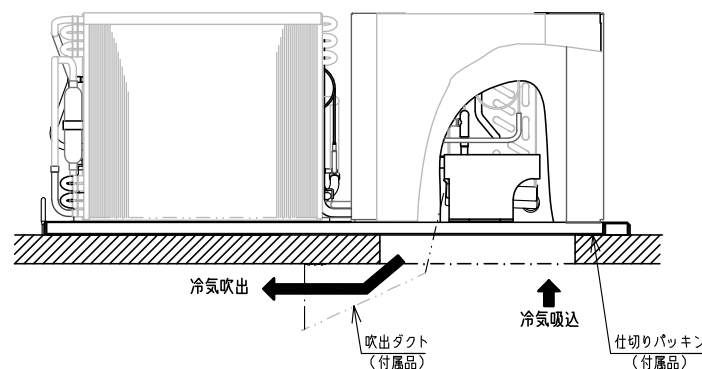


記事 1. 付属品の吹出ダクトは必ず取り付けてください。
(取り付けないで運転しますとショートサーキットにより
冷却不足となります。)

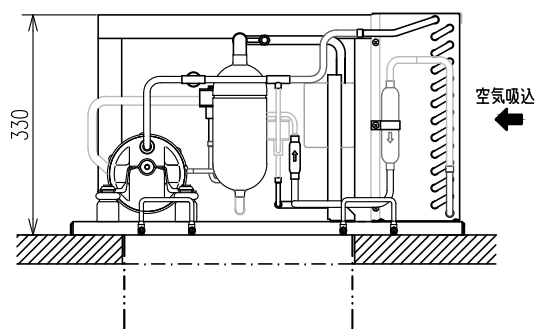

扉位置による据付場所の選定

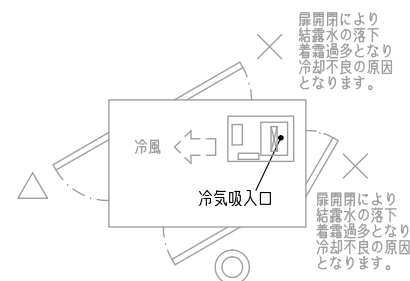

適用機種	PUA04HJF 1		
形 式	PUA		
発行者	名 称	外形図 (OUTLINE)	
坪野	図 番	LRB000Z033	訂 符 業 別
150220			1/1