

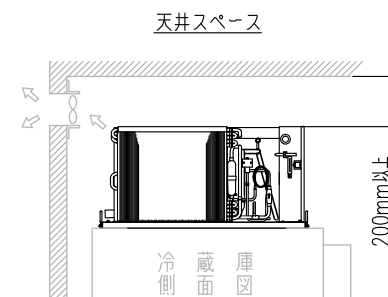
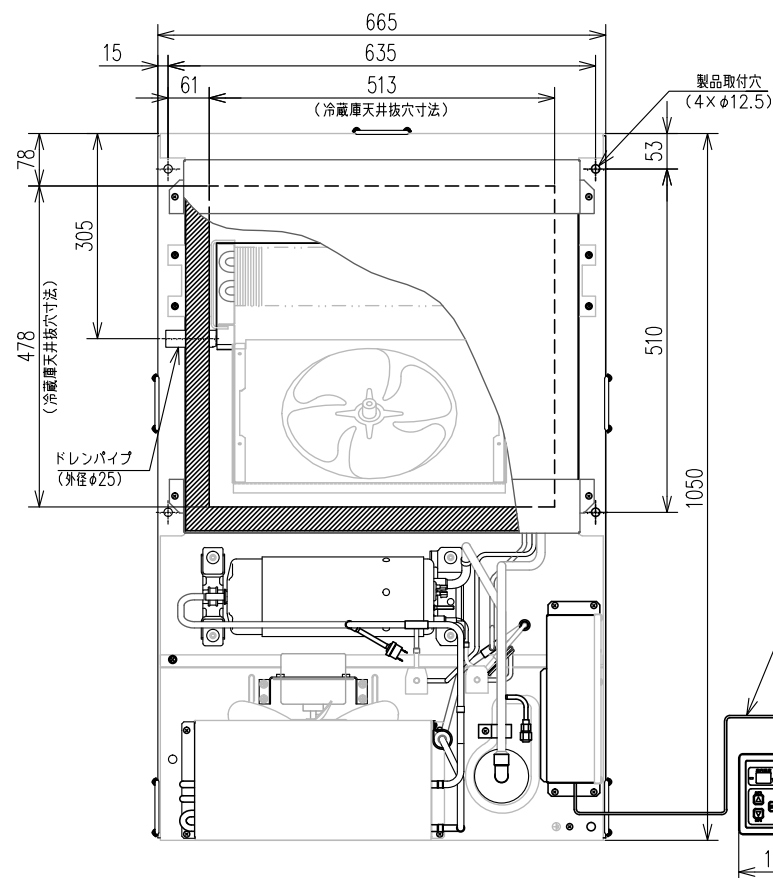


記事 1. 付属品の吹出ダクトは必ず取り付けてください。
(取り付けないで運転しますとショートサーキットにより
冷却不足となります。)

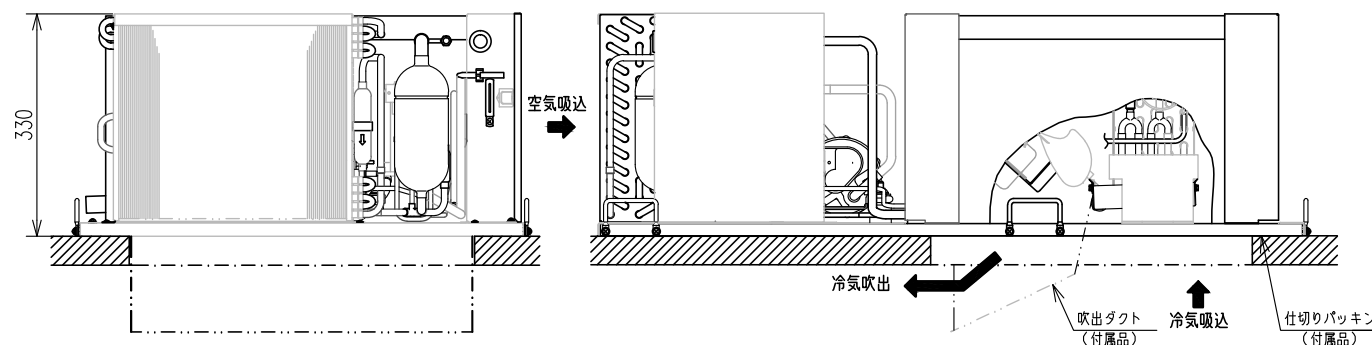

(注) 天井スペースは200mm以上
庫外(凝縮器吸込空気)温度の限界
は43℃です。
32℃を越える場合には、過熱運転
による製品故障を防ぐため、必ず
換気扇を設置し、常時換気してくだ
さい。

扉位置による据付場所の選定

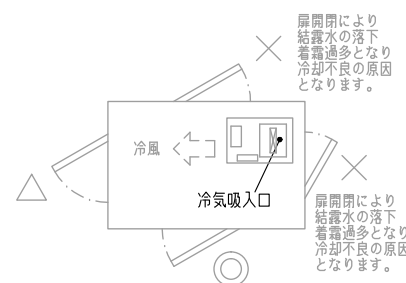

適用機種	PUA08LF1		
形 式	PUA		
発行者	名 称	外形図 (OUTLINE)	
坪野	図 番	LRB000Z038	訂 符 業 別
150220			1/1