

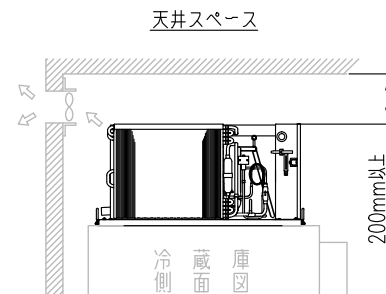
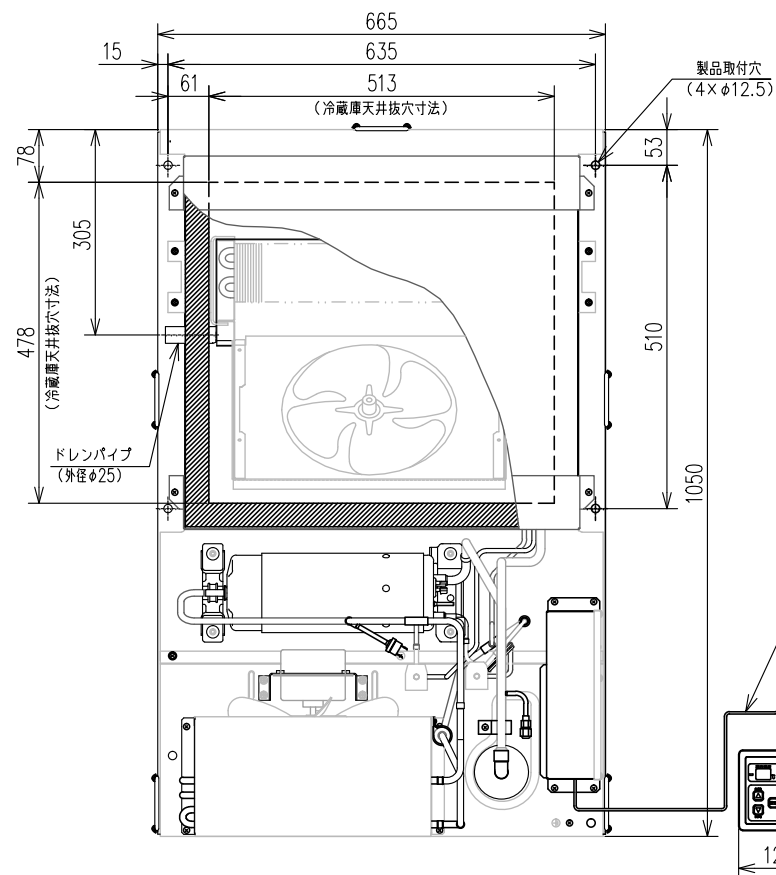


記事 1. 付属品の吹出ダクトは必ず取り付けてください。  
(取り付けないで運転しますとショートサーキットにより  
冷却不足となります。)

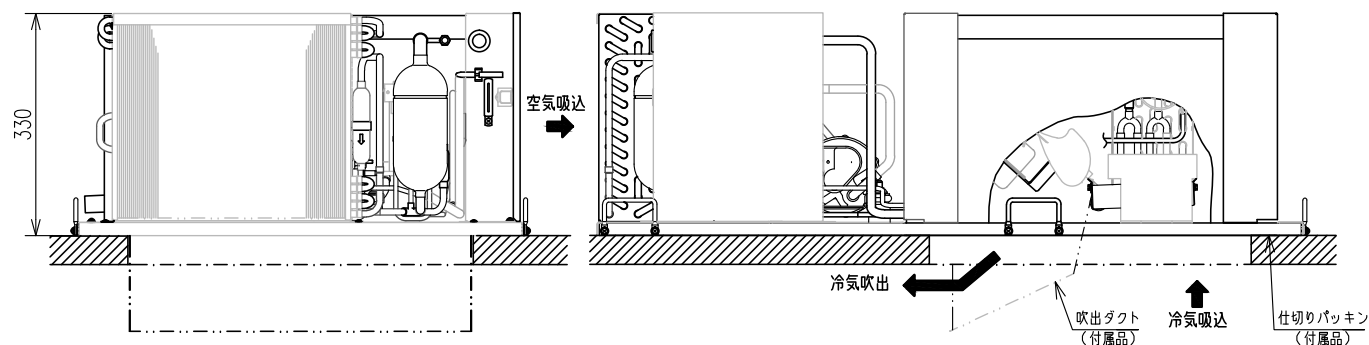

(注) 天井スペースは200mm以上  
庫外(凝縮器吸込空気)温度の限界  
は43℃です。  
32℃を越える場合には、過熱運転  
による製品故障を防ぐため、必ず  
換気扇を設置し、常時換気してくだ  
さい。

#### 扉位置による据付場所の選定

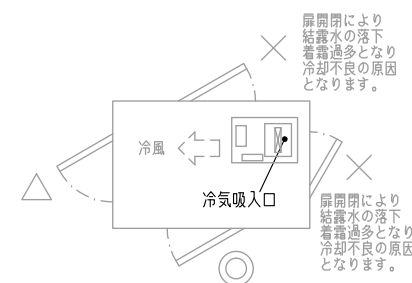

|        |            |               |     |
|--------|------------|---------------|-----|
| 適用機種   | PUA11LF1   |               |     |
| 形式     | PUA        |               |     |
| 発行者    | 名称         | 外形図 (OUTLINE) |     |
| 坪野     | 図番         | 150220        | 1/1 |
| 150220 | LRB000Z039 | 訂符            | 業別  |