


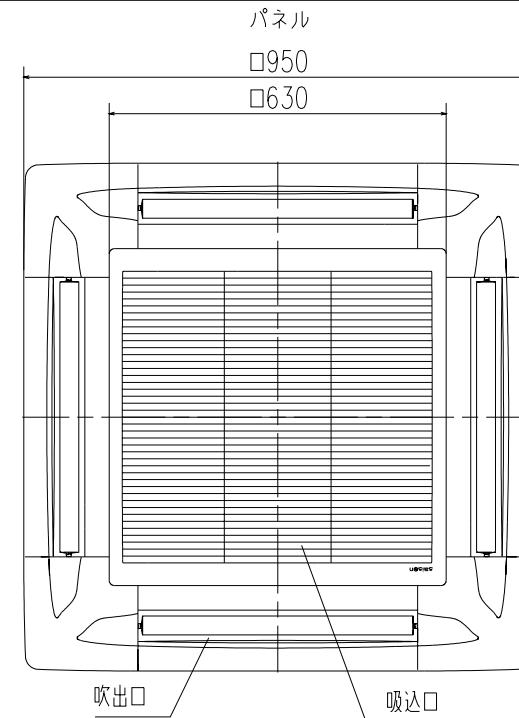
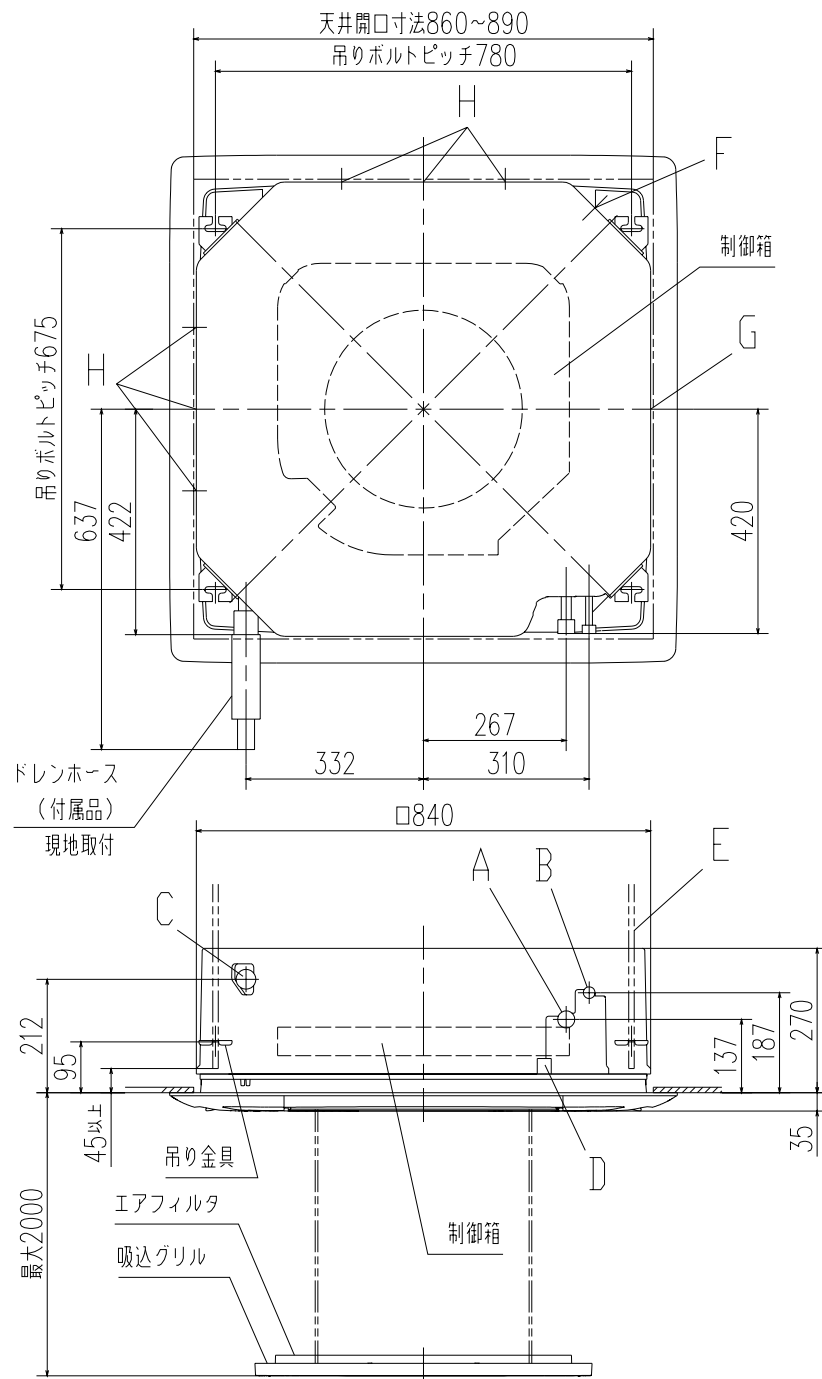
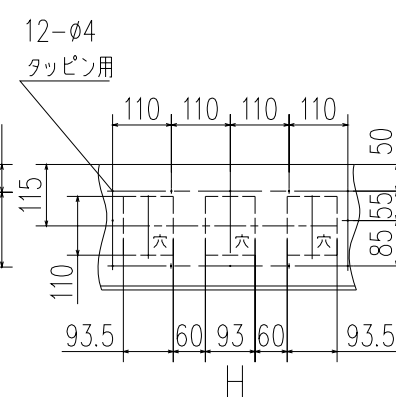
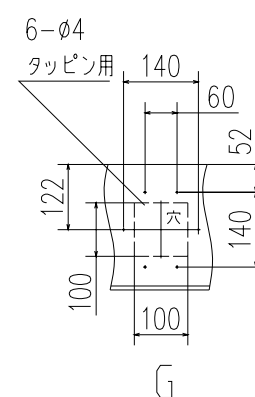
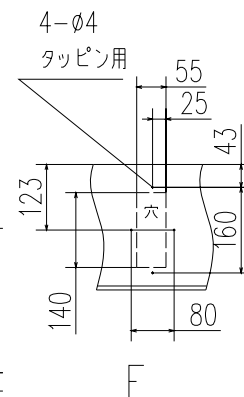


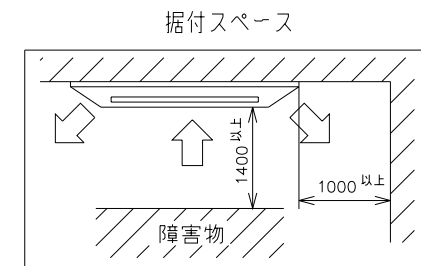

| 記号 | 内 容        |             |
|----|------------|-------------|
| A  | 冷媒ガス側配管    | φ12.7 (フレア) |
| B  | 冷媒液側配管     | φ6.35 (フレア) |
| C  | ドレン配管      | VP25注(2)    |
| D  | 電源取入口      |             |
| E  | 吊りボルト      | (M10又はM8)   |
| F  | OA取入口      |             |
| G  | 吹出分岐ダクト接続口 |             |
| H  | 加湿器接続口     |             |

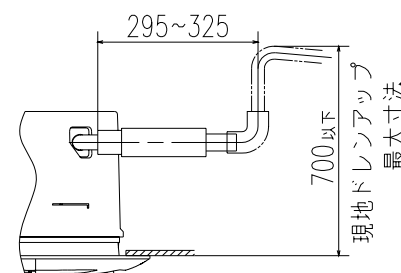

リモコン (別売品)



- 注(1) 装置銘板は吸込グリル内に付いてます。  
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配して下さい。

|        |                        |                  |                        |
|--------|------------------------|------------------|------------------------|
| 適用機種   | FDTP401, 451, 501, 561 |                  |                        |
| 形 式    | FDTP                   | パネル              | T-PSL-34W<br>T-PNL-34W |
| 発行者    | 名 称                    | 室内機外形図 (OUTLINE) |                        |
| 長谷川    | 図 番                    | PJA002Z728       |                        |
| 030414 |                        | 訂 符              | 業 別                    |
|        |                        | A                | 1/1                    |