


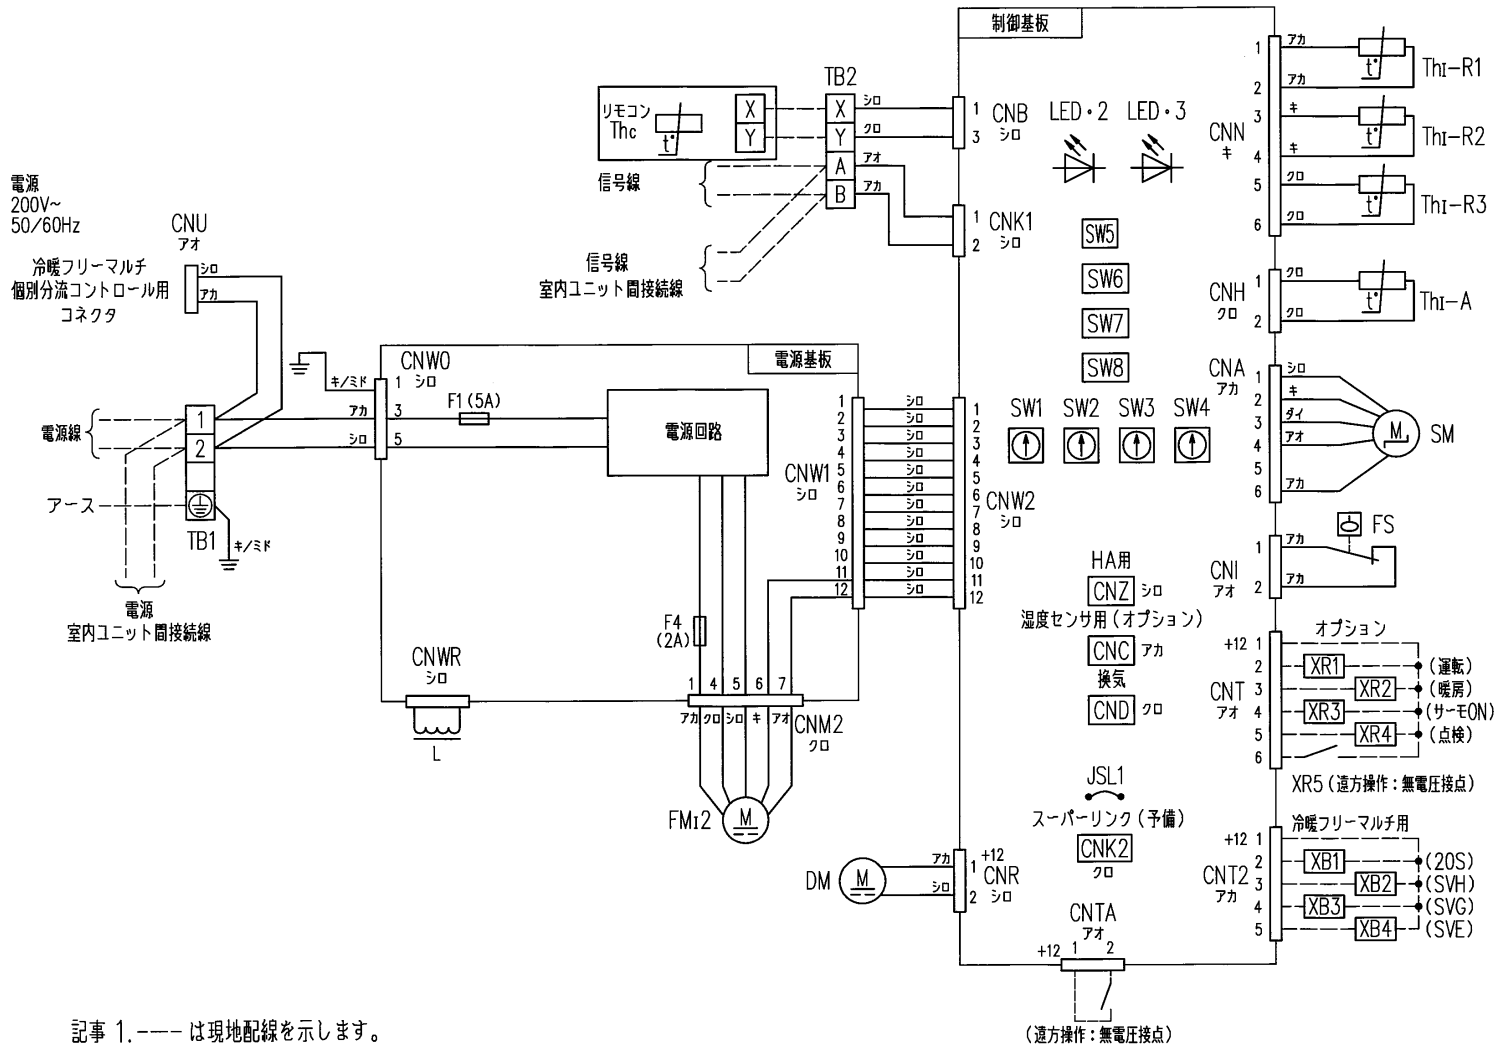

- 記事 1.——は現地配線を示します。
- 2.TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
- 3.室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は、
- ・シールド線、太さ 0.75mm^2 を使用する場合は1500mまで
 - ・シールド線、太さ 1.25mm^2 を使用する場合は1000mまで
 - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ 2.0mm^2 とし、2000mまで
- 4.リモコン配線は 0.3mm^2 X2心を使用してください。
- 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン＜納入仕様書＞をご覧ください。
- 5.リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

記 号	名 称
CNA~Z	コネクタ
DM	ドレンモータ
F1,4	ヒューズ
FM12	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク（予備）切換
L	リアクタ
LED・2	表示灯（緑－マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤－点検表示）
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定／旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効／無効
SW8-4	機外静圧使用範囲切替 出荷時／最大
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気センサ
ThI-R1,2,3	熱交センサ

適用機種		FDUP904FLXB	
形 式		FDU-F	
発行者	名 称		
坪野	室内機配線図 (WIRING)		
141212	図 番	PJG000Z331	計 符 業 別 1 / 1