



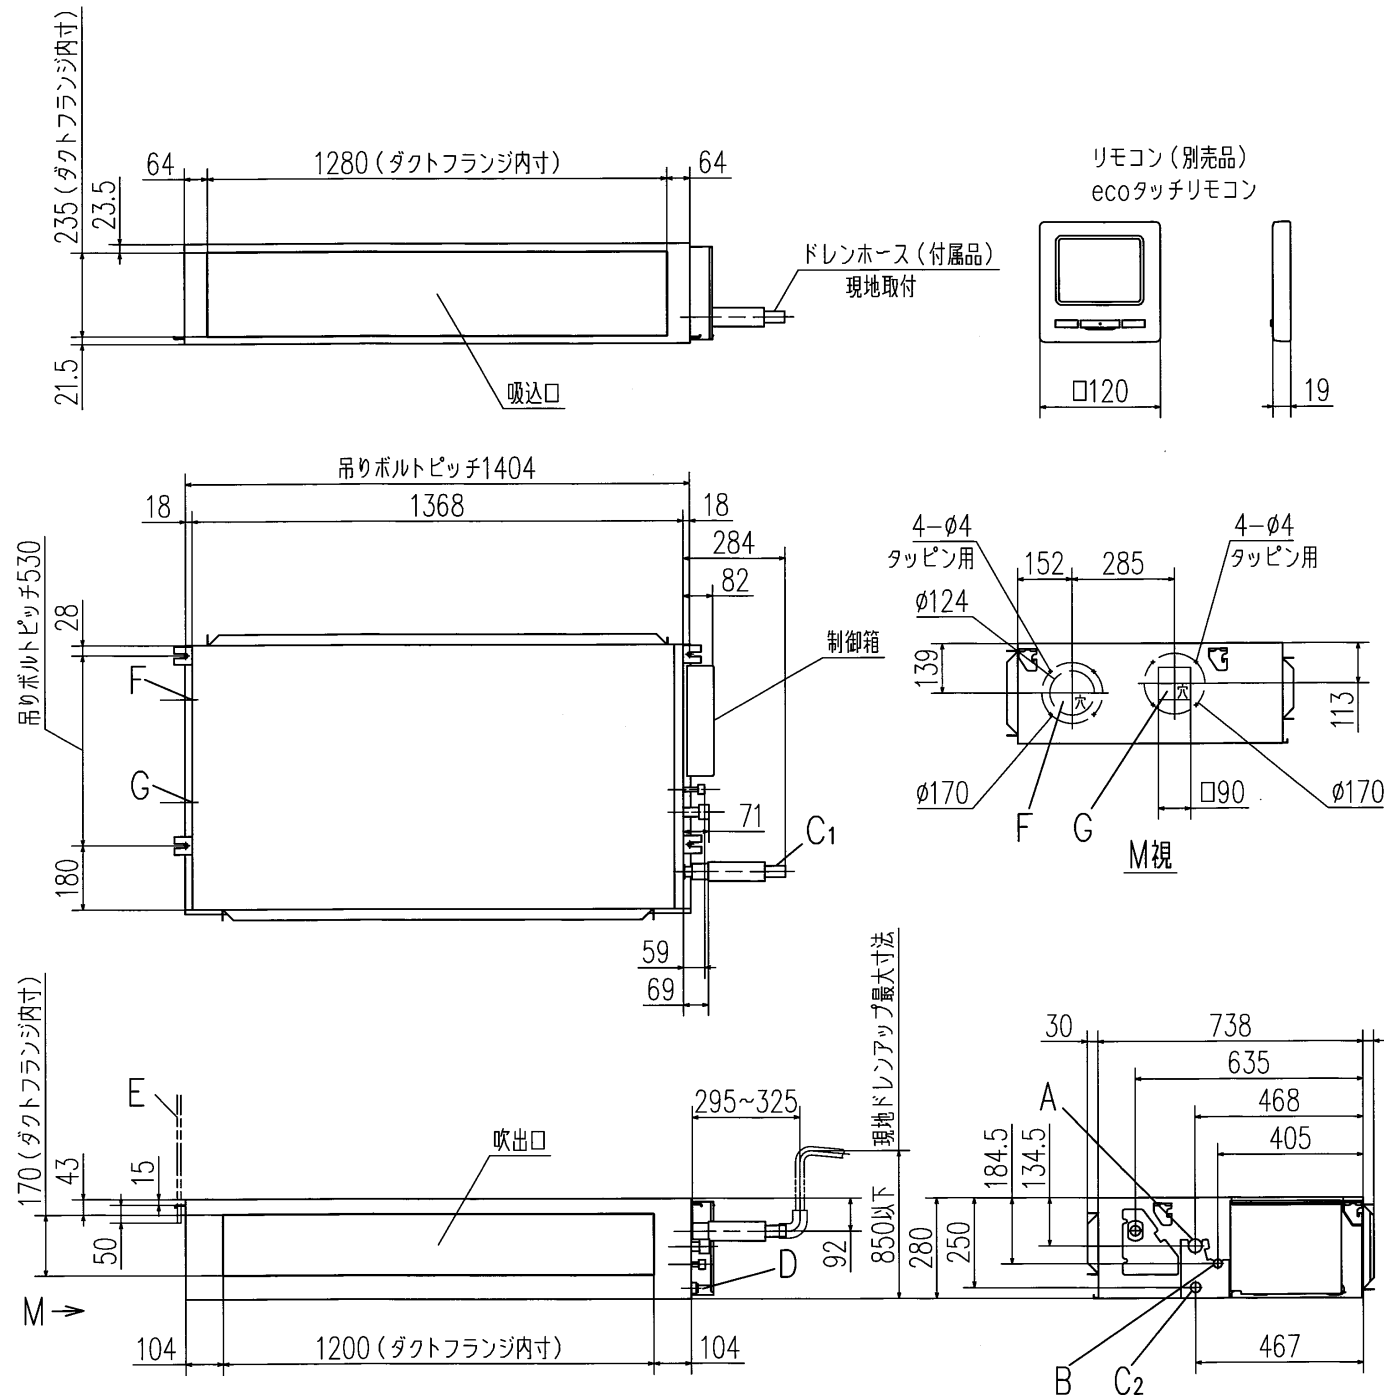


記 号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25,O.D.32)
C2	ドレン自然排水用 VP20
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	OA取入口 φ125用ロックアウト
G	排気ダクト接続口 φ125用ロックアウト
H	点検口 450X450

室内ユニット据付スペース

吸入・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に
 配慮してください。また、吸入ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
 吸入側を直吸込みで使用する場合は、吸入口にエアフィルタを取付けてください。
 また、据付高さは2.5m以上としてください。
 据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。
 (ケース1) ユニツト側面から

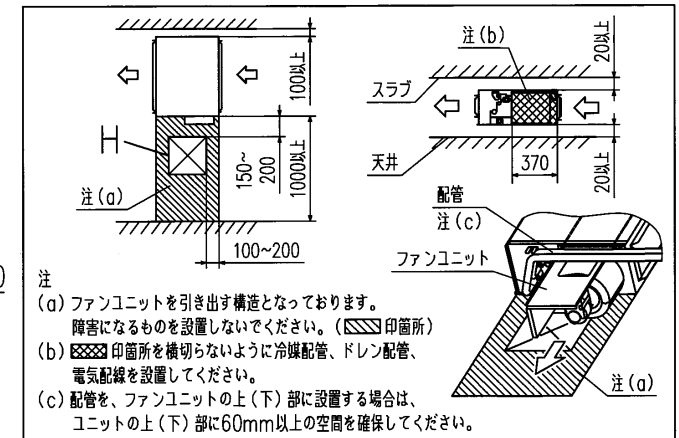

(ケース2) ユニット下面から

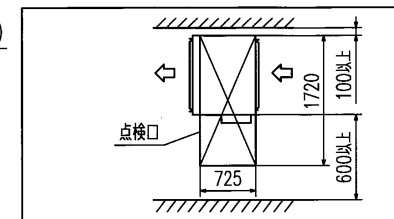

注
(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。

適用機種				FDUP1404FLXB			
形式		FDU-F					
発行者		名称 室内機外形図 (OUTLINE) 坪野					
141212		図番 PJG000Z329			訂符		業別 1/1