


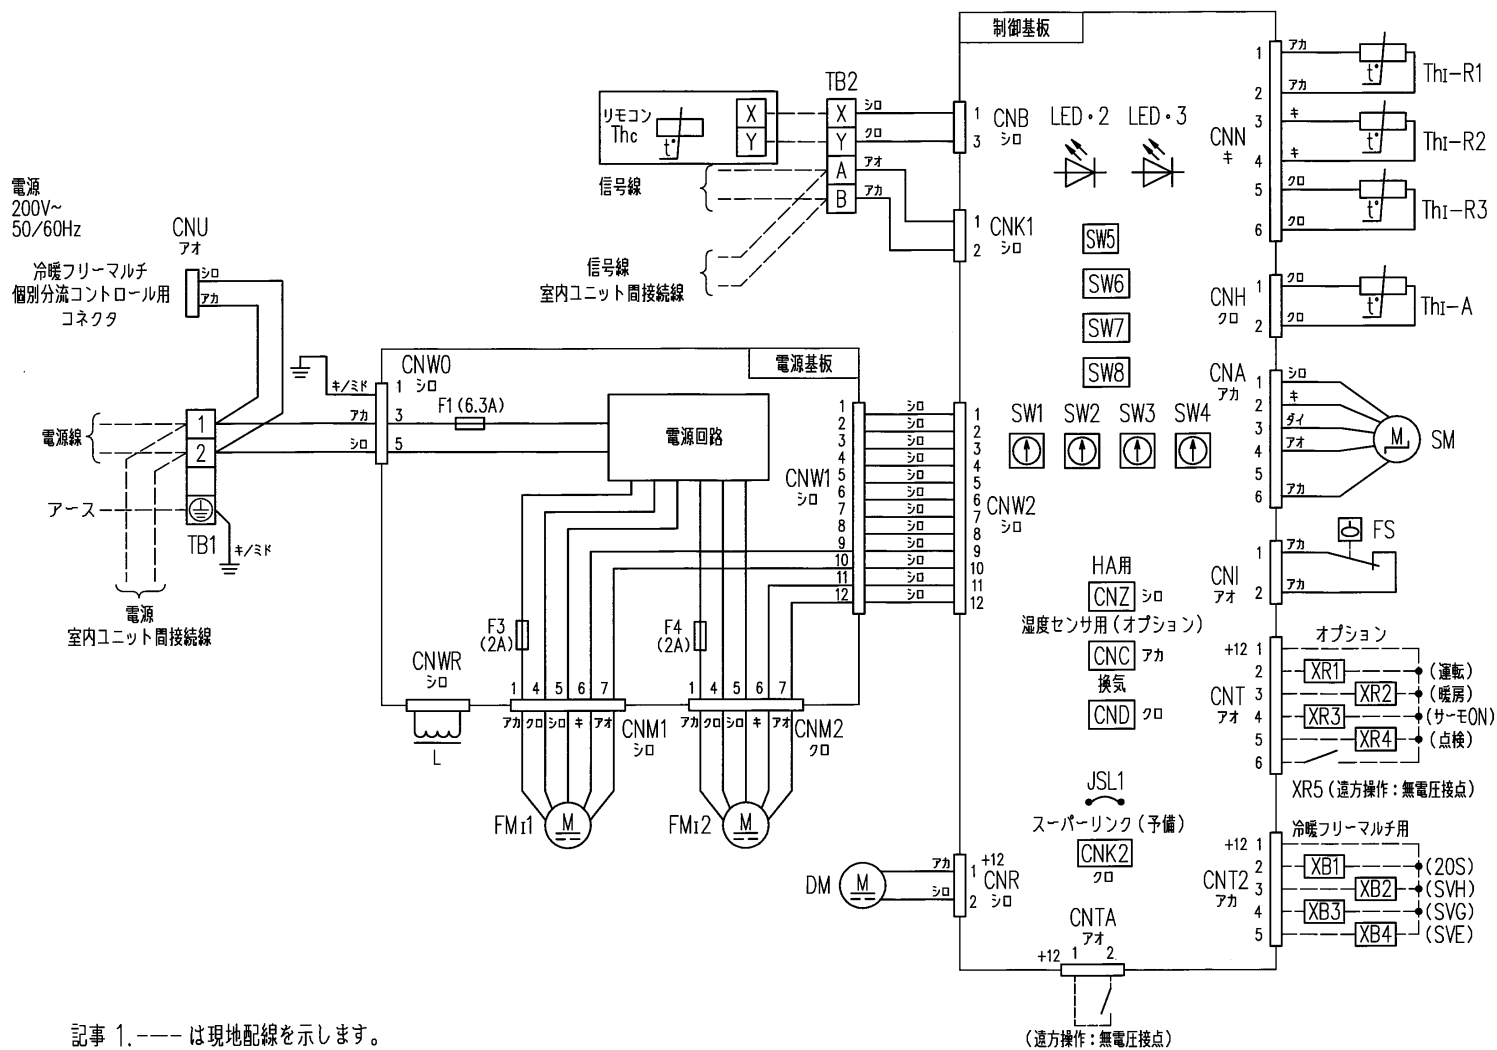

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は、
- ・シールド線、太さ $0.75\text{mm}^2$ を使用する場合は1500mまで
  - ・シールド線、太さ $1.25\text{mm}^2$ を使用する場合は1000mまで
  - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ $2.0\text{mm}^2$ とし、2000mまで
4. リモコン配線は $0.3\text{mm}^2$  X2心を使用してください。
- 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコンく納入仕様書>をご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

| 記 号        | 名 称               |
|------------|-------------------|
| CNA~Z      | コネクタ              |
| DM         | ドレンモータ            |
| F1,3,4     | ヒューズ              |
| FM1,2      | ファンモータ            |
| FS         | フロートスイッチ          |
| JSL1       | スーパーリンク（予備）切換     |
| L          | リアクタ              |
| LED・2      | 表示灯（緑－マイコン正常表示）   |
| LED・3      | 表示灯（赤－点検表示）       |
| SM         | ステッピングモータ（電子膨張弁用） |
| SW1        | 室内アドレスNo.10の位     |
| SW2        | 室内アドレスNo.1の位      |
| SW3        | 室外アドレスNo.10の位     |
| SW4        | 室外アドレスNo.1の位      |
| SW5-1      | スーパーリンク自動判定／旧固定   |
| SW5-2      | 室内アドレスNo.100の位    |
| SW6        | 機種容量切替            |
| SW7-1      | 運転チェック・ドレン試運転     |
| SW7-3      | パワフルモード 有効／無効     |
| SW8-4      | 機外静圧使用範囲切替 出荷時／最大 |
| TB1        | 端子台（電源）（口印）       |
| TB2        | 端子台（通信）（口印）       |
| Thc        | リモコン付属サーミスタ       |
| Thi-A      | 吸入空気センサ           |
| Thi-R1,2,3 | 熱交センサ             |

|        |  |                                                                                             |  |              |                                                                                       |  |  |
|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 適用機種   |  |                                                                                             |  | FDUP1404FLXB |                                                                                       |  |  |
| 形式     |  | FDU-F                                                                                       |  |              |  |  |  |
| 発行者    |  | 名称 室内機配線図 (WIRING)<br>図番 PJG000Z332                                                         |  |              |                                                                                       |  |  |
| 坪野     |  | 訂符<br> |  |              | 業別<br>1/1                                                                             |  |  |
| 141212 |  |                                                                                             |  |              |                                                                                       |  |  |