


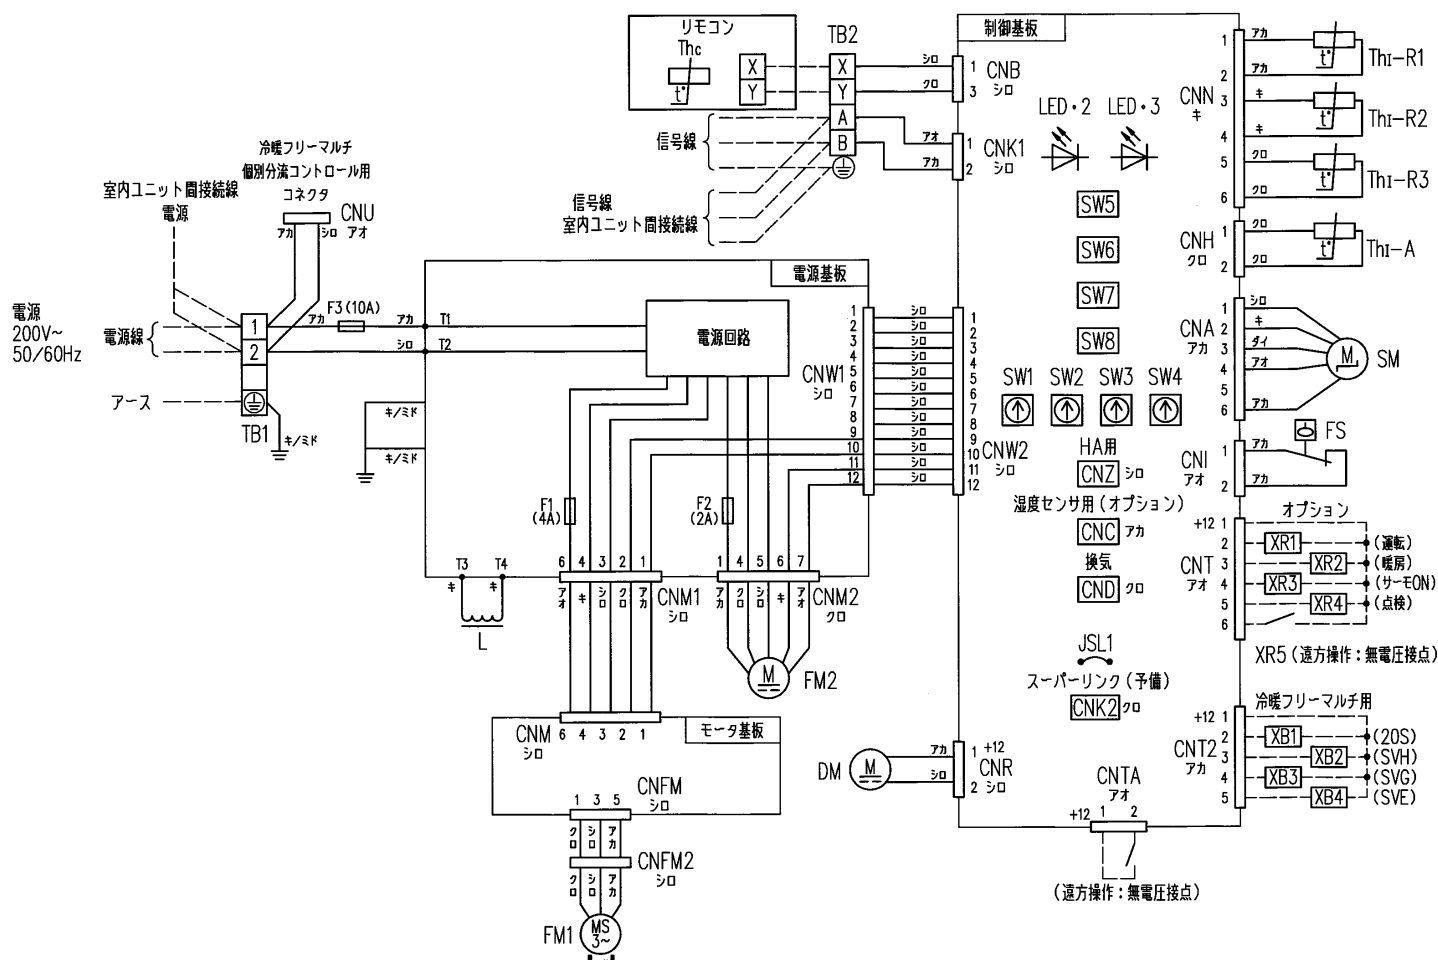

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。

3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は、

- ・シールド線、太さ0.75mm²を使用する場合は1500mまで
- ・シールド線、太さ1.25mm²を使用する場合は1000mまで
- ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm²とし、2000mまで

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン〈納入仕様書〉をご覧ください。

5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

記号説明

記 号	名 称
CNA~Z	コネクタ
DM	ドレンモータ
F1~3	ヒューズ
FM1,2	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク（予備）切換
L	リアクタ
LED・2	表示灯（緑－マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤－点検表示）
SM	ステッピングモータ（電子膨張弁用）
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定／旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-3	パワフルモード 有効／無効
SW8-4	機外静圧使用範囲切替 出荷時／最大
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸入空気センサ
ThI-R1.2.3	熱交センサ

適用機種		GUP2244FM1A, 2804FM1A	
形式		GU-F	
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
坪野	図番	PJG000Z339	訂 符 業 別 1 / 1
141212			