
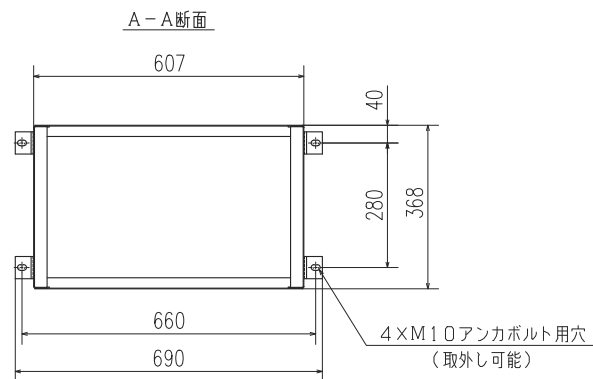
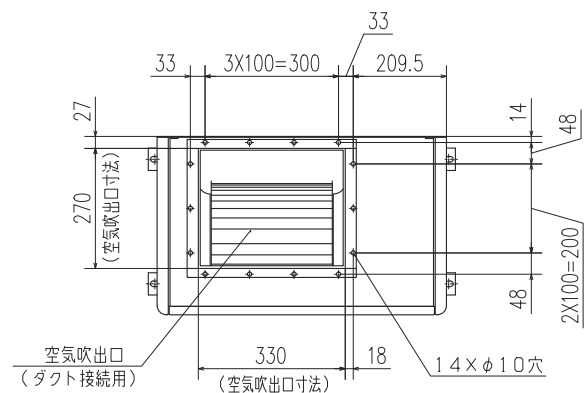


電気配線要領

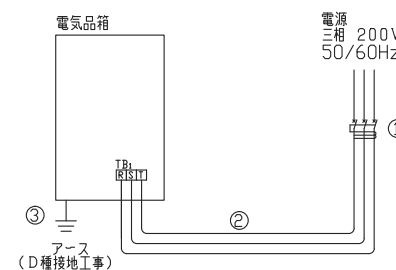


配線容量

ELB (漏電遮断器) 定格感度 電流 (mA)	定格電流 (A)	配線容量 (mm ²)	
		電線 20mまで	アース 線
		①	②
30	20	2.0	2.0

注 記

- ドレン配管は、左右側面より接続できます。
- 電気配線は、左右側面より接続できます。
- ドレン配管への接続は、テーパめねじ (PT1又はR1) もしくは平行めねじ (PS1又はRP1) を使用してください。なお、塩ビ管を使用する場合は、必ず金属インサートタイプを使用してください。
- プレナムチャンバはオプション部品です。組み立てに際しては、同梱されている要領書をご参照の上、現地に組み立ててください。
- プレナムチャンバを使用する場合は、ダクト型に対して騒音や振動が大きくなります。
- 木台 (オプション部品) は、ドレン配管の排水勾配を確保するためのものです。
- 木台を使用する場合は、木台用転倒防止金具を取付け、必ずアンカーボルトにて転倒防止を行ってください。

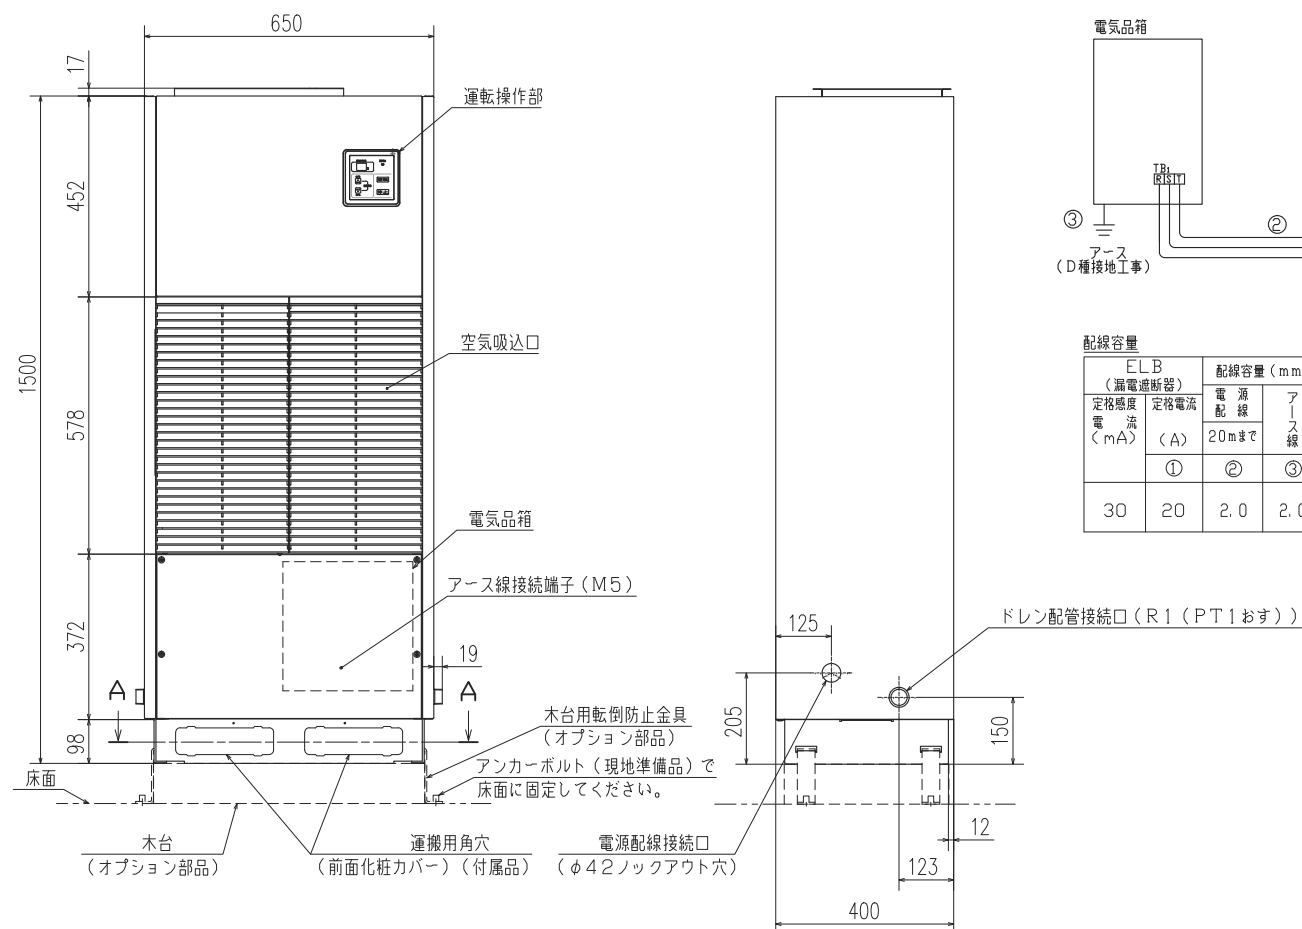

適用機種	UDP3W2		
形 式	UDP		
発行者	名 称	室内機外形図 (OUTLINE)	
坪野	図 番	LRJ000Z083	訂 符 業 別
150828			1/1