
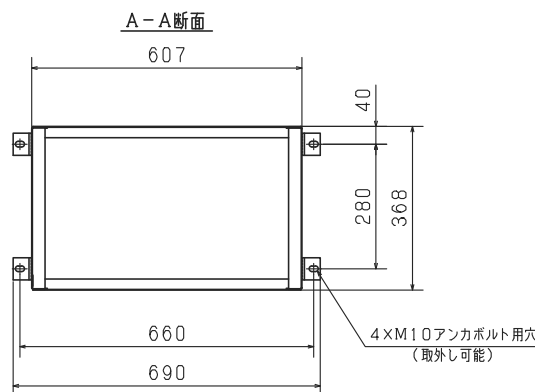
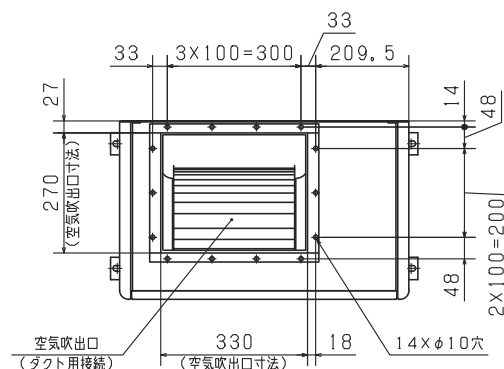


電気配線要領

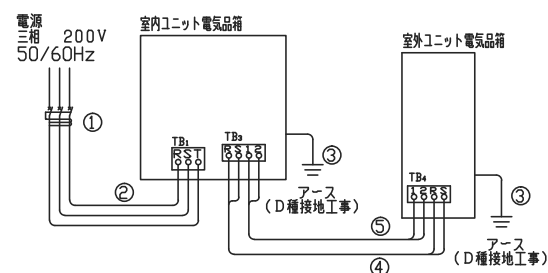

配線容量

項目 型式	ELB (漏電遮断器) 定格感度 電流 (mA)	電 源 配 線 (A)	配線容量 (mm ²)		
			電 源 配 線 20mまで	室内外渡り配線	
				電源配線	連絡配線
室内ユニット (UDP3WC2)	30	20	2.0	2.0	※ 0.8 (CVVS)
室外ユニット (UDRCP3WC1)	—	—	2.0	2.0	—


(注) ※配線はシールド線 (CVVS) を使用し、30cm以上他の配線と離してください。

冷媒液配管取出口 (φ38穴 ゴムブシ付)
(φ9.52銅管フレアナット付 接続部ロー付)

冷媒ガス配管取出口 (φ38穴 ゴムブシ付)
(φ12.7銅管フレアナット付 接続部ロー付)

注 記

1. ドレン配管、冷媒配管は、左右側面より接続できます。
2. 電気配線は、左右側面より接続できます。
3. ドレン配管への接続は、テープめねじ (PT1又はR1) もしくは平行めねじ (PS1又はRP1) を使用してください。なお、塩ビ管を使用する場合は、必ず金属インサートタイプを使用してください。
4. 木台 (オプション部品) は、ドレン配管の排水勾配を確保するためのものです。
5. 木台を使用する場合は、木台用転倒防止金具を取付け、必ずアンカーボルトにて転倒防止を行なってください。

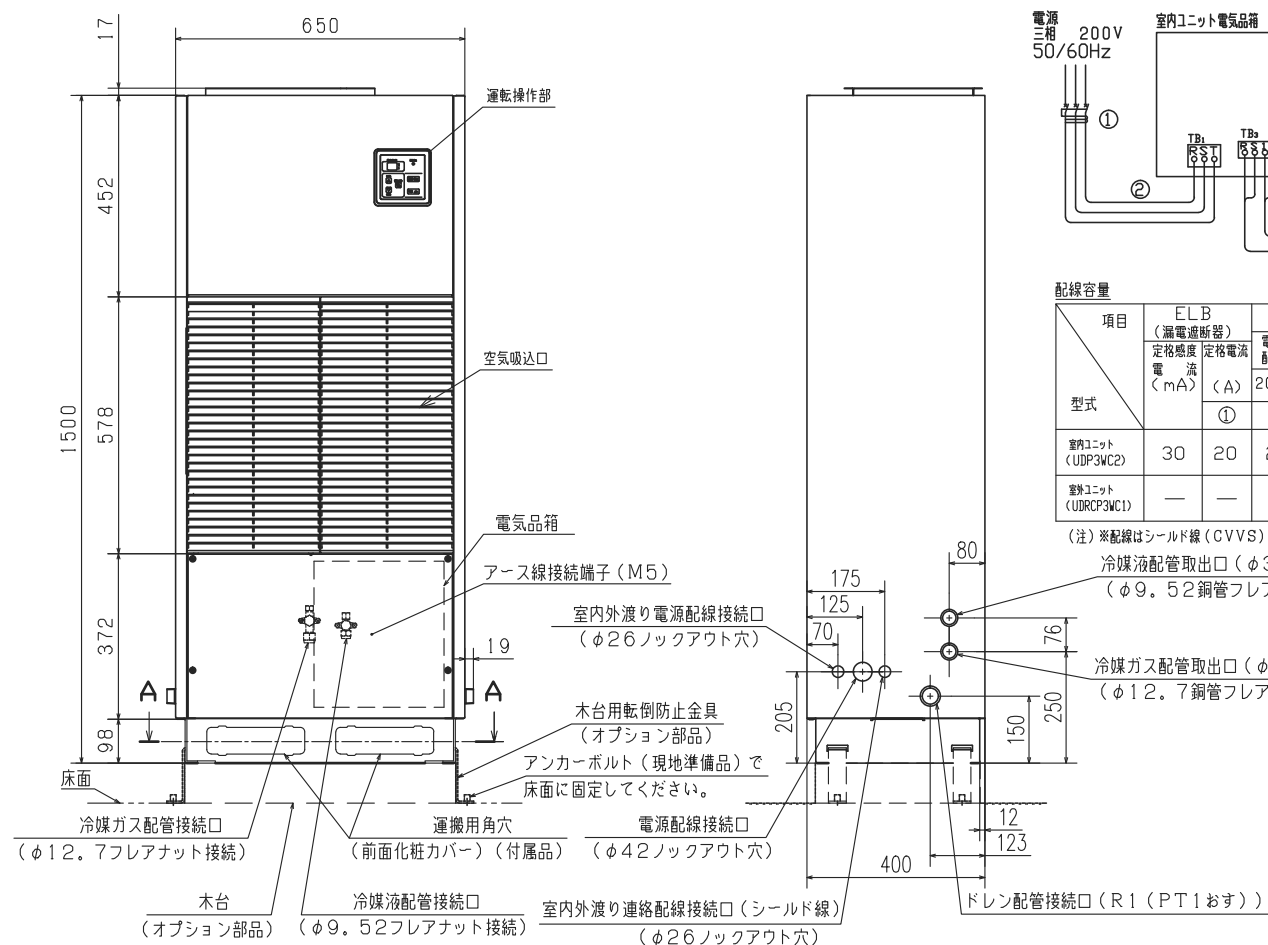

適用機種	UDP3WC2		
形 式	UDP		
発行者	坪野		
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)		
図 番	150829	LRJ000Z088	訂 符 業 別 1/1