


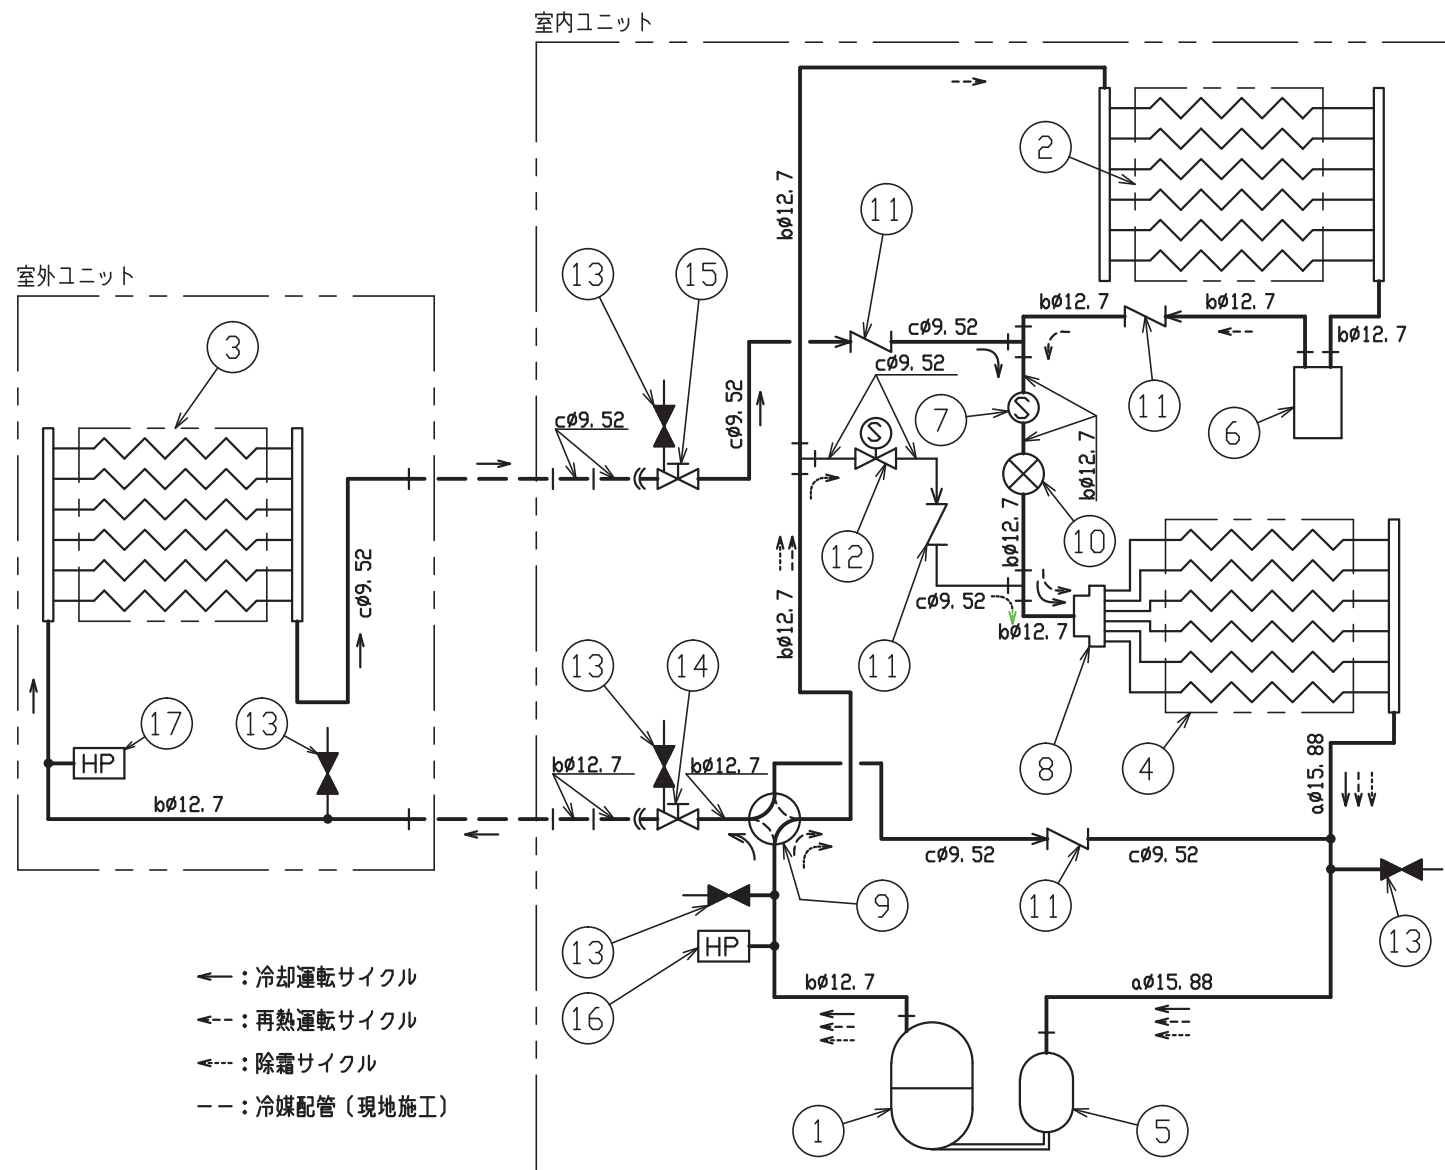

← : 冷却運転サイクル
 ←- - : 再熱運転サイクル
 ←... : 除霜サイクル
 - · - : 冷媒配管 (現地施工)

≡ : フレア接続
 + : ロー付接続

番号	部 品 名	備 考
1	圧縮機	
2	室内側熱交換器	再熱器
3	室外側熱交換器	凝縮器
4	室内側熱交換器	蒸発器
5	アキュムレータ	圧縮機付属
6	冷媒量調節器	圧力容器ではない
7	ストレーナ	
8	ディストリビュータ	
9	四方弁	
10	電子制御膨張弁	
11	逆止弁	
12	電磁弁	除霜用
13	チェックジョイント	
14	阻止弁 (ガス側)	
15	阻止弁 (液側)	
16	高圧遮断装置	保護用
17	高圧圧力スイッチ	室外送風機制御用

記号	外 径 × 肉 厚	材 質
a	15.88×1.0	C1220-O
b	12.7 ×1.0	
c	9.52×1.0	

適用機種 UDP3WC2	
形 式 UDP	
発行者 坪野	名 称 冷媒系統図 DIAGRAM, REF SYSTEM
150828	図 番 LRJ000Z102
訂 符 葉 別 1/1	