


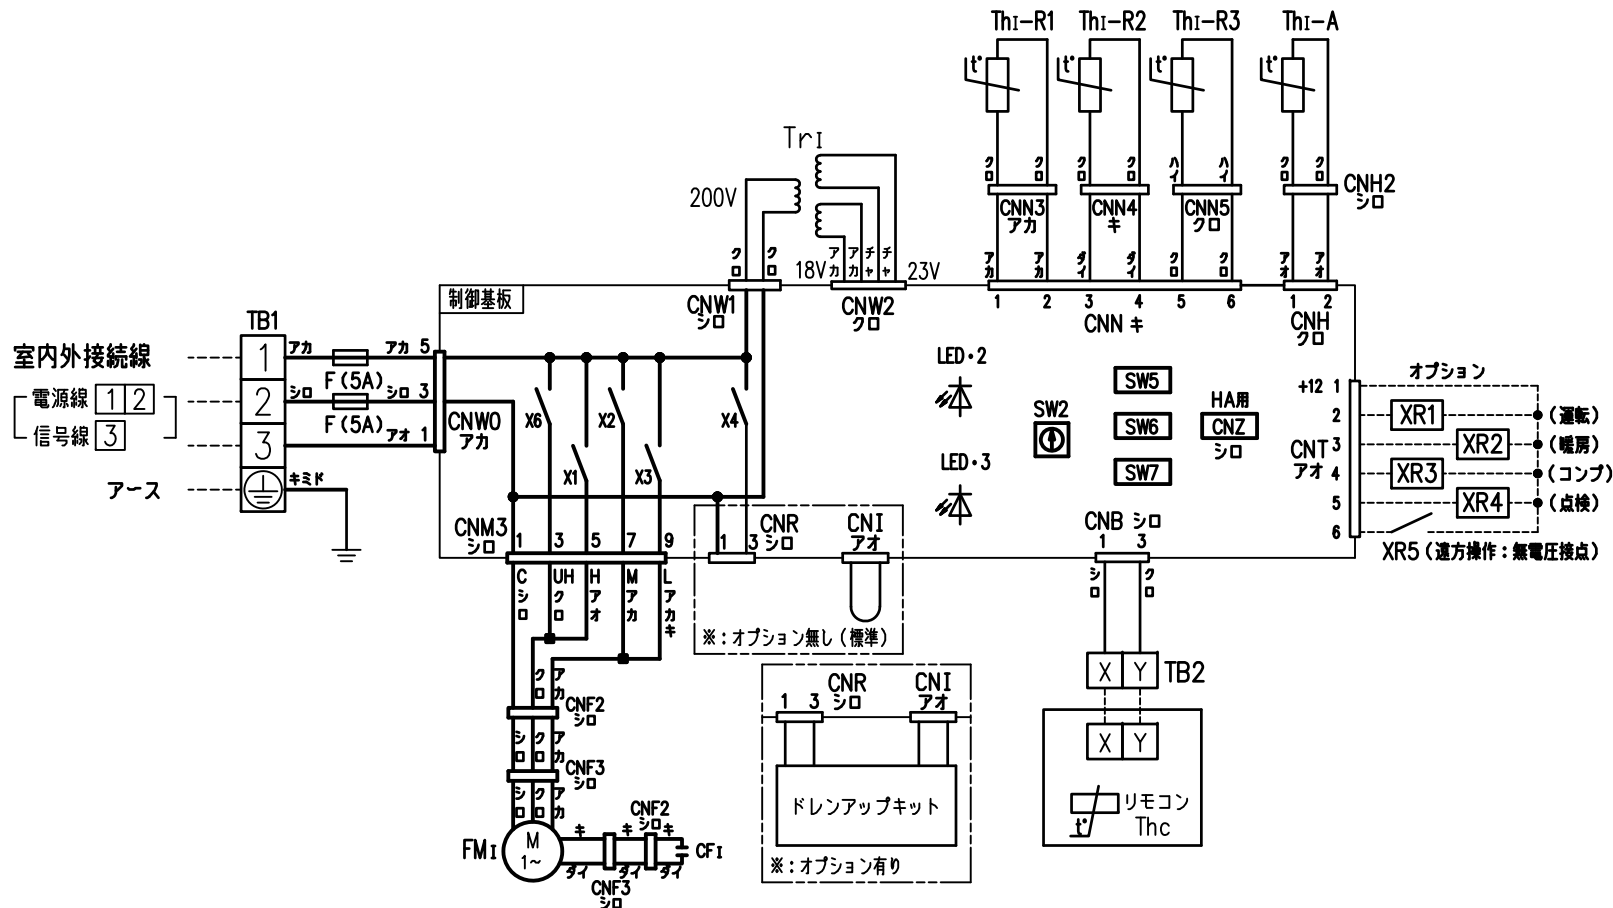

記号説明

記号	名称
CF1	FM1用コンデンサ
CNB~Z	コネクタ
F	ヒューズ
FM1	ファンモータ (サーモ付)
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気温度センサ
ThI-R1,2,3	熱交温度センサ
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
■ 印	閉端接続子

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。

3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	SPUP803AG, 1123AG, 1403AG		
形式	SPU		Ⓢ
発行者	稲葉	名称	室内機配線図 (WIRING)
2006/17	PJD001Z397	図番	訂符 業別
			1/1