



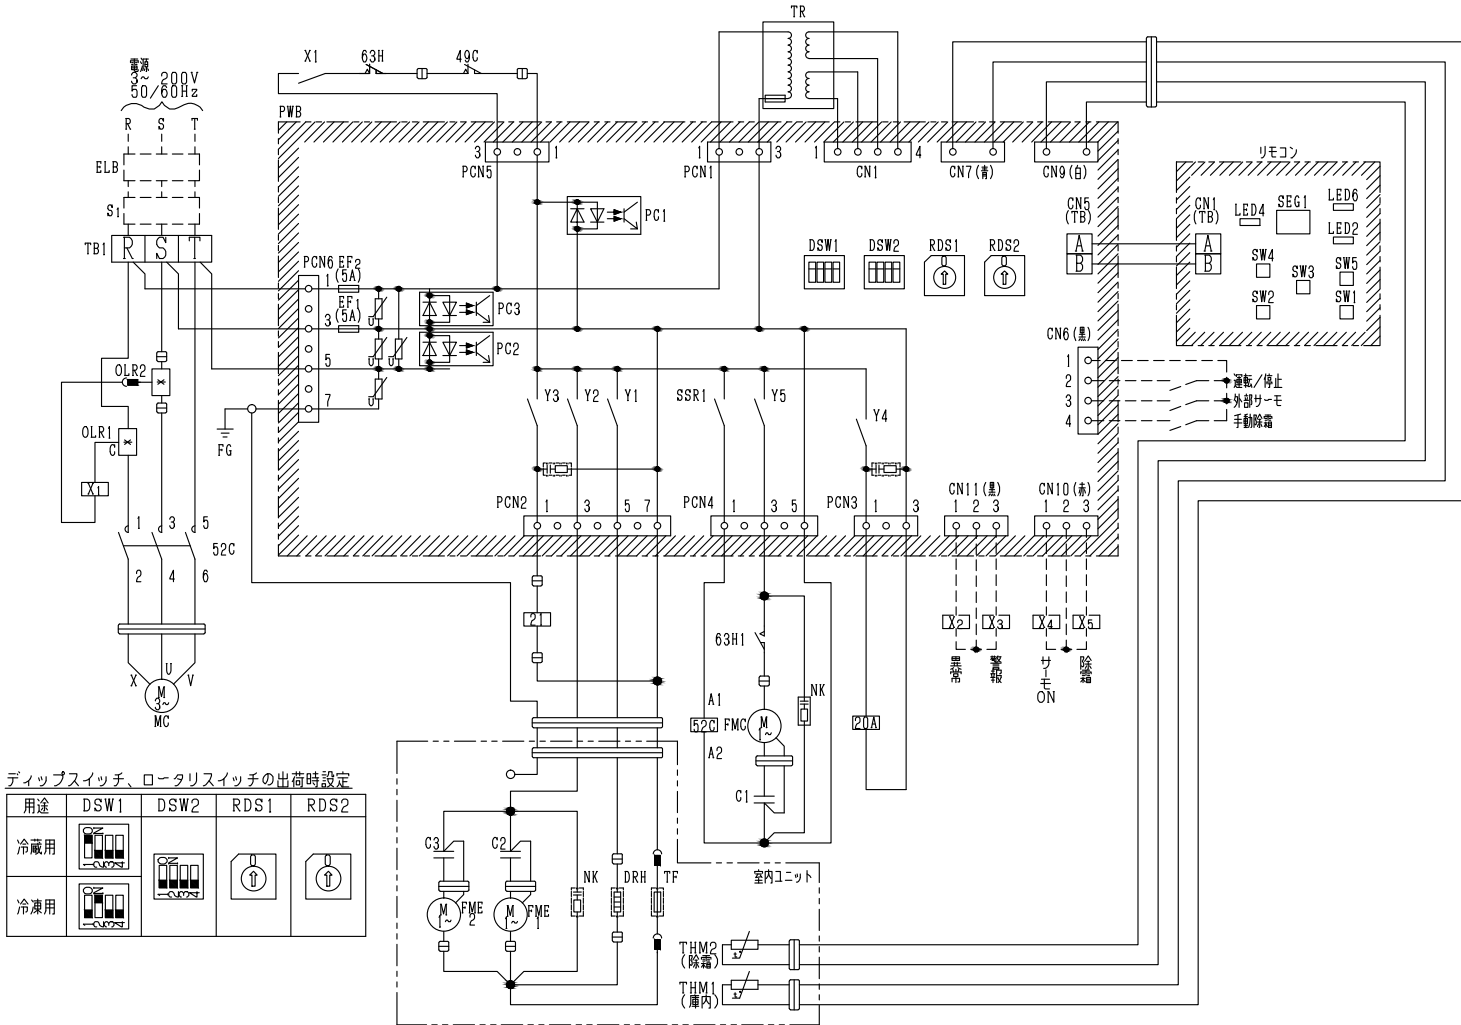

ディップスイッチ、ロータリスイッチの出荷時設定

用途	DSW1	DSW2	RDS1	RDS2
冷蔵用				
冷凍用				

接続配線略図

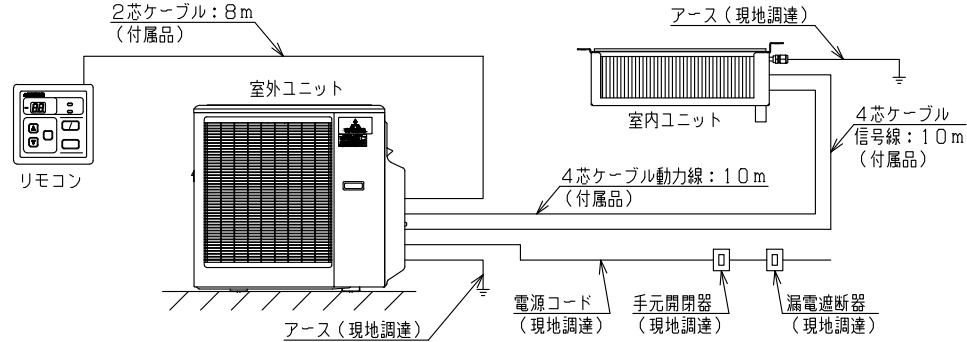

記号	名称
MC	電動機（圧縮機用）
FME1, 2	電動機（蒸発器用）
FMC	電動機（凝縮器用）
52C	電磁接触器（圧縮機用）
OLR1, 2	過負荷保護器
DRH	ドレンホースヒータ
X1	補助継電器
THM1	サーミスタ（庫内用）
THM2	サーミスタ（除霜用）
63H	高圧遮断装置
63H1	ファン制御装置
TF	温度ヒューズ
PCN	コネクタ
CN	コネクタ
TB1	端子台
CN5 (TB)	端子台（制御基盤内）
CN1 (TB)	端子台（リモコン内）
C1, 2, 3	ファンモータ用コンデンサ
49C	過熱防止サーモスタット
NK	ノイズキラー
PWB	制御基板
TR	トランス
21	四方弁コイル
20A	電磁弁コイル （液インジェクション用）
ELB	漏電遮断器（現地調達）
S1	手元開閉器（現地調達）

注記

- 破線で示す配線、電気部品は顧客先手配部品でありユニットには付属しません。
- 図中 はプリント板を示します。
- 電源配線部には手元開閉器、漏電遮断器を必ず取付けてください。
- 現地接続および現地電気配線（配線種類、配線方法）の実施は、製品に付属の据付点検要領書に従って行ってください。

適用機種	PUA15H9, PUA15L9		
形式	PUA		
発行者	名称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)	
坪野	図番	150220 LRK000Z062	訂/符 業別 1/1