


点線内(※1印)の回路はオートスイング
無しの場合配線されていません。

点線内(※2印)の回路は自動昇降
無しの場合配線されていません。

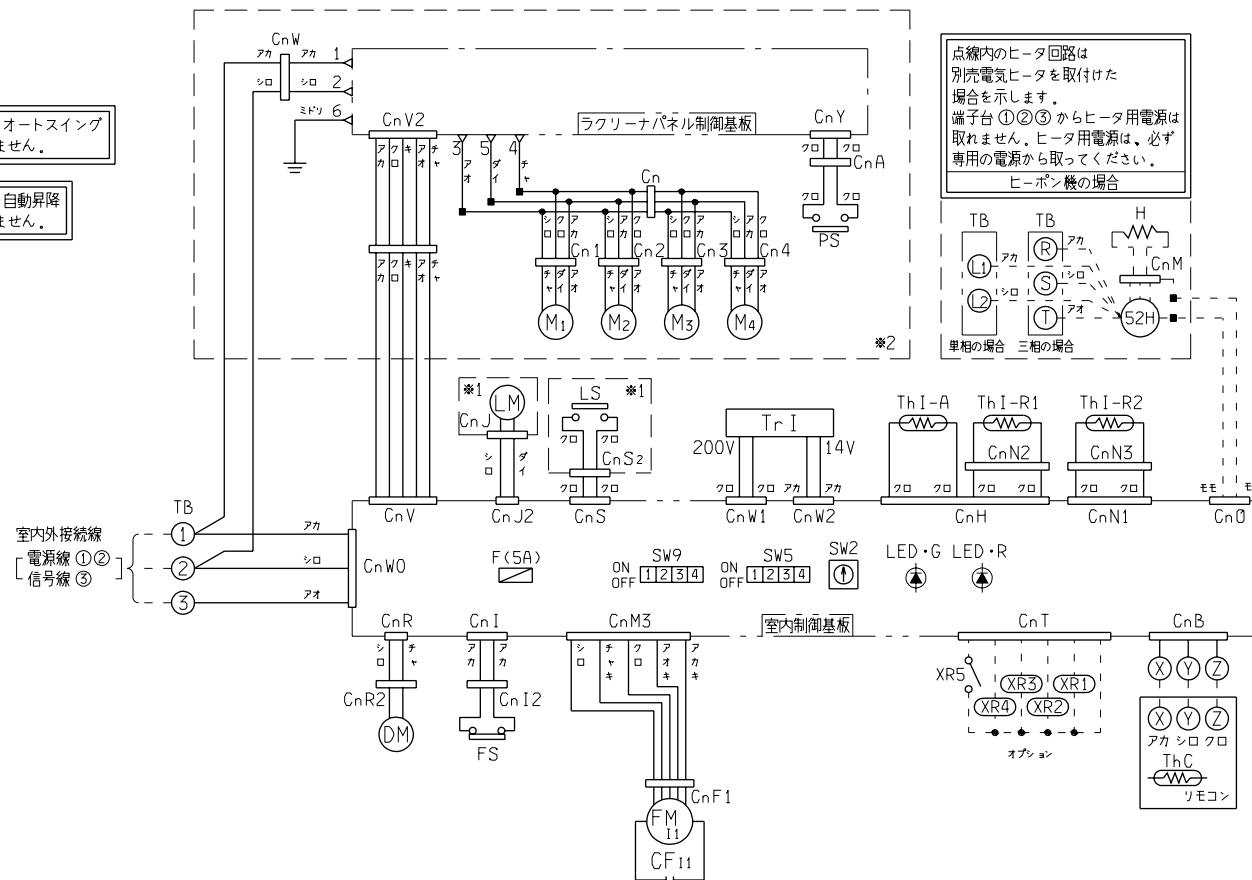

FM1	ファンモータ(サーモ付)
CF1	FM1 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
M1~4	自動昇降用モータ
PS	パネルスイッチ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
TrI	トランス
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(口印)
TB	端子台(○印)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
■ 印	閉端接続子

記事

1. ---は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。
3. リモコン配線は0.3mm² X3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mmを超える場合の仕様については、
<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
4. 手元開閉器、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ後付け時)などの仕様については、
<客先納入仕様書>中の”配管配線”の項目をご覧ください。

ヒータ用(シングル機)

機種	内外接続線 太さX本数
P401~P801	φ1.6mmX3

機種	漏電遮断機 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断機 定格電流	電源配線 太さX本数	こう長
単相 P401~P561	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	φ1.6mmX2	32m
三相 P401~P561 P631~P801		15A	15A	φ1.6mmX3	30m

設定1. 吸込グリル自動昇降長さの設定

SW9-1	OFF	OFF	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF
昇降長	1.3	1.6	2.0

注) SW9-1, 2は共にON設定を行わないで下さい。

適用機種	FDTWP401, 451, 501, 561 FDTWP631, 711, 801
形式	FDTW ラクリーナパネル
発行者	名称 室内機配線図(WIRING) 長谷川 図番 PJB001Z036
03.411	訂 符 業 別 1/1