


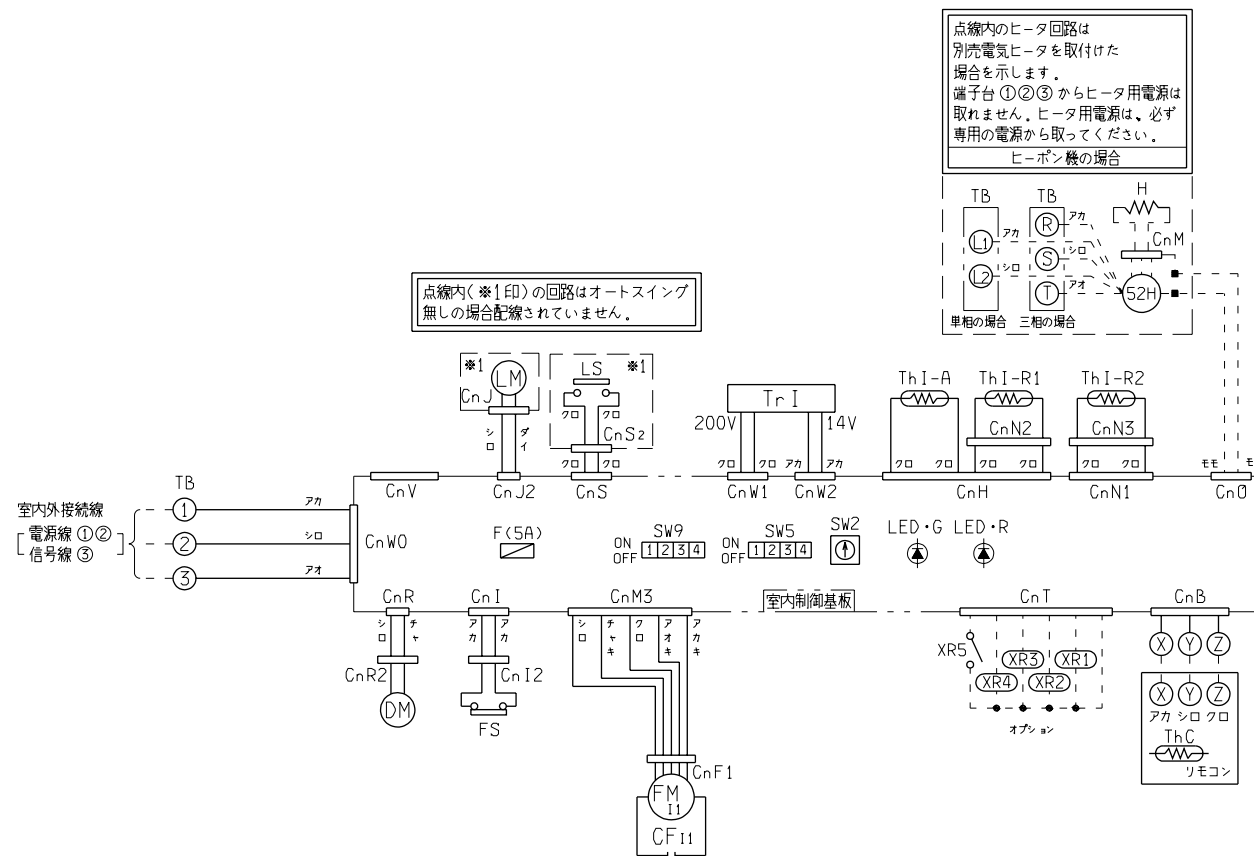

FM I1	ファンモータ(サーモ付)
CF I1	FM I1 用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
Th I-A	吸込空気センサー
Th I-R	熱交センサー
Th c	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
Tr I	トランス
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(口印)
TB	端子台(口印)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)

記事

1. ---は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。
3. リモコン配線は0.3mm² X3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mmを超える場合の仕様については、
<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
4. 手元開閉器、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ後付け時)などの仕様については、
<客先納入仕様書>中の”配管配線”の項目をご覧ください。

ヒータ用(シングル機)

機 種	内外接続線 太さX本数
P401~P801	φ1.6mmX3

機 種		漏電遮断機 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	配線用遮断機 定格電流	電源配線 太さX本数	こう長
単相	P401~P561	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	φ1.6mmX2	32m
三相	P401~P561 P631~P801				φ1.6mmX3	30m

適用機種 FDTWP401, 451, 501, 561 FDTWP631, 711, 801	
形 式 FDTW	⊕ ⊖
発行者 長谷川 03.411	名 称 室内機配線図(WIRING) 図 番 PJB001Z028 訂 符 1/1