


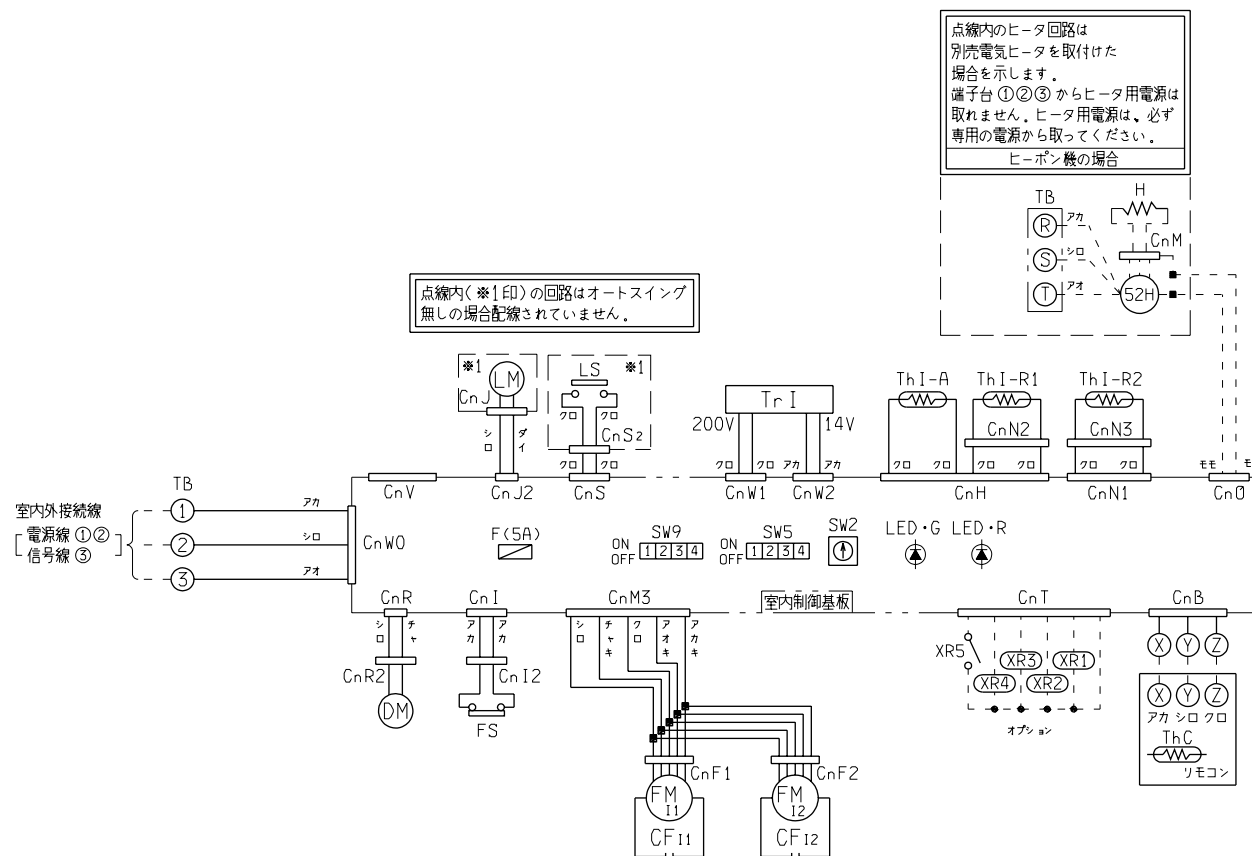

FM I1,2	ファンモータ(サーモ付)
CF I1,2	FM I1,2用コンデンサ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ
Th I-A	吸込空気センサー
Th I-R	熱交センサー
Thc	リモコン付属サーミスタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
Tr I	トランス
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
F	ヒューズ
CnA~Z	コネクタ(口印)
TB	端子台(○印)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
■ 印	閉端接続子

記事

1. ---は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は3心ケーブルを使用してください。
3. リモコン配線は0.3mm² X3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。
又、延長距離が100mmを超える場合の仕様については、
<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
4. 手元開閉器、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ後付け時)などの仕様については、
<客先納入仕様書>中の”配管配線”の項目をご覧ください。

ヒータ用(シングル機)

機 種	内外接続線
P1121~P1601	太さX本数 φ1.6mmX3

機 種	漏電遮断機	手元開閉器	配線用遮断機	電源配線
	定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流
三相 P1121~P1601	15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	15A
				太さX本数
				φ1.6mmX3
				こう長
				27m

適用機種	FDTWP1121, 1401, 1601
形 式	FDTW
発行者	名 称 室内機配線図(WIRING)
長谷川	図 番
03_411	PJB001Z029
	訂 符 業 別
	1/1