

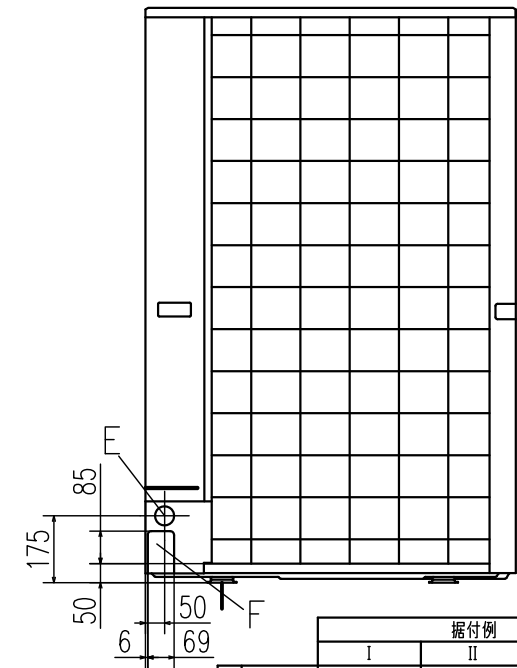
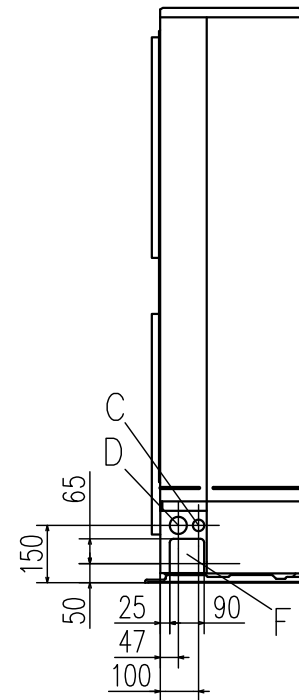
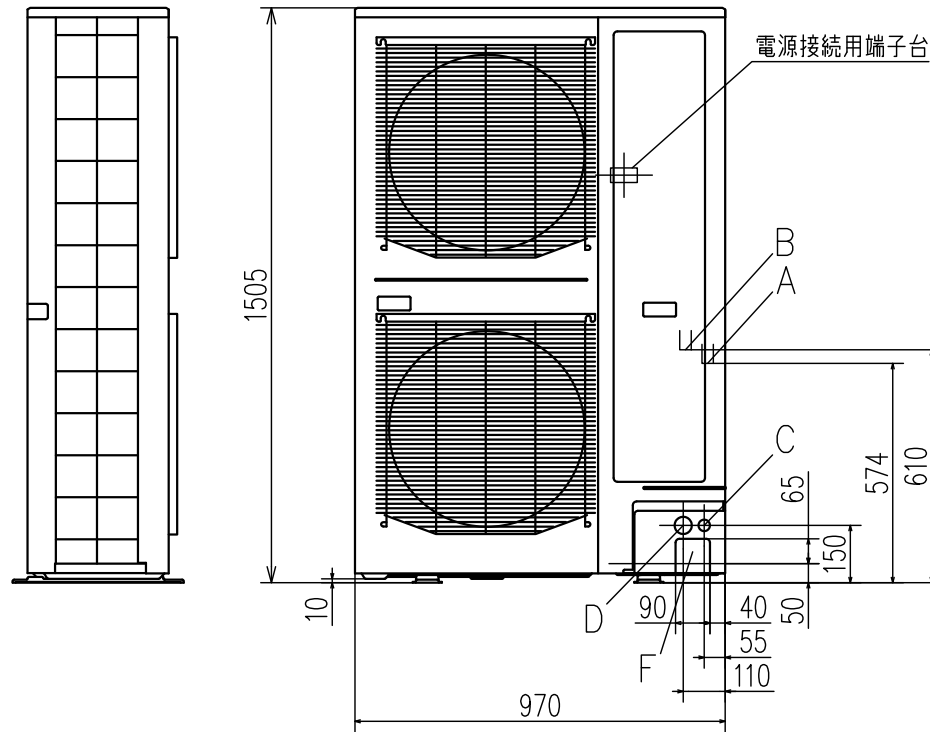


記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管接続口	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配線取出口 (前・横)	φ30 2ヶ所
D	配線取出口 (前・横)	φ45 2ヶ所
E	配線取出口 (後)	φ50
F	配管配線取出口	4ヶ所
G	ドレン排水用穴	φ20 3ヶ所
H	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニッは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニッ上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニッ高さ以下としてください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。

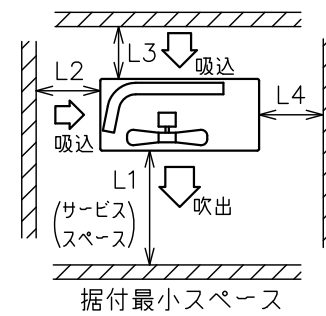

据付例			
	I	II	III
寸法	L1	開放	開放
	L2	300	5
	L3	150	300
	L4	250	250

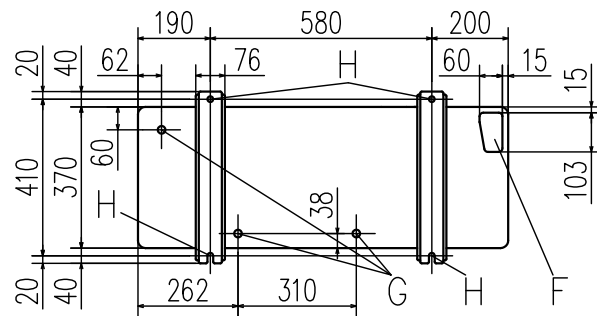

適用機種		FDCZP1125H, 1405H, 1605H	
形式		FDC	
発行者		名称 室外機外形図 (OUTLINE)	
山田		図番	
180626		PCA001Z797	
		訂符 業別	
		1/1	