


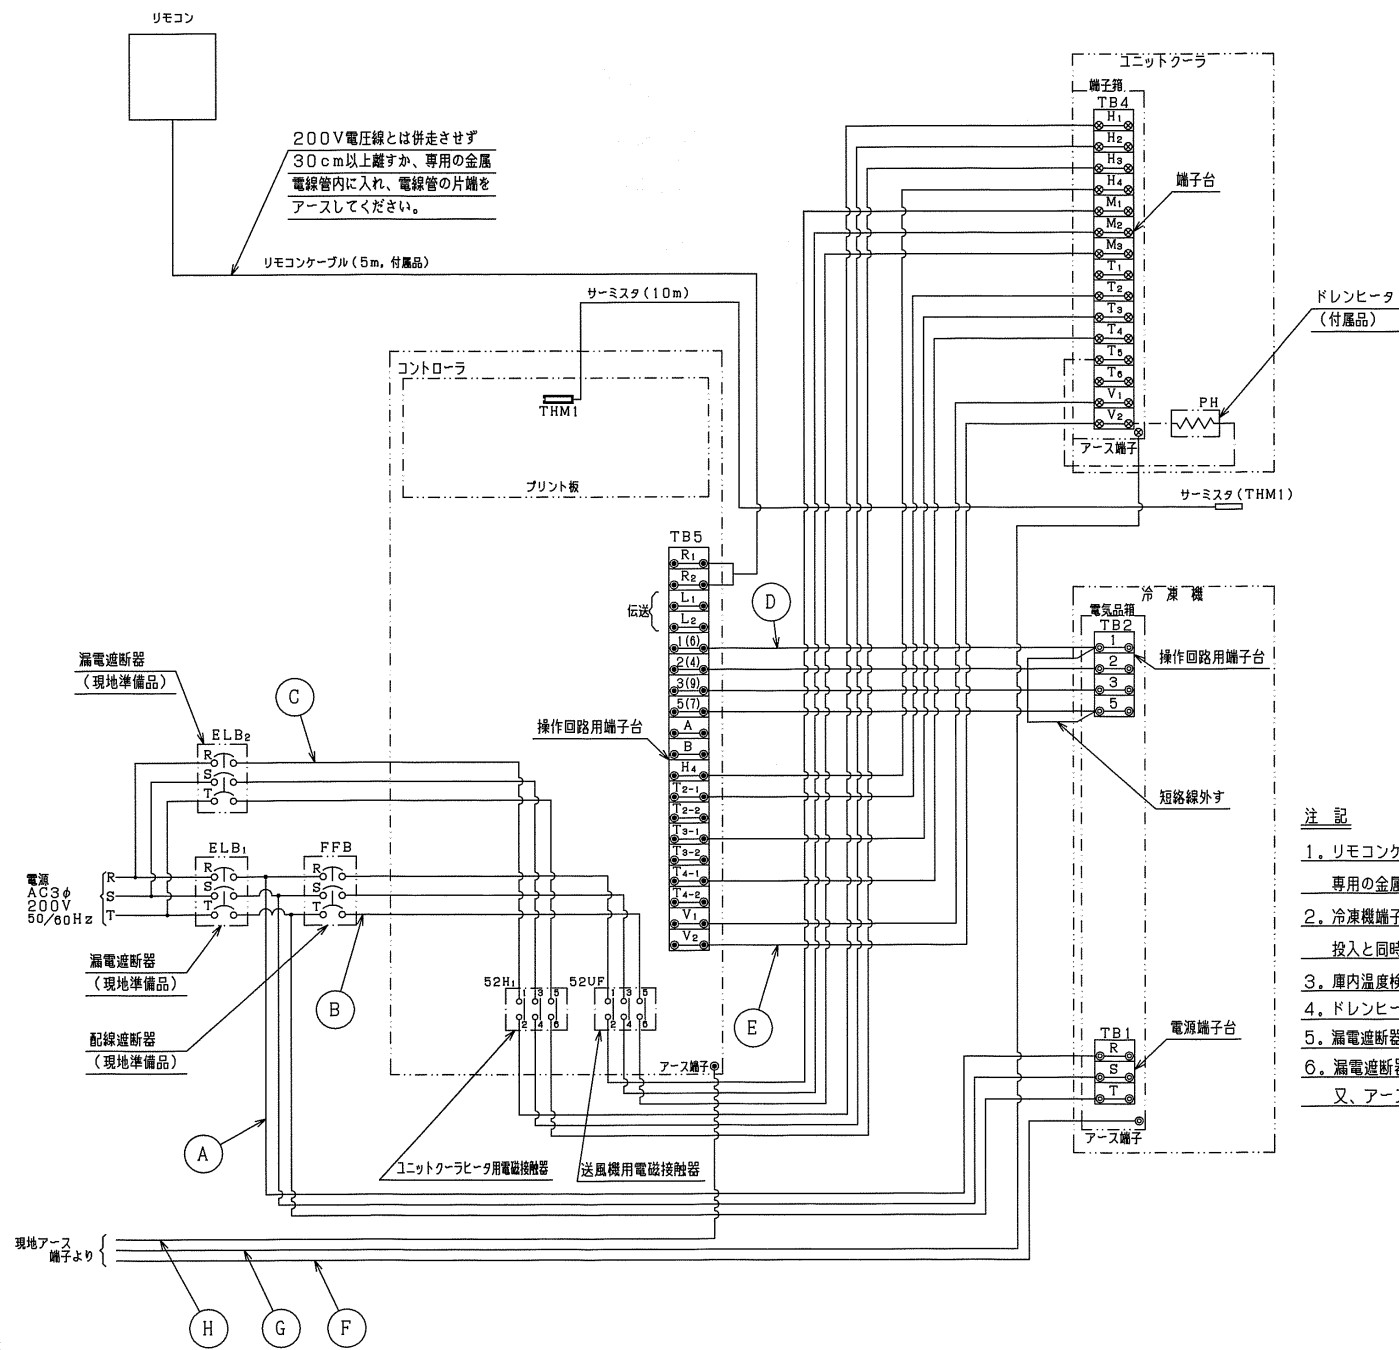

配線及び遮断器容量

項目(単位)		形式	PUA37HE9 PUA37LE9
配線容量	動力線	冷凍機	(A) mm ² 5.5
		ユニットクーラ	(B) mm ² 2.0
		電気ヒータ	(C) mm ² 3.5
	操作回路線	コントローラ~冷凍機	(D) mm ² 2.0
		コントローラ~ユニットクーラ	(E) mm ² 2.0
	アース線	冷凍機	(F) mm ² 2.0
		ユニットクーラ	(G) mm ² 2.0
		コントローラ	(H) mm ² 2.0
遮断器容量	冷凍機	定格電流	A 40
		定格感度電流	mA 30 (動作時間0.1秒以内)
	ユニットクーラ	定格電流	A 15
		定格感度電流	mA 30 (動作時間0.1秒以内)
	配線遮断器 (FFB)	定格電流	A 5
	ユニットクーラ	定格電流	A 5

⚠ 漏電遮断器の設置とアース線工事が必要です。
正しく行わないと、感電・火災の原因となることがあります。

注 記

- リモコンケーブルを取り付ける際には、リモコンケーブルと200V電圧線とは併走させず、30cm以上離すか専用の金属電線管内に入れ、電線管の片端をアースしてください。
- 冷凍機端子番号①と⑤間の短絡線を必ず外してください。短絡線を外さない場合、冷凍機の運転スイッチを投入と同時に運転を開始します。
- 庫内温度検出用のサーミスタ (THM1) は現地にユニットクーラ吸込側に取り付けてください。
- ドレンヒータ (PH) は、ユニットクーラに付属していますので必ず取り付けて下さい。
- 漏電遮断器 (ELB1, 2), 配線遮断器 (FFB) は現地準備品です。必ず取り付けてください。
- 漏電遮断器は高速形 (動作時間0.1秒以内) とし、感度電流は指定のものを取付けてください。
又、アース線工事は必ず実施してください。(D種接地工事)

適用機種	PUA37HE9, 37LE9		
形 式	PUA		Ⓜ
発行者	山田	名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
170616	LRH000Z252	図 番	訂 符 業 別
			1/1