
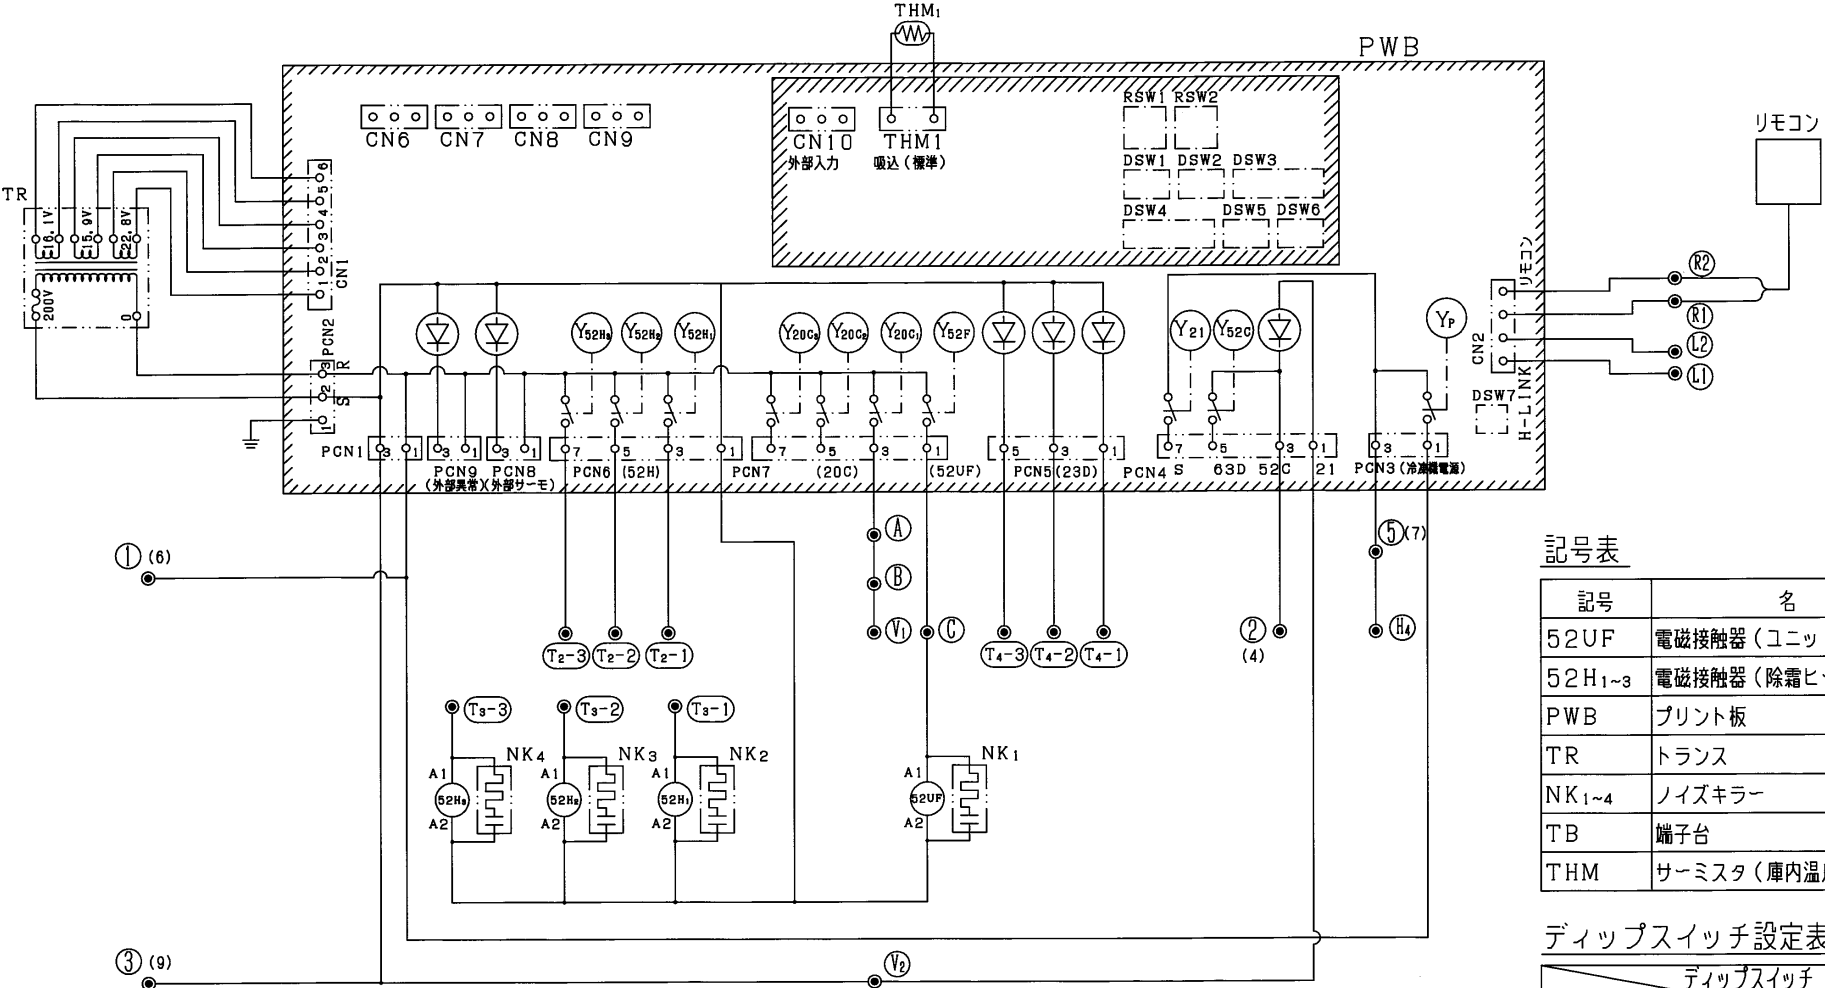




記号表

記号	名 称
52UF	電磁接触器（ユニットクーラ送風機用）
52H ₁ ~3	電磁接触器（除霜ヒータ用）
PWB	プリント板
TR	トランス
NK ₁ ~4	ノイズキラー
TB	端子台
THM	サーミスタ（庫内温度検知用）

ディップスイッチ設定表（ 設定側）

温度区分	ディップスイッチ	DSW2								
中 温 （HE）	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4					ON
1	2	3	4							
										
低 温 （LE）	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4					ON
1	2	3	4							
										

注 記

1. 図中  部分はプリント板を示します。
2. 図中  端子台（TB）を示します。
3. 工場出荷時のディップスイッチの設定は中温（HE）設定となっています。
低温（LE）仕様はディップスイッチ設定表に示す設定に変更して下さい。

適用機種	PUCU-HLT1
形 式	PUCU
発行者	山田
名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
図 番	170616
訂 符	LRH000Z179
業 別	1/1