

表1 使用範囲



項		目		LXYシリーズ	
				224,280	
室内吸込空気温度(上・下限)				表2に示す	
外気温度(上・下限)					
適用地域				標準機 (暖房運転を考慮して) 日最低気温が12〜3月の冬季4ヶ月間の平均値で0℃DB以上であって降雪の多くない地域	
組合せ可能室内機	接続台数			表3に示す	
	容量合計				
配管制限	最長(室外機から最も遠い室内機まで)			実長160m以内(相当長 185m以内)	
	配管総長			510m以内	
	主管の配管長			130m以内	
	第一分岐からの許容配管長			90m以内(但し、最長配管と最短配管との配管長差は40m以内)	
	許容高低差(ヘッド差)	(1) 室外機が上位置の場合			50m以内
		(2) 室外機が下位置の場合			40m以内
		(3) 系統内の室内機間の高低差			15m以内
(4) 第一分岐からの許容高低差			15m以内		
室内機露点(天井裏)温・湿度(FDT、FDTW、FDTS、FDR、FDU)				露点温度28℃以下、相対湿度80%以下	
圧縮機の発停頻度	1サイクル時間			5分以上(停止〜停止又は始動〜始動)	
	停止時間			3分以上	
電源電圧	電圧変動			定格電圧の±10%以内	
	始動時の電圧降下			定格電圧の±15%以内	
	相間アンバランス			3%以内	

組合せ可能室内機

- 室内機の接続台数と接続可能容量範囲は下表に示す通りです。
 - 室内機は、必ずR410A専用機を接続してください。
- 接続可能な室内機の機種名はカタログ等で確認ください。

表3

室外機容量	室内機	
	接続台数(台)	室内機合計接続容量範囲
224	1~13	112~291
280	1~16	140~364

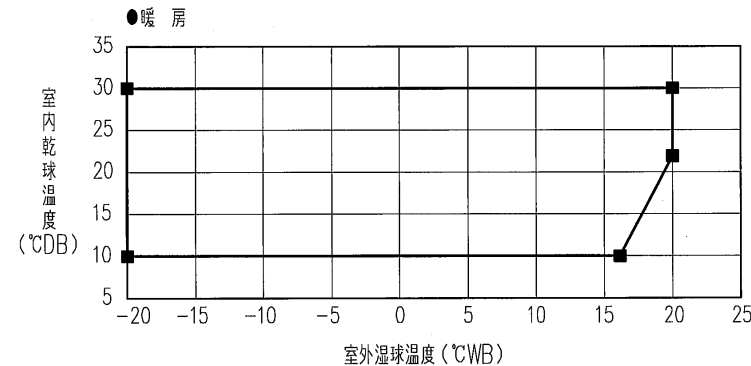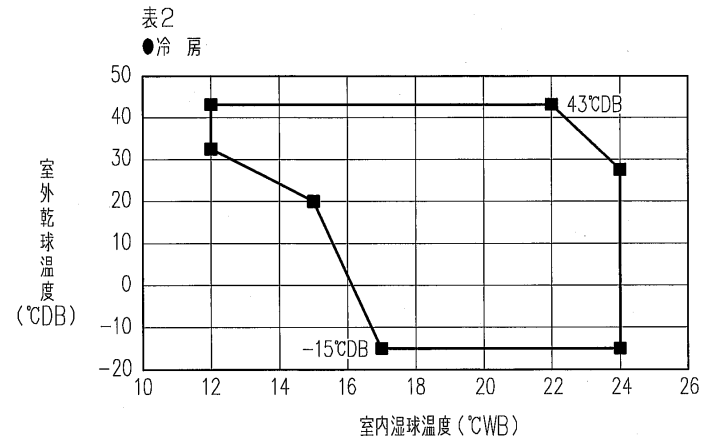

適用機種	RLX4シリーズ		
形 式	FDC	◎	
発行者	名 称	使用範囲	
千賀	図 番	120416	PCB003Z436
	訂 符		1/1