


例1：分岐方式

接続容量：386

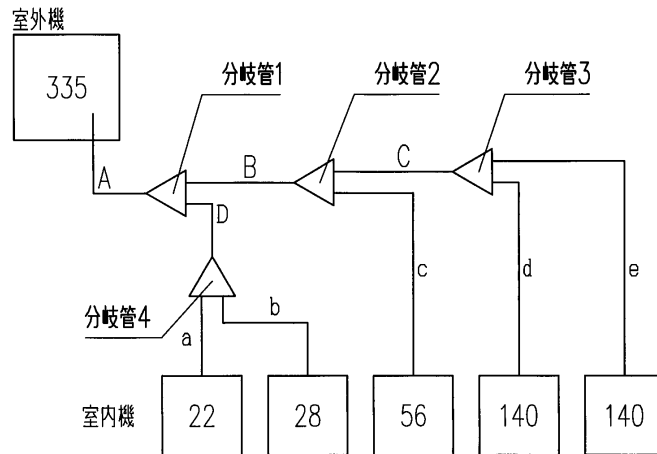

配管サイズの選定


記号	選定要領	配管サイズ		PCB004Z229 の選定表
		ガス管	液管	
A	A ≤ 90mの場合 A > 90mの場合	φ25.4 φ25.4	φ12.7 φ12.7	表1と表2
B	下流の室内機容量合計 (56+140+140) = 336	φ19.05	φ12.7	表3
C	下流の室内機容量合計 (140+140) = 280	φ19.05	φ12.7	表3
D	下流の室内機容量合計 (22+28) = 50	φ12.7	φ9.52	表3
a	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
b	室内機配管サイズ (28)	φ9.52	φ6.35	表4
c	室内機配管サイズ (56)	φ12.7	φ6.35	表4
d	室内機配管サイズ (140)	φ15.88	φ9.52	表4
e	室内機配管サイズ (140)	φ15.88	φ9.52	表4

分岐管セットの選定 (PCB004Z229の表6より)

記号	選定要領	分岐管セット
分岐管1	下流の室内機容量合計 (22+28+56+140+140) = 386	DIS-371-1G
分岐管2	下流の室内機容量合計 (56+140+140) = 336	DIS-180-1G
分岐管3	下流の室内機容量合計 (140+140) = 280	DIS-180-1G
分岐管4	下流の室内機容量合計 (22+28) = 50	DIS-22-1G

例2：ヘッダー方式

接続容量：285

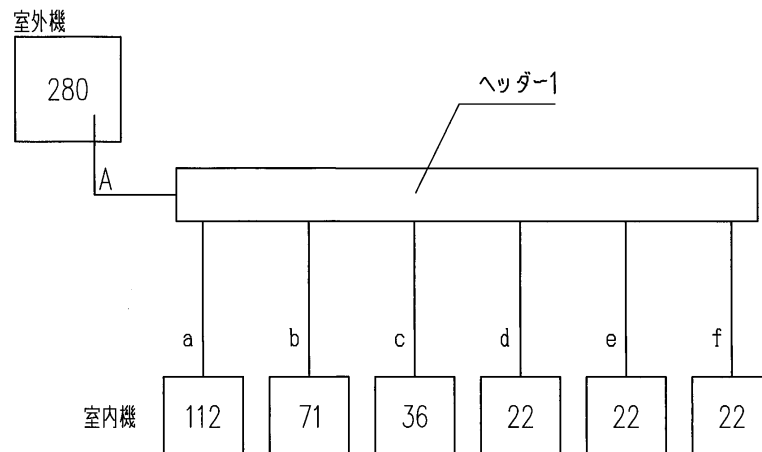

配管サイズの選定

記号	選定要領	配管サイズ		PCB004Z229 の選定表
		ガス管	液管	
A	A ≤ 90mの場合 A > 90mの場合	φ22.22 φ25.4	φ9.52 φ12.7	表1と表2
a	室内機配管サイズ (112)	φ15.88	φ9.52	表4
b	室内機配管サイズ (71)	φ15.88	φ9.52	表4
c	室内機配管サイズ (36)	φ12.7	φ6.35	表4
d	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
e	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
f	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4


ヘッダーセットの選定 (PCB004Z229の表7より)

記号	選定要領	ヘッダーセット
ヘッダー1	下流の室内機容量合計 (112+71+36+22+22+22) = 285	HEAD6-180-1G

適用機種 ELX4シリーズ	
形式 FDC	
発行者 千賀	名称 配管選定例1
170330	図番 PCB004Z231
	訂/符 業別 1/2

例3：分岐方式+ヘッダー方式混合

接続容量：1124

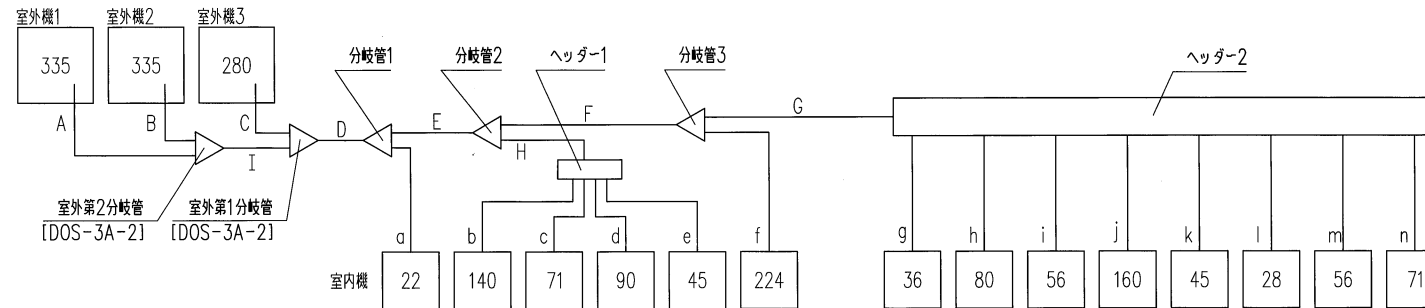

配管サイズの選定

記号	選定要項	配管サイズ		PCB004Z229 の選定表
		ガス管	液管	
A	室外機配管サイズ (335)	φ25.4	φ12.7	表1
B	室外機配管サイズ (335)	φ25.4	φ12.7	表1
C	室外機配管サイズ (280)	φ22.22	φ9.52	表1
D	C≤90mの場合	φ31.8	φ15.88	表2
	C>90mの場合	φ38.1	φ19.05	
E	下流の室内機容量合計 (140+71+90+45+224 +36+80+56+160+45 +28+56+71)=1102	φ38.1	φ19.05	表3
F	下流の室内機容量合計 (224+36+80+56+160 +45+28+56+71)=756	φ31.8	φ15.88	表3
G	下流の室内機容量合計 (36+80+56+160+45 +28+56+71)=532	φ25.4	φ12.7	表3
H	下流の室内機容量合計 (140+71+90+45)=346	φ22.22	φ12.7	表3
I	室外第2分岐管に接続される 室外機容量合計 (335+335)=670	φ28.58	φ12.7	表8

記号	選定要項	配管サイズ		PCB004Z229 の選定表
		ガス管	液管	
a	室内機配管サイズ (22)	φ9.52	φ6.35	表4
b	室内機配管サイズ (140)	φ15.88	φ9.52	表4
c	室内機配管サイズ (71)	φ15.88	φ9.52	表4
d	室内機配管サイズ (90)	φ15.88	φ9.52	表4
e	室内機配管サイズ (45)	φ12.7	φ6.35	表4
f	室内機配管サイズ (224)	φ19.05	φ9.52	表4
g	室内機配管サイズ (36)	φ12.7	φ6.35	表4
h	室内機配管サイズ (80)	φ15.88	φ9.52	表4
i	室内機配管サイズ (56)	φ12.7	φ6.35	表4
j	室内機配管サイズ (160)	φ15.88	φ9.52	表4
k	室内機配管サイズ (45)	φ12.7	φ6.35	表4
l	室内機配管サイズ (28)	φ9.52	φ6.35	表4
m	室内機配管サイズ (56)	φ12.7	φ6.35	表4
n	室内機配管サイズ (71)	φ15.88	φ9.52	表4

ヘッダーセットの選定 (PCB004Z229の表7より)

記号	選定要項	分岐管セット
ヘッダー1	下流の室内機容量合計 (140+71+90+45)=346	HEAD6-180-1G
ヘッダー2	下流の室内機容量合計 (36+80+56+160+45+28 +56+71)=532	HEAD8-371-1G

分岐管セットの選定 (PCB004Z229の表6より)

記号	選定要項	分岐管セット
分岐管1	下流の室内機容量合計 (22+140+71+90+45+224 +36+80+56+160+45 +28+56+71)=1124	DIS-540-2G
分岐管2	下流の室内機容量合計 (140+71+90+45+224 +36+80+56+160 +45+28+56+71)=1102	DIS-540-2G
分岐管3	下流の室内機容量合計 (224+36+80+56+160 +45+28+56+71)=756	DIS-540-2G

適用機種		ELX4シリーズ	
形式	FDC		
発行者	千賀	名称	配管選定例2
図番	170330	訂入	2
PCB004Z231			

※当社に無断で複写や譲渡、貸出、使用ならびに記載情報の開示を禁ず。
 Reproduction, use and disclosure of the described information without our company permission is strictly prohibited.

尺庫 SCALE		形式 MODEL		観部号 NEXT ASSY	
訂入 MARK	訂入 REV. NO.	年月日 DATE	検出 CHKD	名称 NAME	AUT
図章 APPD	検出 CHKD	製図 DRAWN	図章	普通 DWG. NO.	ZPCB004Z231
品別 SUFFIX		訂入 REV. MARK	図章	普通 DWG. NO.	ZPCB004Z231
参考部番 REF. PART NO.		図章	普通 DWG. NO.	2	A2

※当社に無断で複写や譲渡、貸出、使用ならびに記載情報の開示を禁ず。
 Reproduction, use and disclosure of the described information without our company permission is strictly prohibited.