


後面 冷媒配管接続口の寸法（平面図）

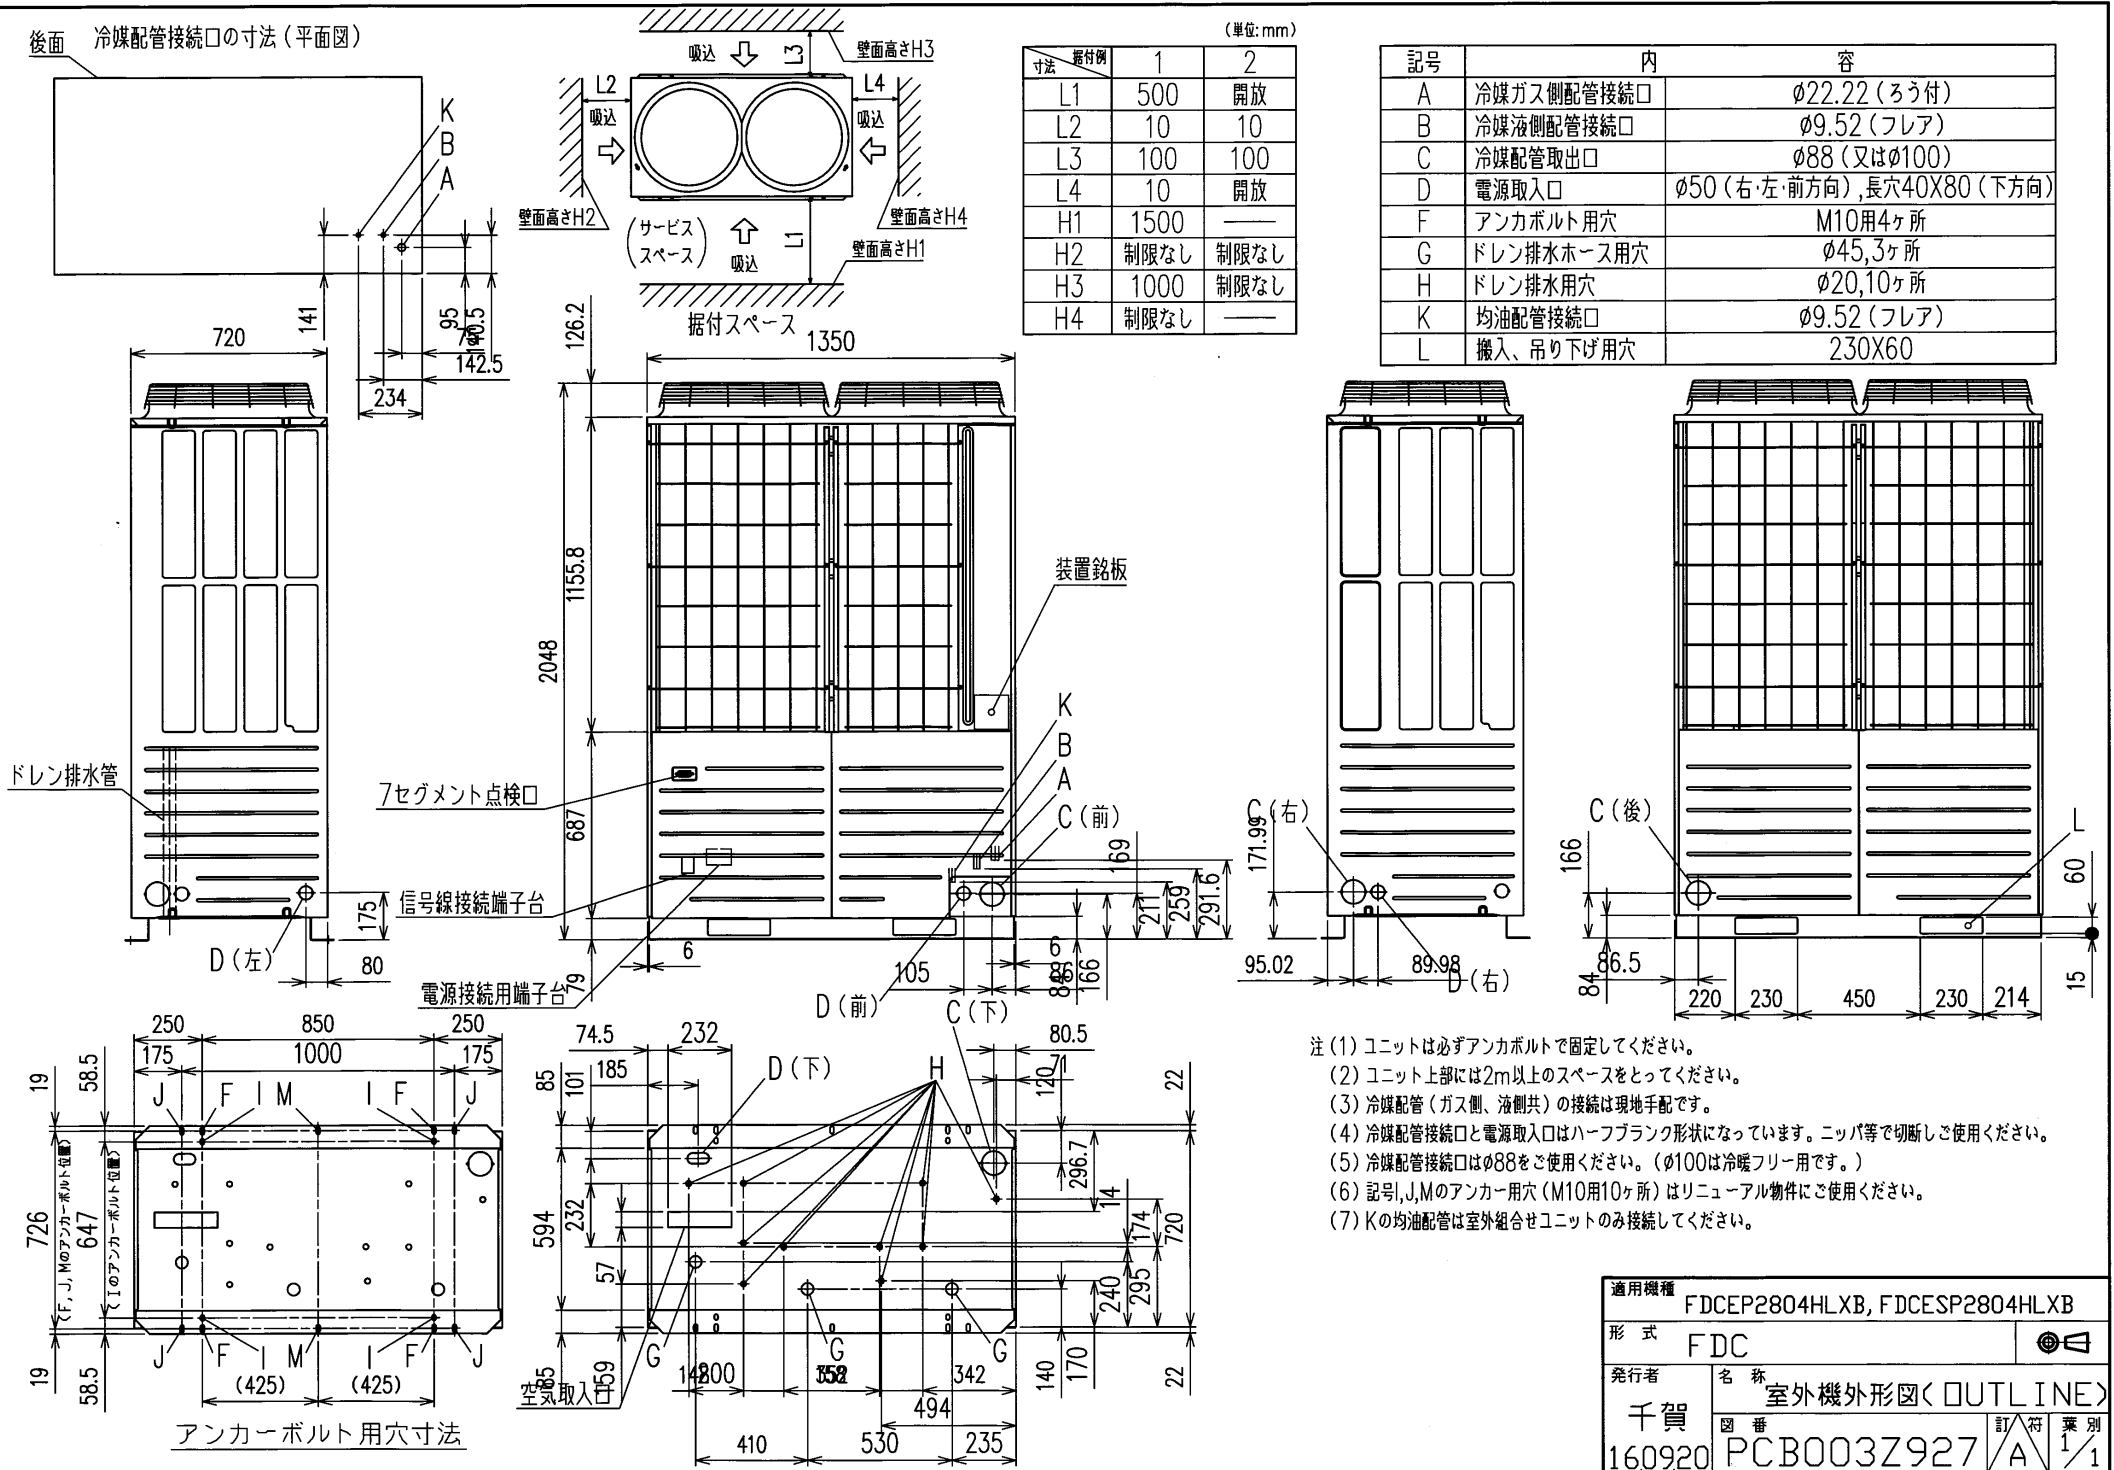

注 (1) ユニットは必ずアプカボルトで固定してください。

(2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。

(3) 冷媒配管（ガス側、液側共）の接続は現地手配です。

(4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラंक形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。

(5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。（φ100は冷暖フリー用です。）

(6) 記号J,Mのアンカー用穴（M10用10ヶ所）はリニューアル物件にご使用ください。

(7) Kの均油配管は室外組合せユニットのみ接続してください。

適用機種 FDCEP2804HLXB, FDCESP2804HLXB			
形 式 FDC			
発行者 千賀	名 称 室外機外形図(OUTLINE)		
160920	図 番 PCB003Z927	計 符 A	業 別 1/1