



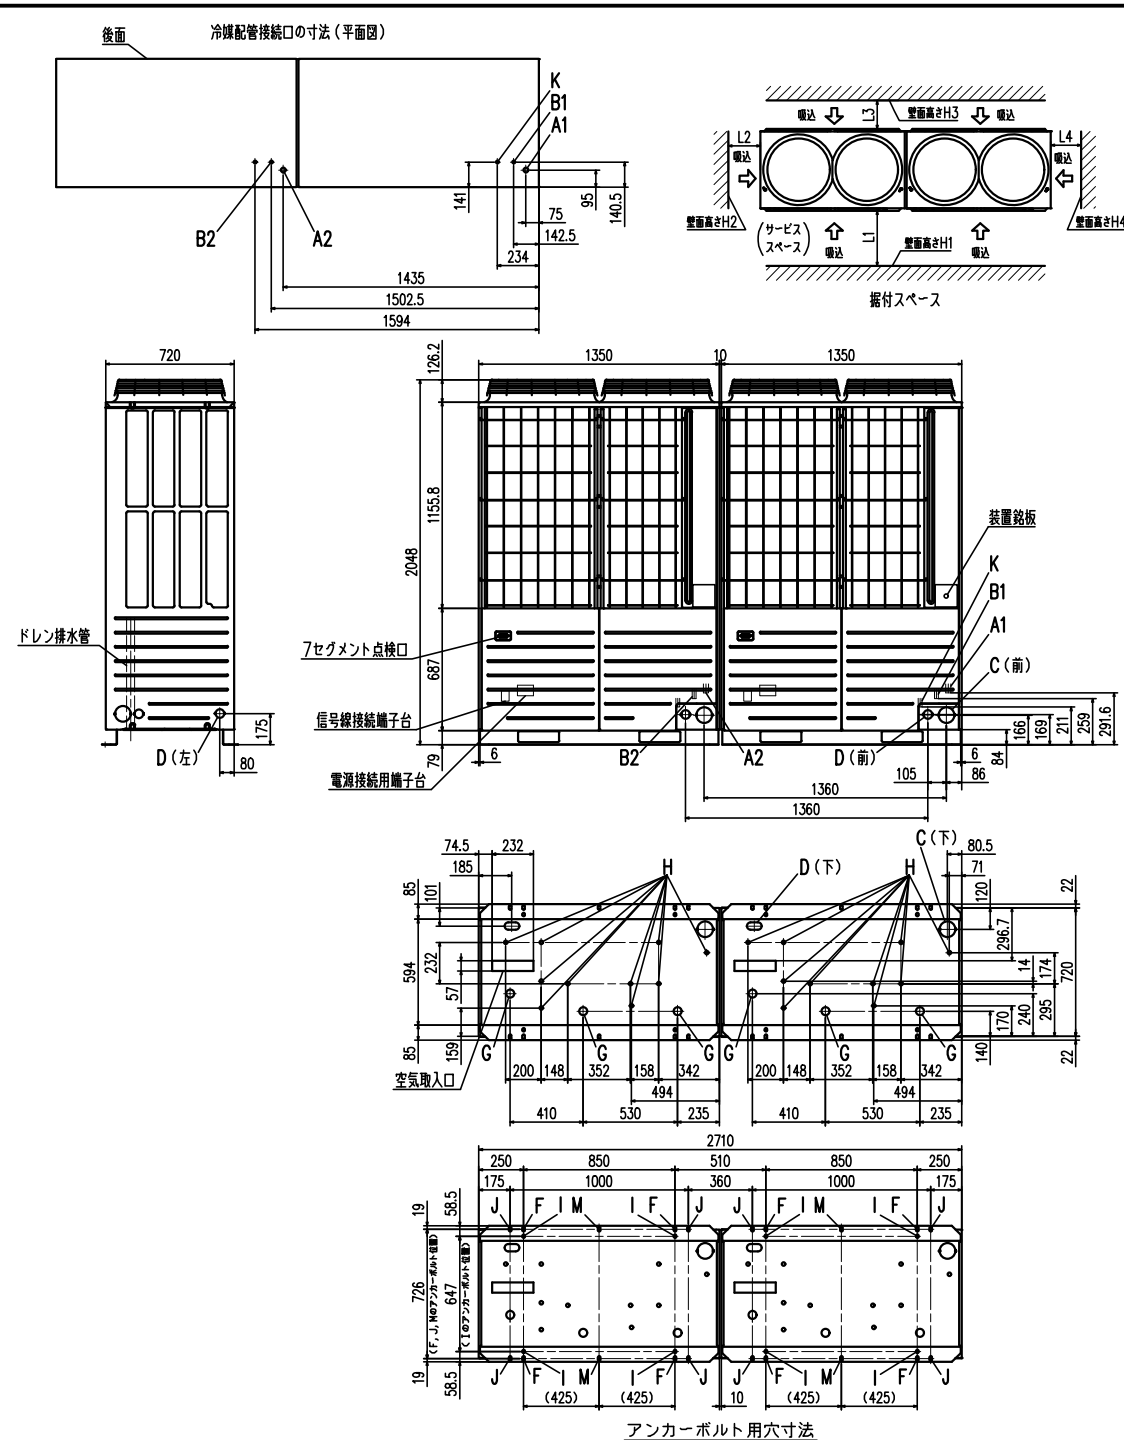


(単位: mm)

寸法	掘付例	1	2
L1	500	開放	
L2	10	10	
L3	100	100	
L4	10	開放	
H1	1500		
H2	制限なし	制限なし	
H3	1000	制限なし	
H4	制限なし		

記号	内 容
A1	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 22.22$ (ろう付)
A2	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 25.4$ (ろう付)
B1	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
B2	冷媒液側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
C	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$) $\times 2$
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴 40×80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所 $\times 2$
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45.3$ ヶ所 $\times 2$
H	ドレン排水用穴 $\phi 20, 10$ ヶ所 $\times 2$
K	均油配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア) $\times 2$
L	搬入、吊り下げ用穴 230×60

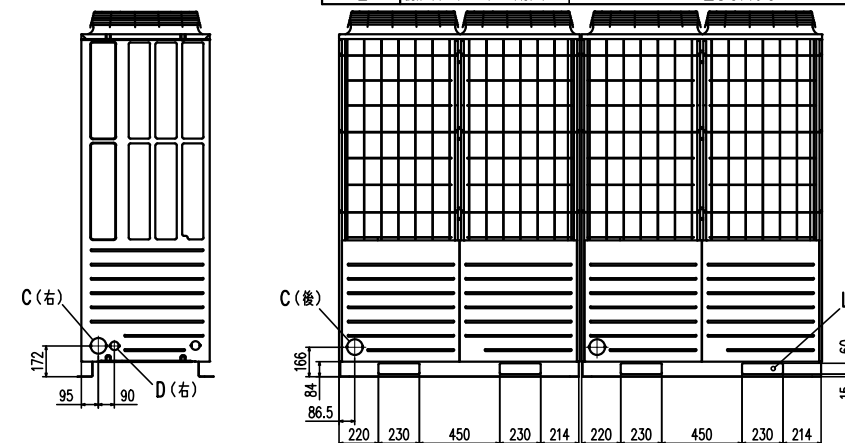

- 注 (1) ユニットの固定は必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニットの上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管 (ガス側、液側共) の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラック形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口は $\phi 88$ をご使用ください。($\phi 100$ は冷媒フリー用です。)
- (6) 記号I, J, Mのアンカー用穴 (M10用10ヶ所) はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事では工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
- リニューアル時等も考慮し0mm (連続設置) も可能です。

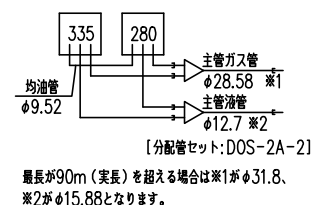

適用機種	FDCEP6154HLXJ, FDCEP6154HLXJ FDCEP6154HLXD, FDCEP6154HLXD	
形 式	FDC	
発行者	山田	名 称 室外機外形図 (OUTLINE)
図 番	220121	PCB004Z237
訂 符	A	葉 別 1/1