


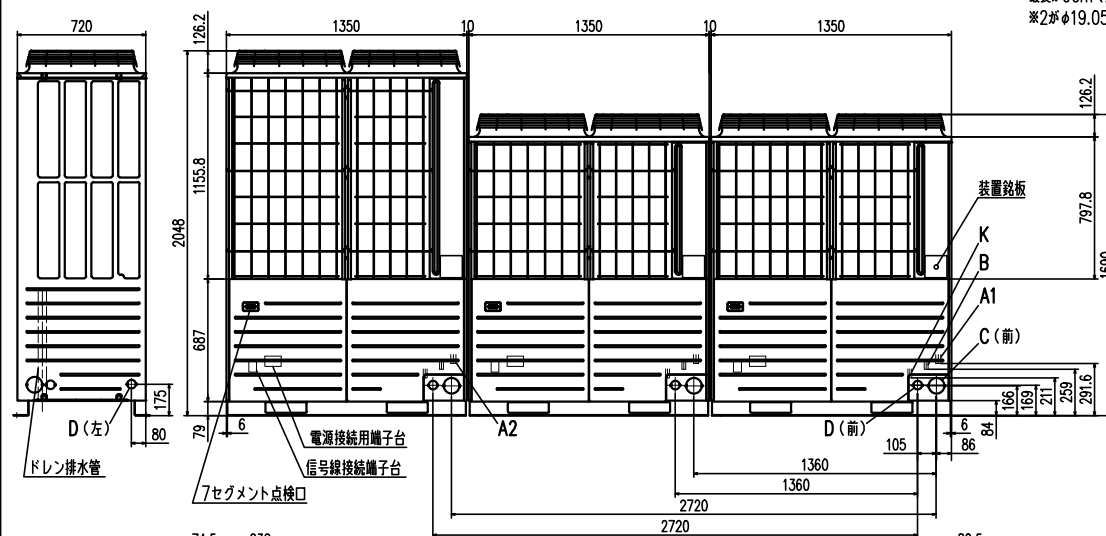

注 (1) ユニツトは必ずアンカボルトで固定してください。

(2) ユニツト上部には2m以上のスペースをとってください。

(3) 冷媒配管(ガス側、液側共)の接続は現地手配です。


(4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフランク形状になっています。
ニッパ等で切断しご使用ください。

(5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。(φ100は冷暖フリー用です。)

(6) 記号J, L, Mのアンカー用穴(M10用10ヶ所)はリニューアル物件にご使用ください。

(7) Kの均油配管は必ず接続してください。

(8) 通常の工事で工事スペースを考慮しユニツト間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm(連続設置)も可能です。

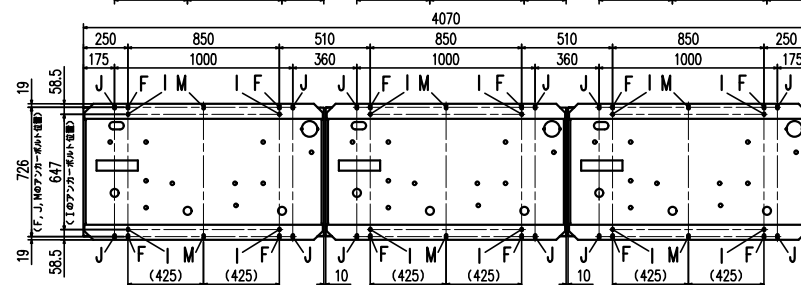

適用機種		FDCEP7304HLXJ, FDCEP7304HLXJ FDCEP7304HLXD, FDCEP7304HLXD	
形式		FDC	
発行者		名称 室外機外形図< OUTLINE > 山田 國番 220121 PCB004Z238	
		訂A	符 業別 1/1