
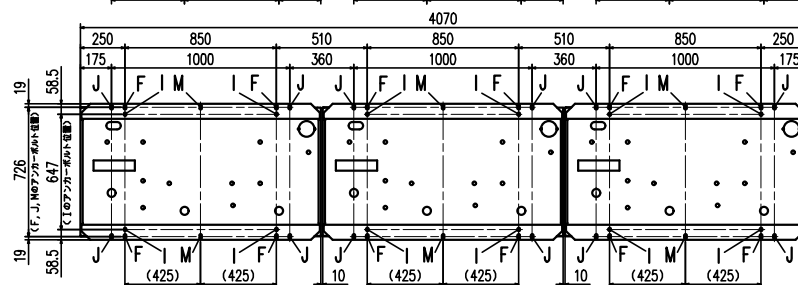
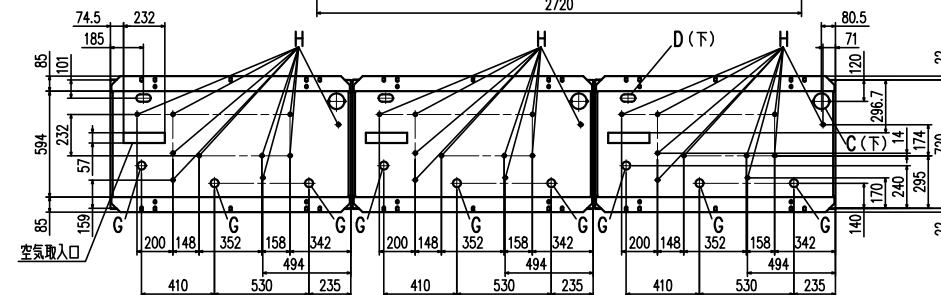
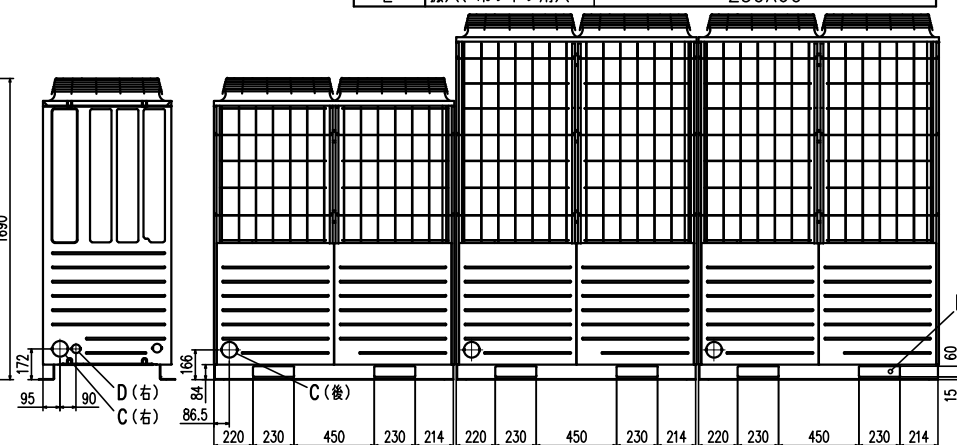


記号	内 容
A1	冷媒ガス側配管接続口 φ19.05 (ろう付)
A2	冷媒ガス側配管接続口 φ22.22 (ろう付) ×2
B	冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア) ×3
C	冷媒配管取出口 φ88 (又はφ100) ×3
D	電源取入口 φ50 (右・左・前方向), 長40X80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所×3
G	ドレン排水ホース用穴 φ45, 3ヶ所×3
H	ドレン排水用穴 φ20, 10ヶ所×3
K	均油配管接続口 φ9.52 (フレア) ×3
L	搬入、吊り下げ用穴 230X60

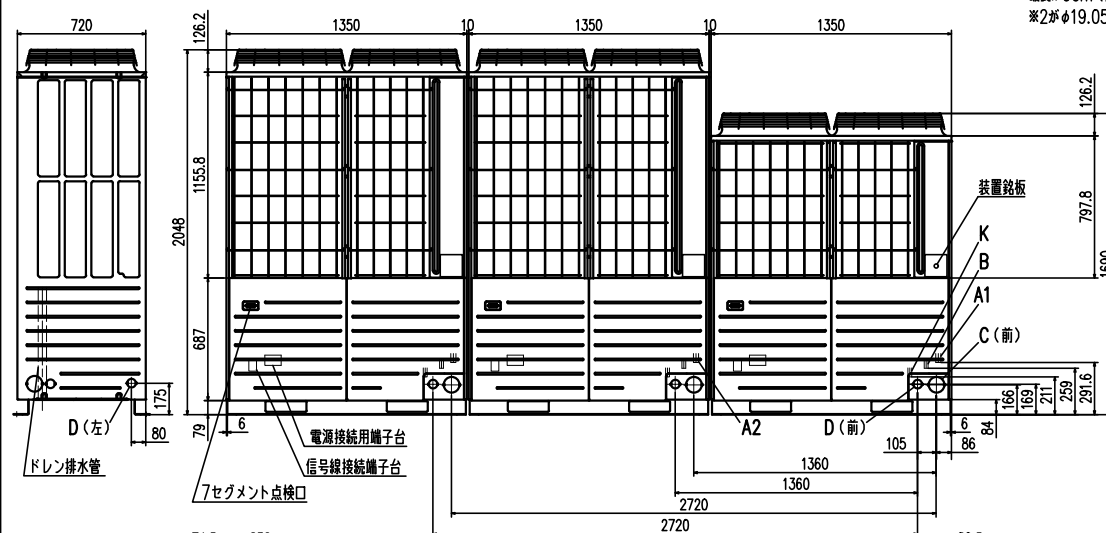


アンカボルト用穴寸法

(単位:mm)

寸法	最付例	1	2
L1	500	開放	開放
L2	10	10	10
L3	100	100	100
L4	10	開放	開放
H1	1500	—	—
H2	制限なし	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし	制限なし
H4	制限なし	—	—

- 注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 冷媒配管 (ガス側、液側共) の接続は現地手配です。
- (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラंक形状になっています。
ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) 冷媒配管接続口はφ88をご使用ください。(φ100は冷暖フリー用です。)
- (6) 記号J, Mのアンカー用穴 (M10用10ヶ所) はリニューアル物件にご使用ください。
- (7) Kの均油配管は必ず接続してください。
- (8) 通常の工事で工事スペースを考慮しユニット間を10mm以上あけてください。
リニューアル時等も考慮し0mm (連続設置) も可能です。

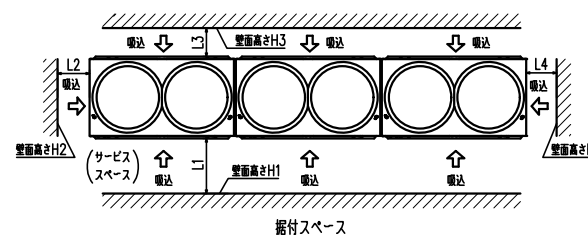

適用機種	FDCEP7754HLXJ, FDCEP7754HLXD
形 式	FDC
発行者	山田
名 称	室外機外形図 (OUTLINE)
図 番	220121 PCB004Z239
訂 符	A
業 別	1/1