


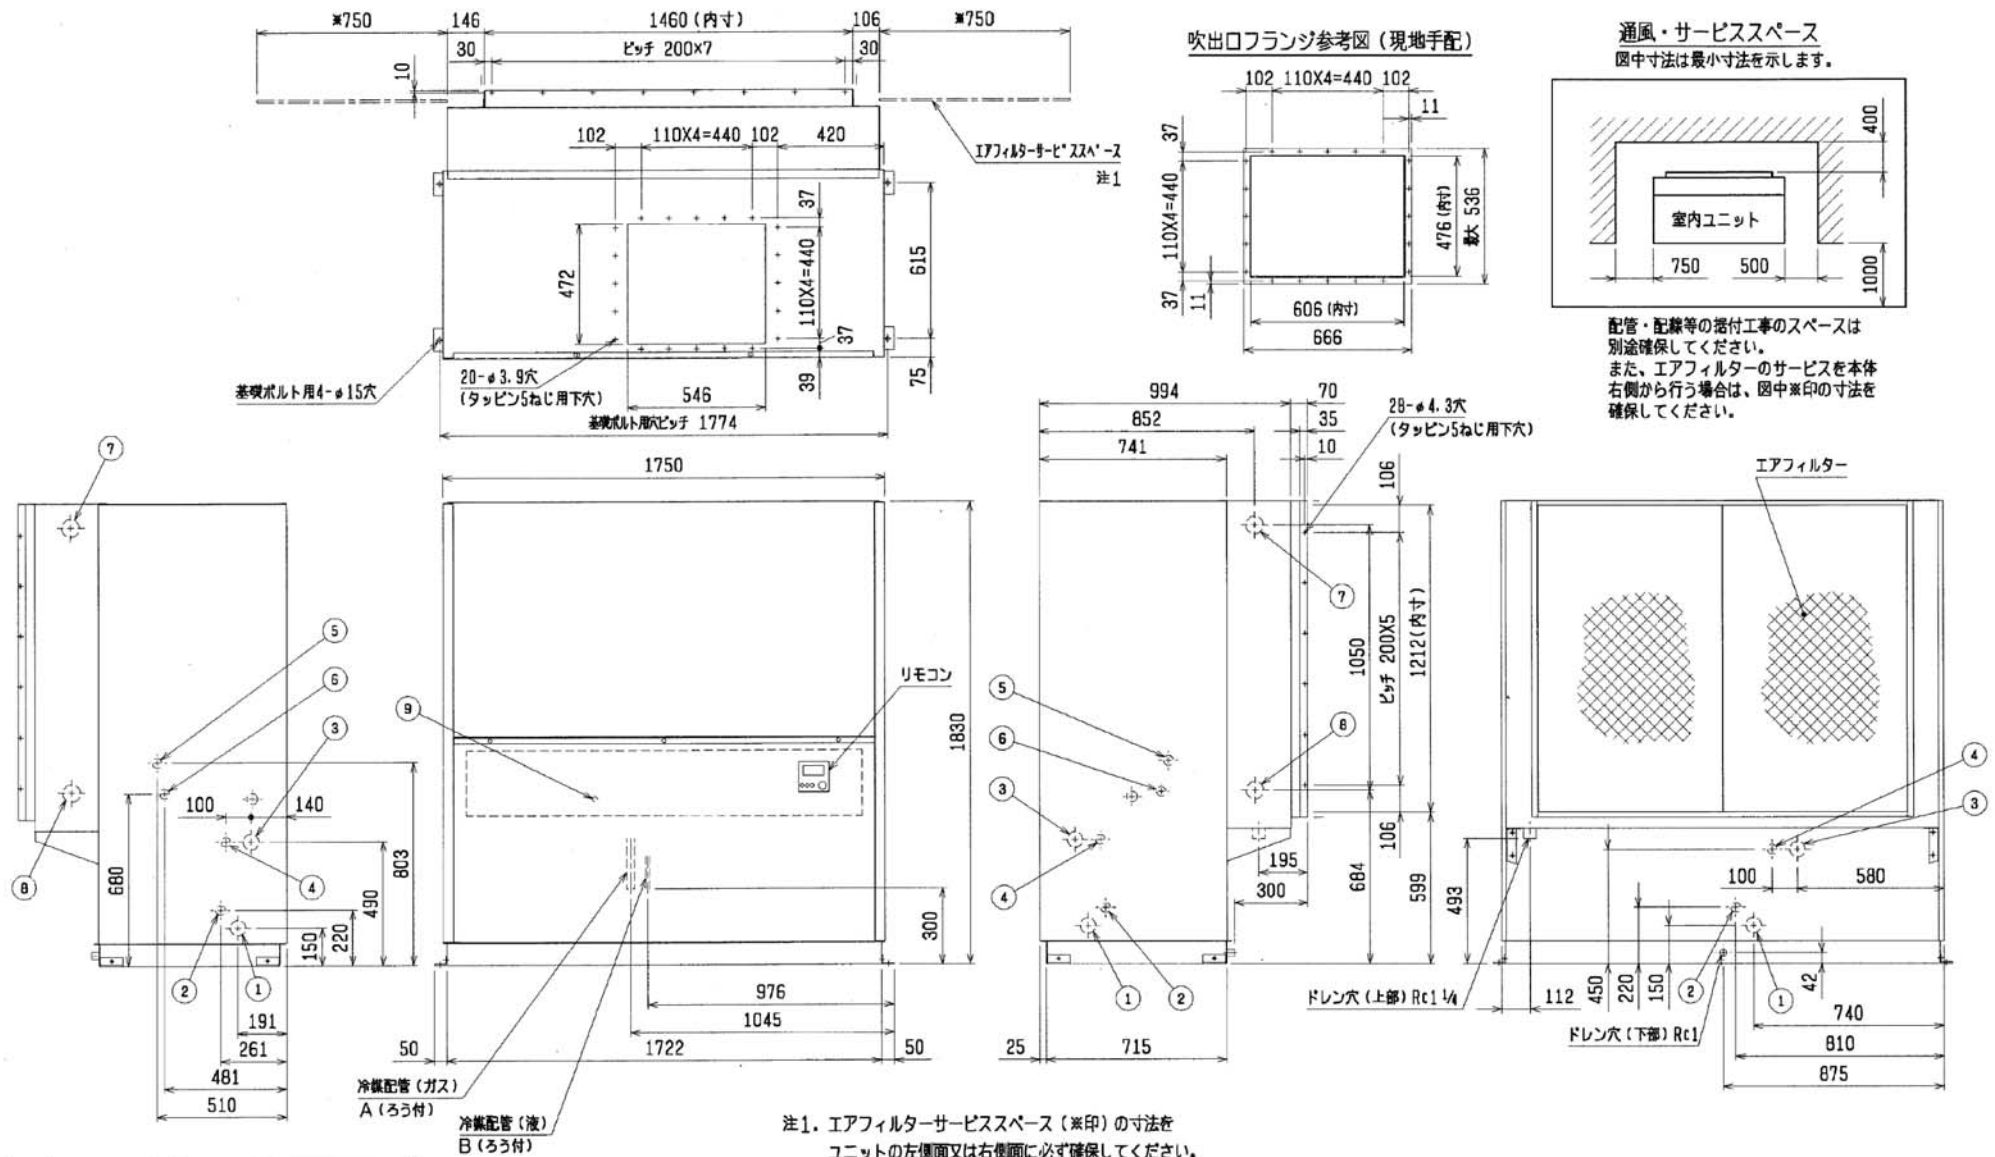

- 注1. エアフィルターサービススペース(※印)の寸法を
ユニットの左側面又は右側面に必ず確保してください。
2. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、
部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合があります
ので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けて
ください。
3. 伝送線と電圧200V以上の配線は、必ず分けた経路と
してください。

No.	名 称
1	冷暖配管口(ガス) φ75ノックアウト穴
2	冷暖配管口(液) φ43ノックアウト穴
3	電源穴 φ62ノックアウト穴
4	室内外連絡継穴、伝送継穴 φ38ノックアウト穴
5	加湿器配管接続口 φ38ノックアウト穴
6	加湿器電源穴 φ38ノックアウト穴
7	加熱器配管(温水出口・蒸気入口) φ70ノックアウト穴:Rc2
8	加熱器配管(温水入口・蒸気出口) φ70ノックアウト穴:Rc2
9	アース端子(制御箱内に設置) 5ねじ

形 名	A	B
ASVP670HA2	φ28.58	φ15.88
ASVP800HA2	φ31.75	φ19.05

適用機種 ASVP670HA2, ASVP800HA2			
形 式 ASV			
発行者 千賀 170929	名 称 室内機外形図 (OUTLINE)		
図 番 PRC000Z225	計 符 	業 別 1/1	