


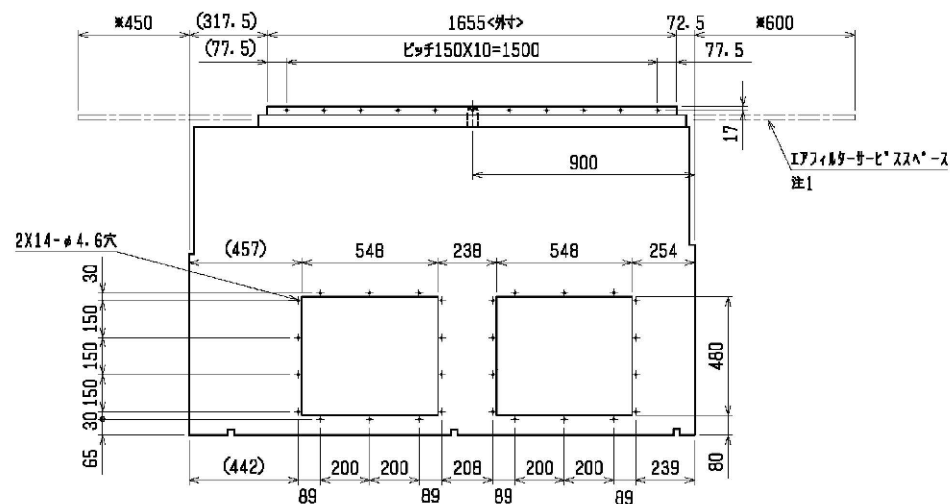
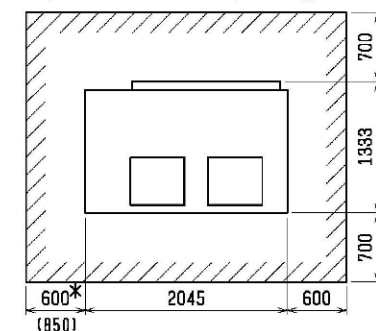


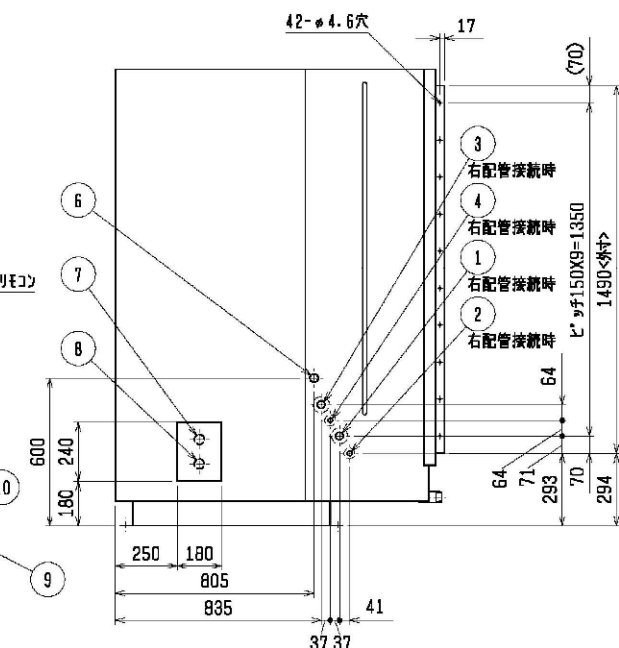

サービススペース (ユニット上面より見る)

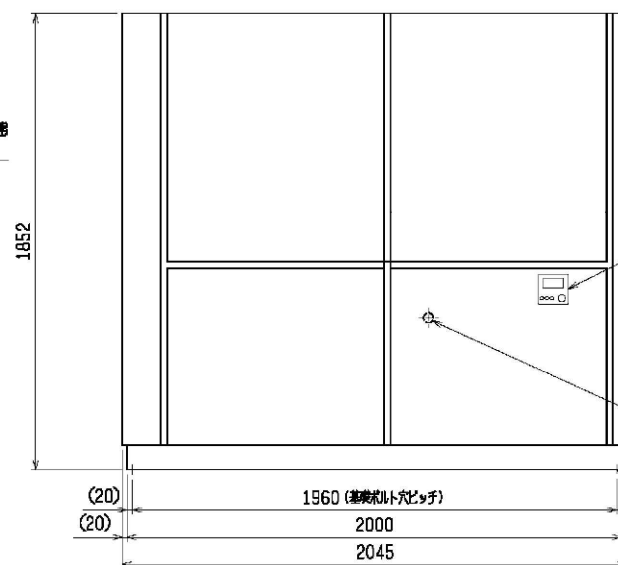

- ・配管、配線等の据付工事のスペースは別途確保してください。
- ・() 寸法は送風機枠の引出しスペースです。
- ・ブリー、ベルトのメンテナンススペース「※」は配管接続方法にかかわらず、必ず確保してください。

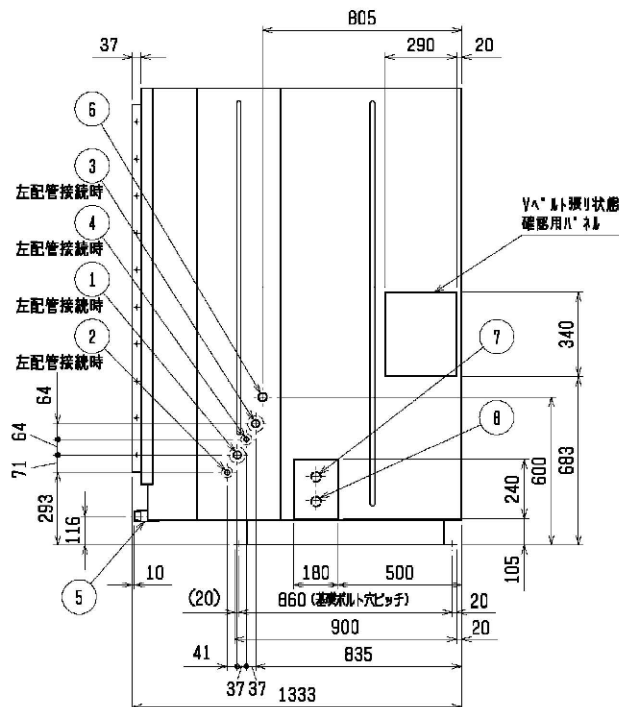

注1. エアフィルターサービススペース「※印」の寸法をユニットの 7. 伝送線と電圧200V以上の配線は、必ず分けた経路としてください。

2. 電源は左側面又は右側面からの引き込みが可能です。
3. ドレン配管はユニット背面から接続してください。
4. 加温器用の配管接続方向は左側面又は右側面の接続が可能です。
5. 加温器は受注組込部品となります。
6. 設置する部屋の気密性が高い場合、室内が負圧となり、部屋の扉が開かない等の問題が発生する場合がありますので、室内が負圧にならないような通気孔等を設けてください。

NO.	名 称	NO.	名 称
1	No.1 冷媒配管 (ガス) φ31.75<ろう付>	6	加温器接続口 Rc1 (水・蒸気スプレー)
2	No.1 冷媒配管 (液) φ19.05<ろう付>	7	電源取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
3	No.2 冷媒配管 (ガス) φ31.75<ろう付>	8	室内外連絡線取入口 (穴は現地加工φ30~φ60)
4	No.2 冷媒配管 (液) φ19.05<ろう付>	9	基準ボルト用穴 4-φ20穴
5	ドレン配管 R1/4	10	アース端子 (制御箱内に設置) …5ねじ

適用機種	ASVP1600HA2
形 式	ASV
発行者	千賀
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	170929 PRC000Z228
訂 符	1/1