



室内・外温度条件による能力補正係数

冷房能力特性

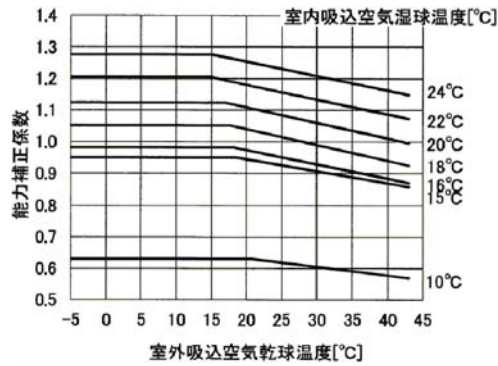


冷房入力補正

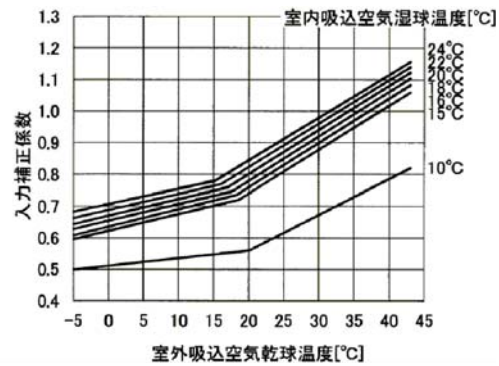


配管距離（相当長）による補正係数


冷房能力特性

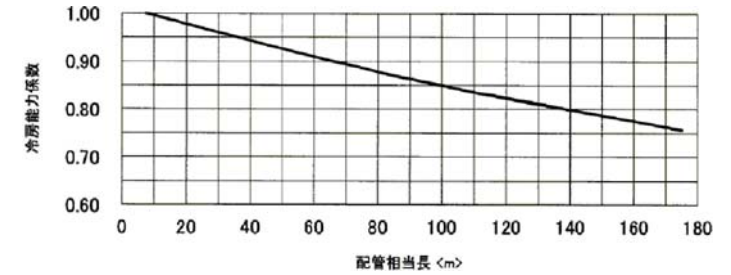


暖房能力特性

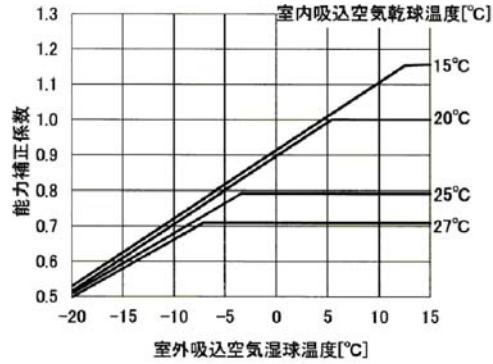

暖房入力補正

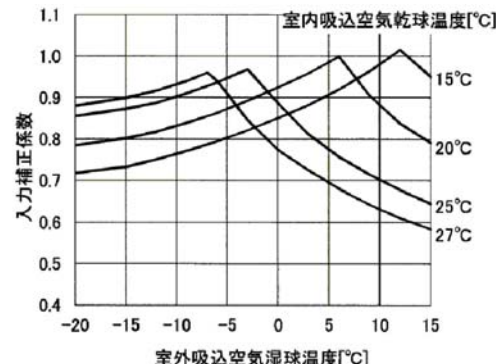

暖房能力特性

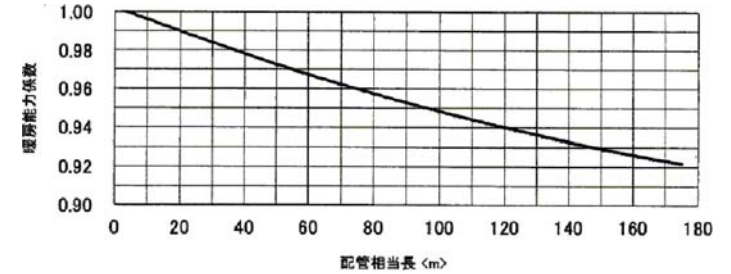

暖房時の室外熱交換器への着霜による補正係数（暖房のみ）


室外吸込空気湿球温度<°C>	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
霜取補正係数	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93

【配管相当長の求め方】


相当長 = (室内ユニットまでの配管実長) + (0.80 × 配管途中のバンド数) m

室内機風量変化による能力補正係数（実線：能力、破線：入力）

冷房能力・入力特性

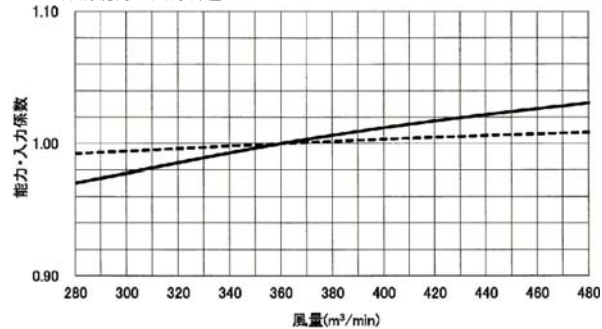

暖房能力・入力特性

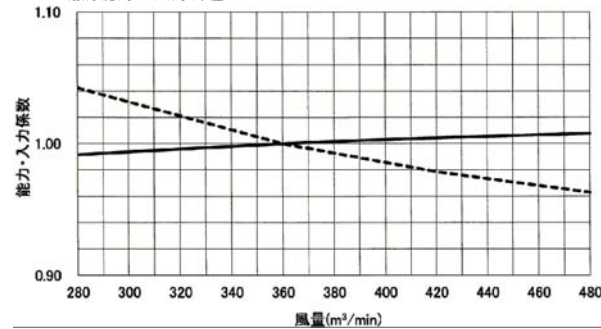

WYNB1-2603 (3/3)  
WYNB1-2604 (1/1)  
WYNB1-2605 (1/2)  
WYNB1-2605 (2/2)  
WYNB1-2606 (3/5)

適用機種	ASVP1120HA2 AUCV(S)P335HA2x2 + AUCV(S)P450HA2	
形式	ASV, AUCV-HA	
発行者	加藤	
名称	能力補正	
国番	171012	PRC000Z265
訂符		1/1
葉別		