



機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断器 定 格 電 流	電 源 配 線		内外接続線 太さ X 本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長		太さ	ネジ
P2801H	60A, 100mA, 0.1sec以下	60A	60A	60A	14mm ² X3	34	φ1.6X3	5.5mm ²	M6

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

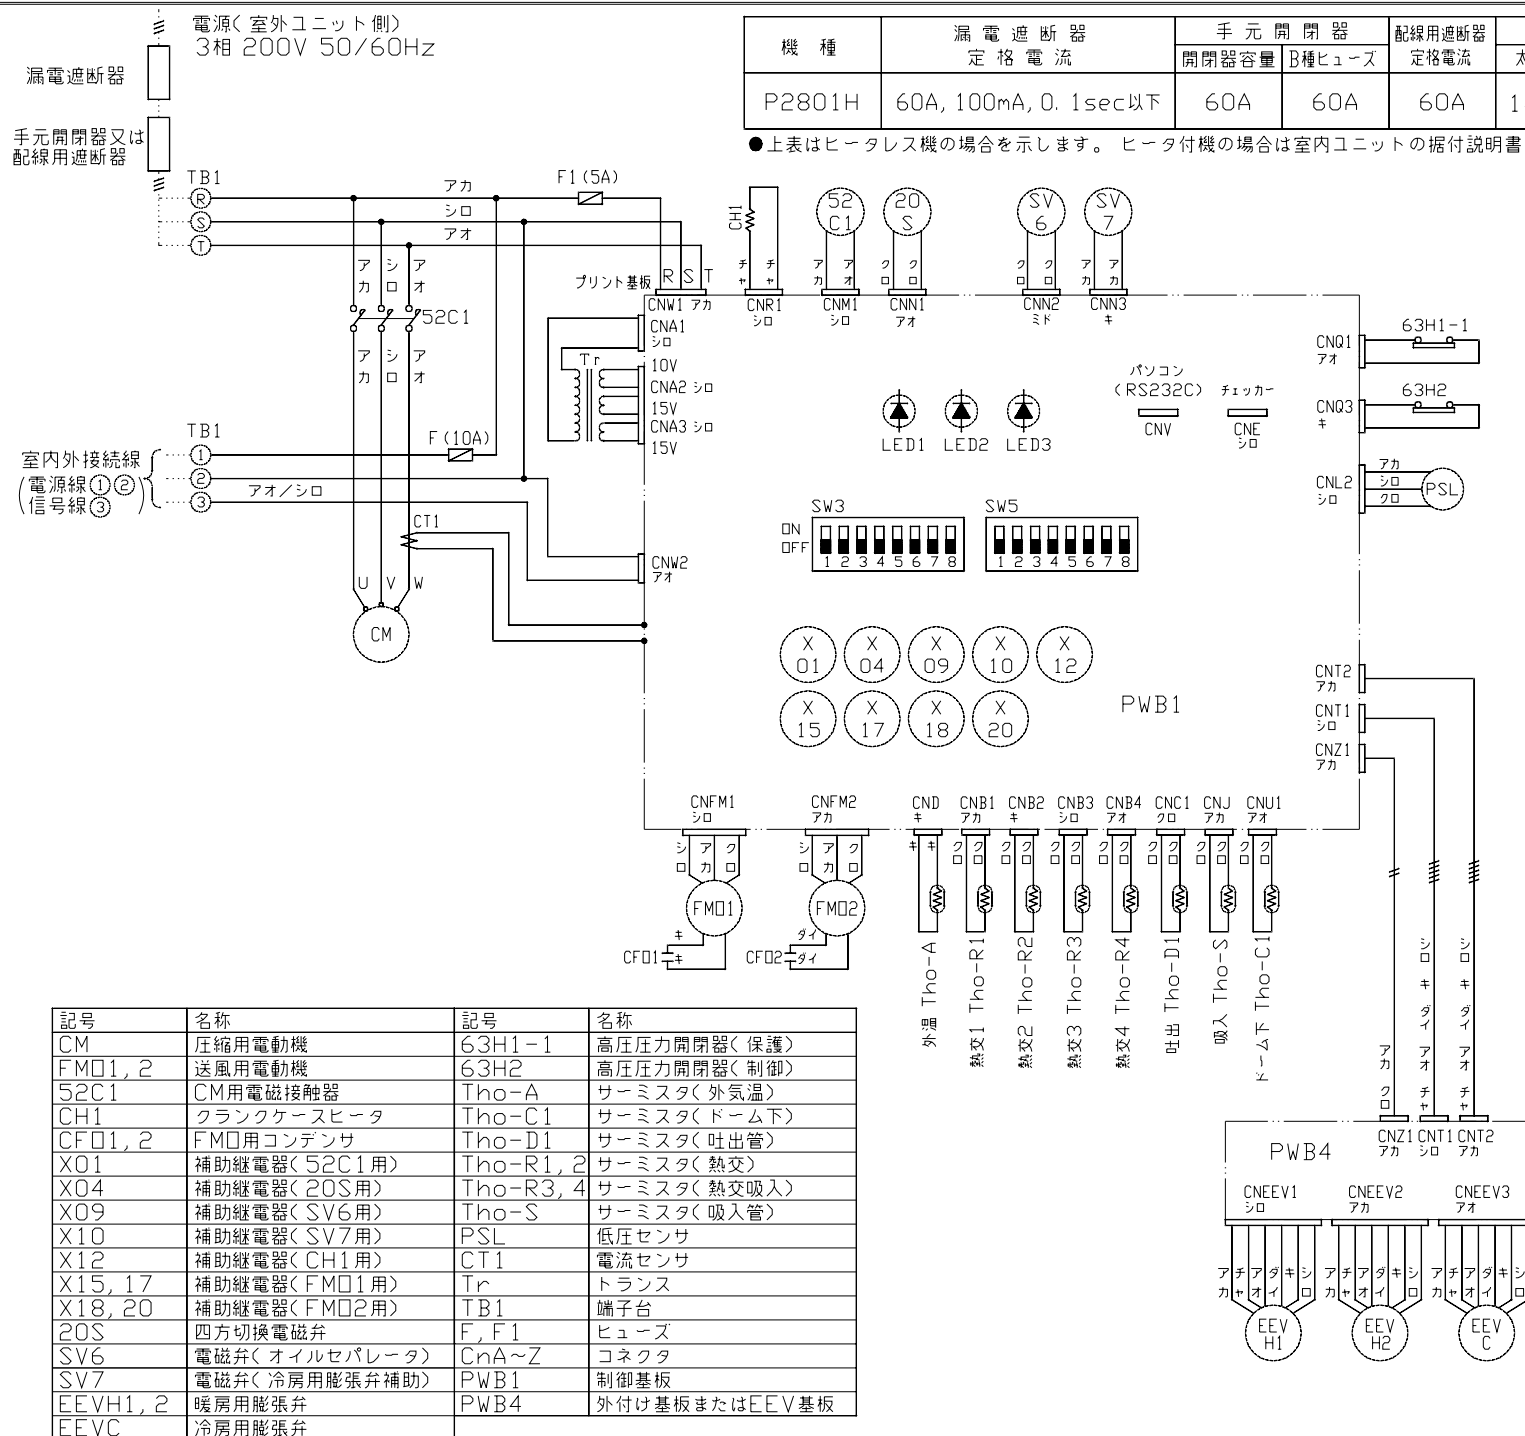

- 注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“配管配線”の項目をご覧ください。
 (3) 室内外接続線は、下図を参照してください。



記号	名称
SW3-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化 OFF 降雪地域デフロスト条件 通常
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有 OFF 防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試運転 試運転 OFF 試運転 通常運転
SW3-4	ON 試運転 暖/冷 暖房 OFF 試運転 暖/冷 冷房
SW3-5	ON ポンプダウンSW ON OFF ポンプダウンSW OFF
SW3-6	ON デフロスト終了運転切換 強化 OFF デフロスト終了運転切換 通常
SW5-1	ON 既設配管制御 有効 OFF 既設配管制御 無効
SW5-3	ON LEDリセット 有効 OFF LEDリセット 無効
SW5-4	ON テストモード 有効 OFF テストモード 無効
LED1	点検(赤)
LED2	正常(緑)
LED3	サービス(緑)

適用機種	FDCP2801H
形 式	FDCP
発行者	名 称 室外機配線図(WIRING DIAGRAM)
長谷川	図 番
040205	PCB002Z367
	訂 符 葉 別
	1/1