



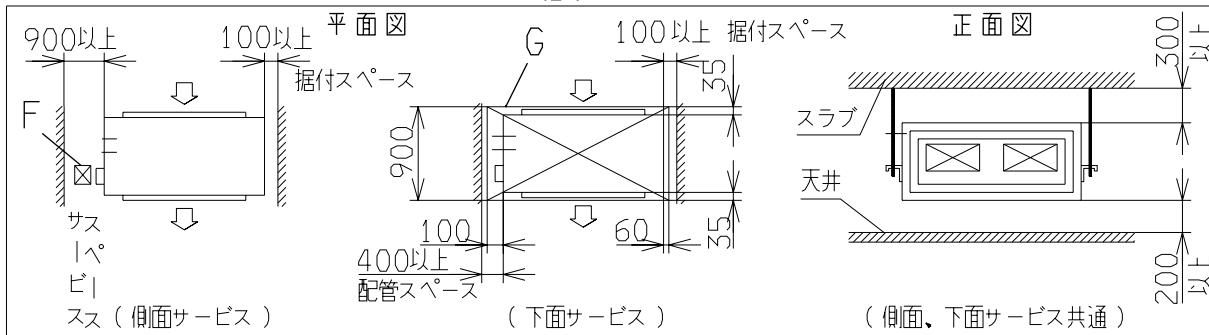
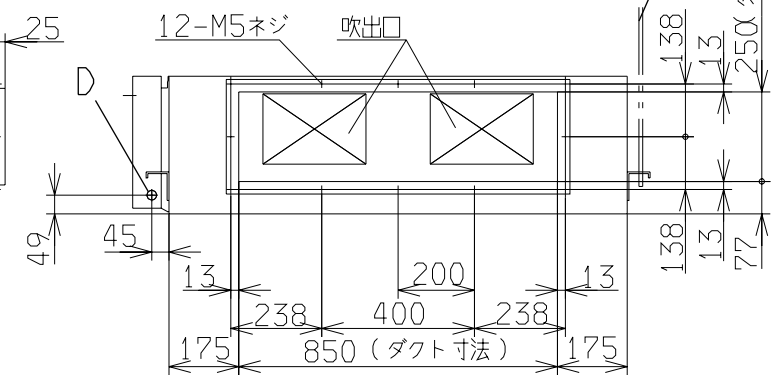
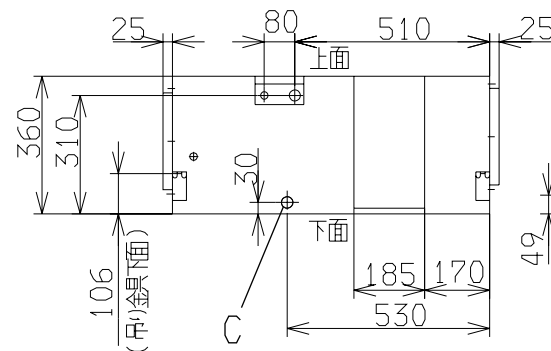


| 記号 | 内 容                        |
|----|----------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア) |
| B  | 冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)   |
| C  | ドレン配管接続口 VP25(塩ビ管)         |
| D  | 配線取入口 ( $\phi 25$ )        |
| E  | 吊りボルト M10                  |
| F  | 点検口 (600X600)              |
| G  | 点検口 (900X980)              |

リモコン(別売品)

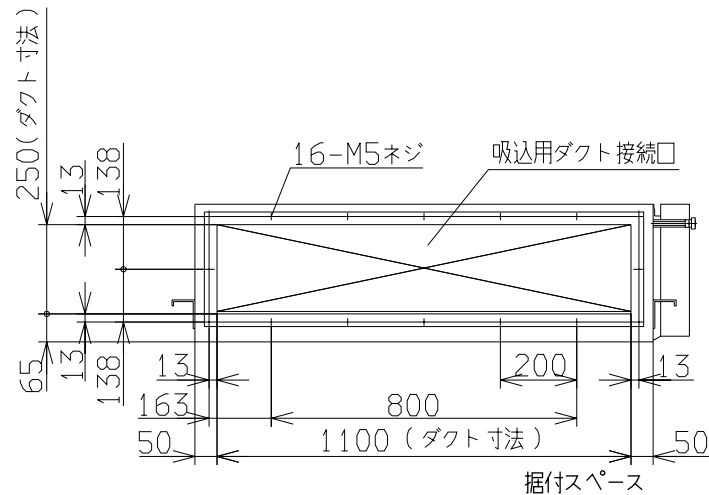

注(1) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

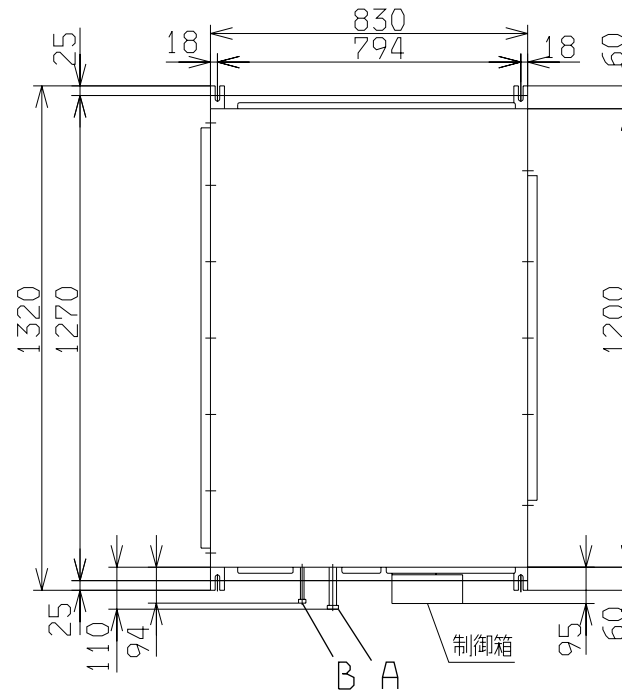

|      |                |
|------|----------------|
| 適用機種 | FDUP1401, 1601 |
| 形式   | FDUP           |
| 発行者  | 長谷川            |
| 図番   | PJD000Z850     |
| 訂 符  | 1/1            |