
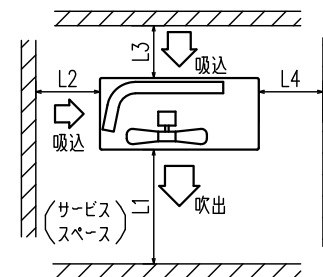
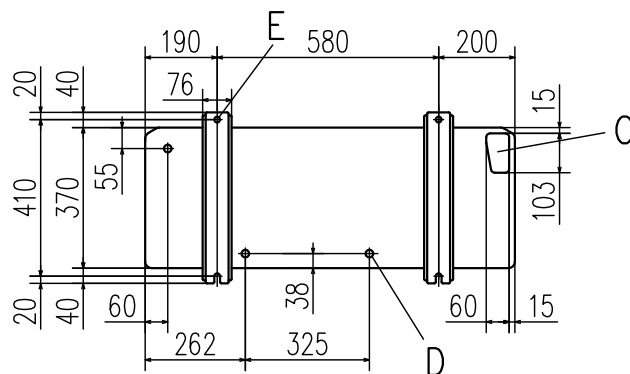
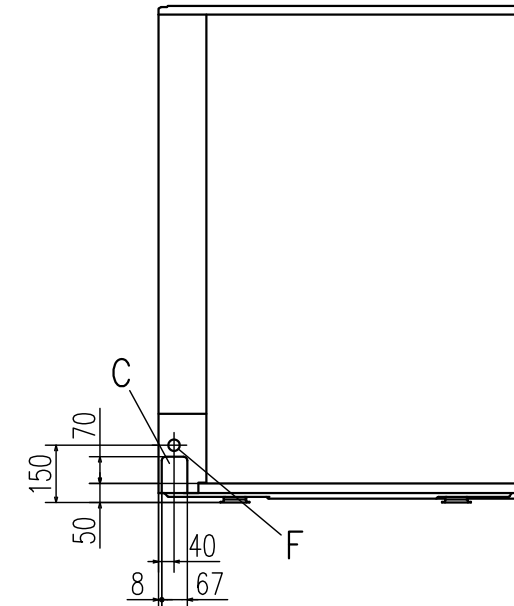
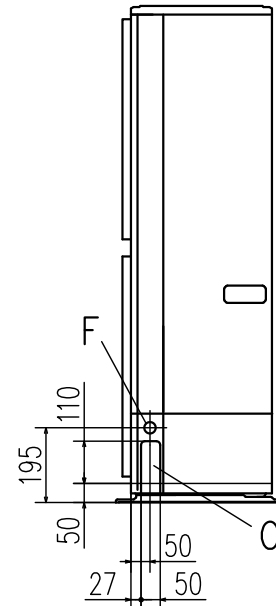


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	配管配線取出口 4ヶ所
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 $\phi 30$ 3ヶ所

- 注(1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。

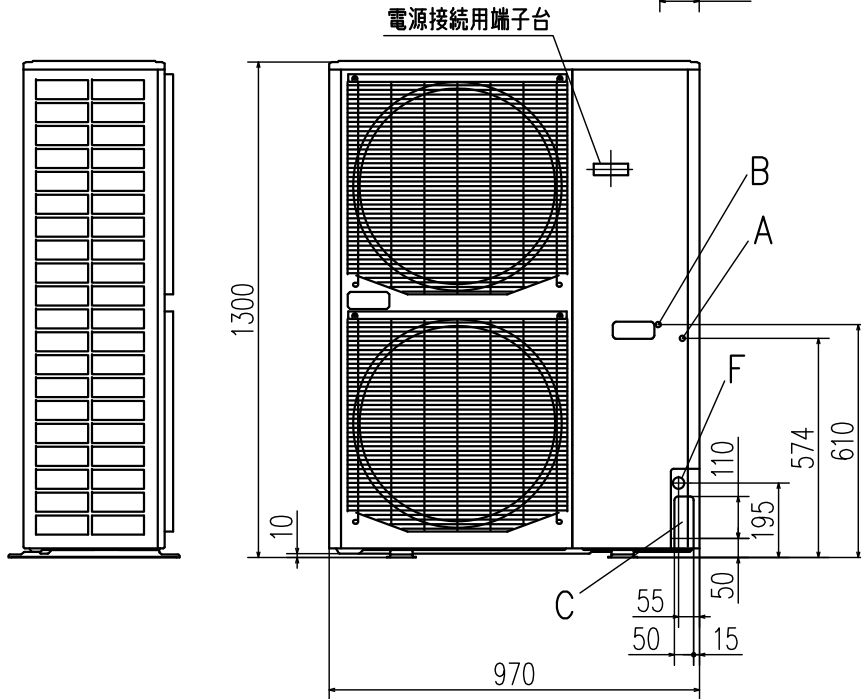

据 付 例		I	II	III
寸 法	L1	開放	開放	500
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	250	250	250

適用機種		FDCVP1125H, 1405H, 1605H FDCVSP1125H, 1405H, 1605H		
形 式		FDC		●
発行者	名 称	室外機外形図 (OUTLINE)		
山田	図 番	PCA001Z809		
180626	訂 符	B	業 別	1/1