


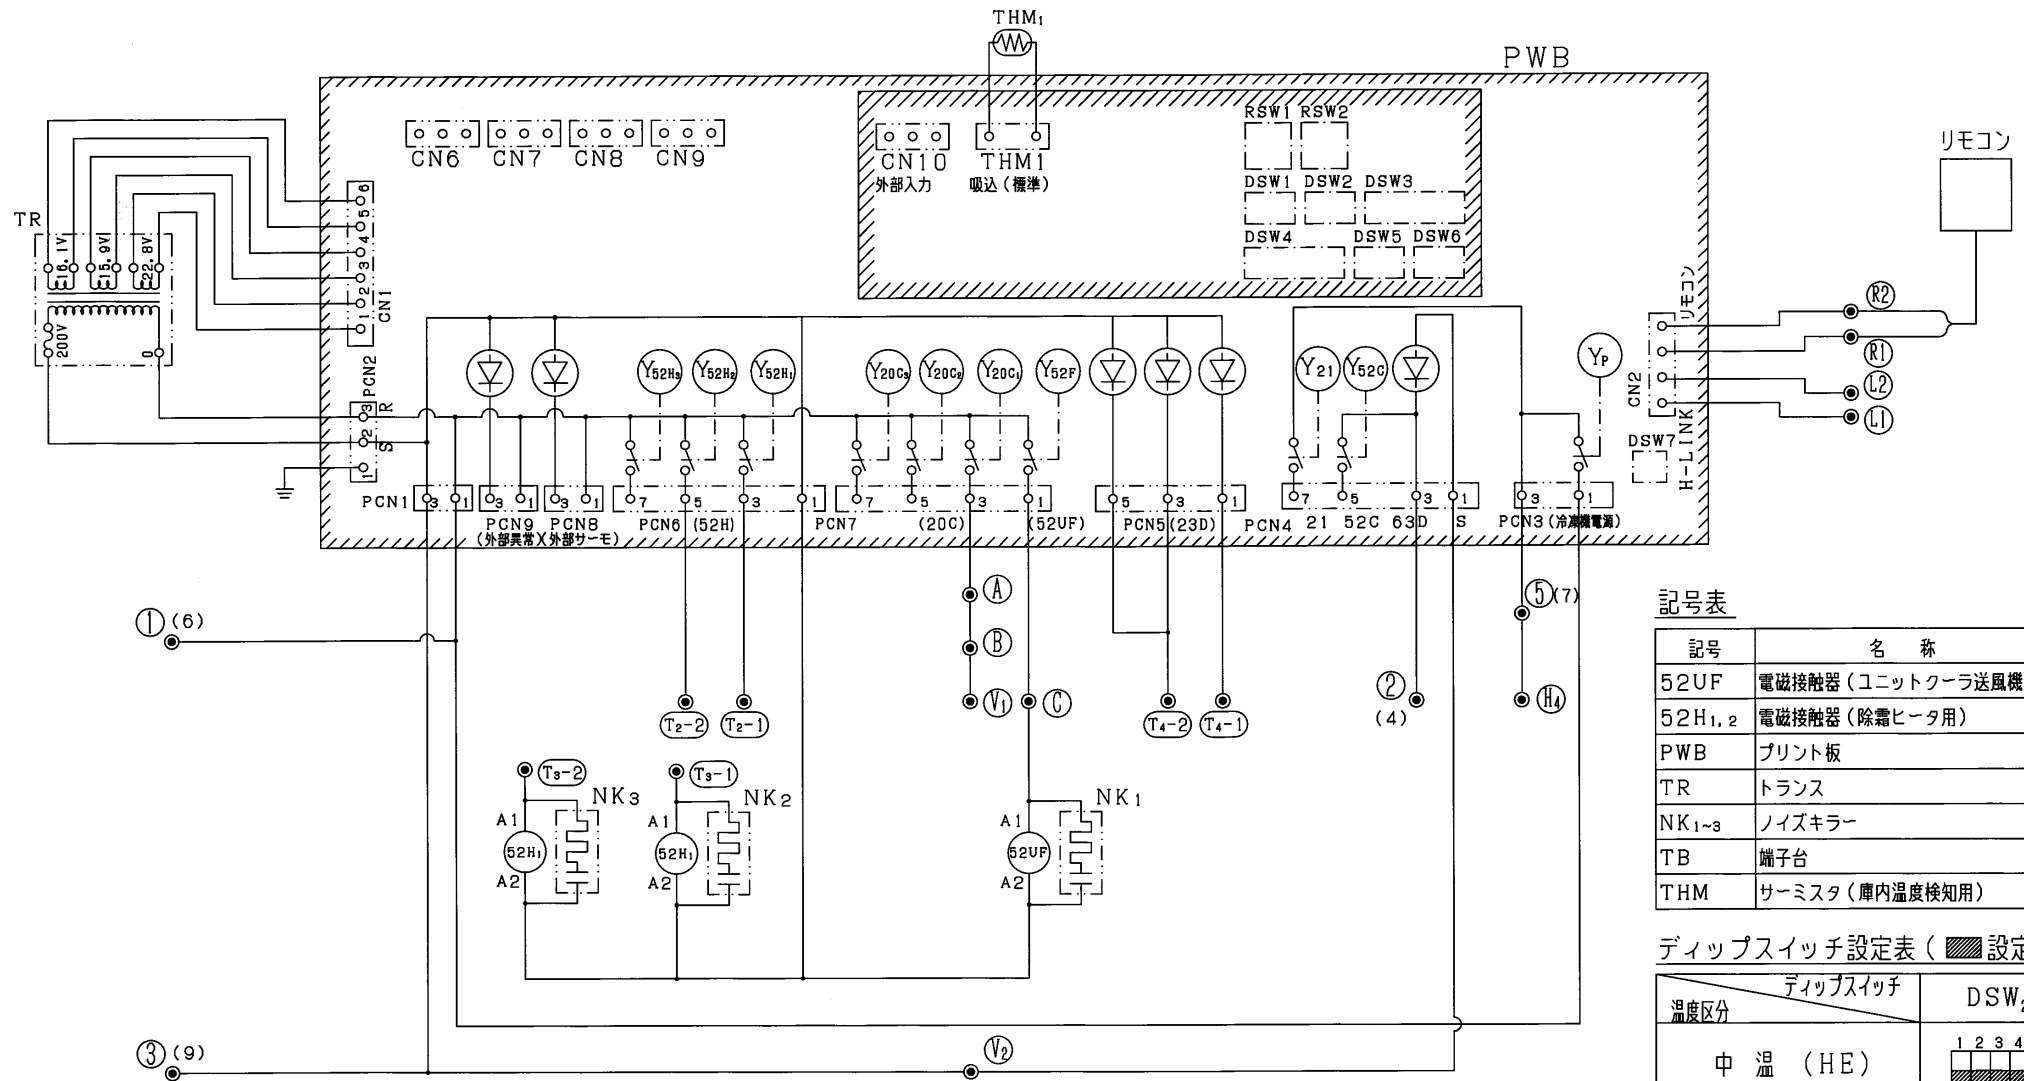

記号表

記号	名 称
52UF	電磁接触器 (ユニットクーラ送風機用)
52H _{1,2}	電磁接触器 (除霜ヒータ用)
PWB	プリント板
TR	トランス
NK _{1~3}	ノイズキラー
TB	端子台
THM	サーミスタ (庫内温度検知用)

ディップスイッチ設定表 (■ 設定側)

温度区分	ディップスイッチ	DSW ₂
中 温 (HE)	1 2 3 4	ON
低 温 (LE)	1 2 3 4	ON

注 記

1. 図中 部分はプリント板を示します。
2. 図中 端子台 (TB) を示します。
3. 工場出荷時のディップスイッチの設定は中温 (HE) 設定となっています。
低温 (LE) 仕様はディップスイッチ設定表に示す設定に変更して下さい。

適用機種	PUCC-HLD1
形 式	PUCC
発行者	山田
図 番	170616
名 称	電気回路図 (WIRING DIAGRAM)
訂 符	1
葉 別	1