



機外静圧設定範囲は10~100Paとなります。
丸ダクト変換キットを使用する場合は、機内圧損が
増加する為、リモコンの静圧設定値の調整が必要です。
ユニット付属の据付説明書をご参照下さい。

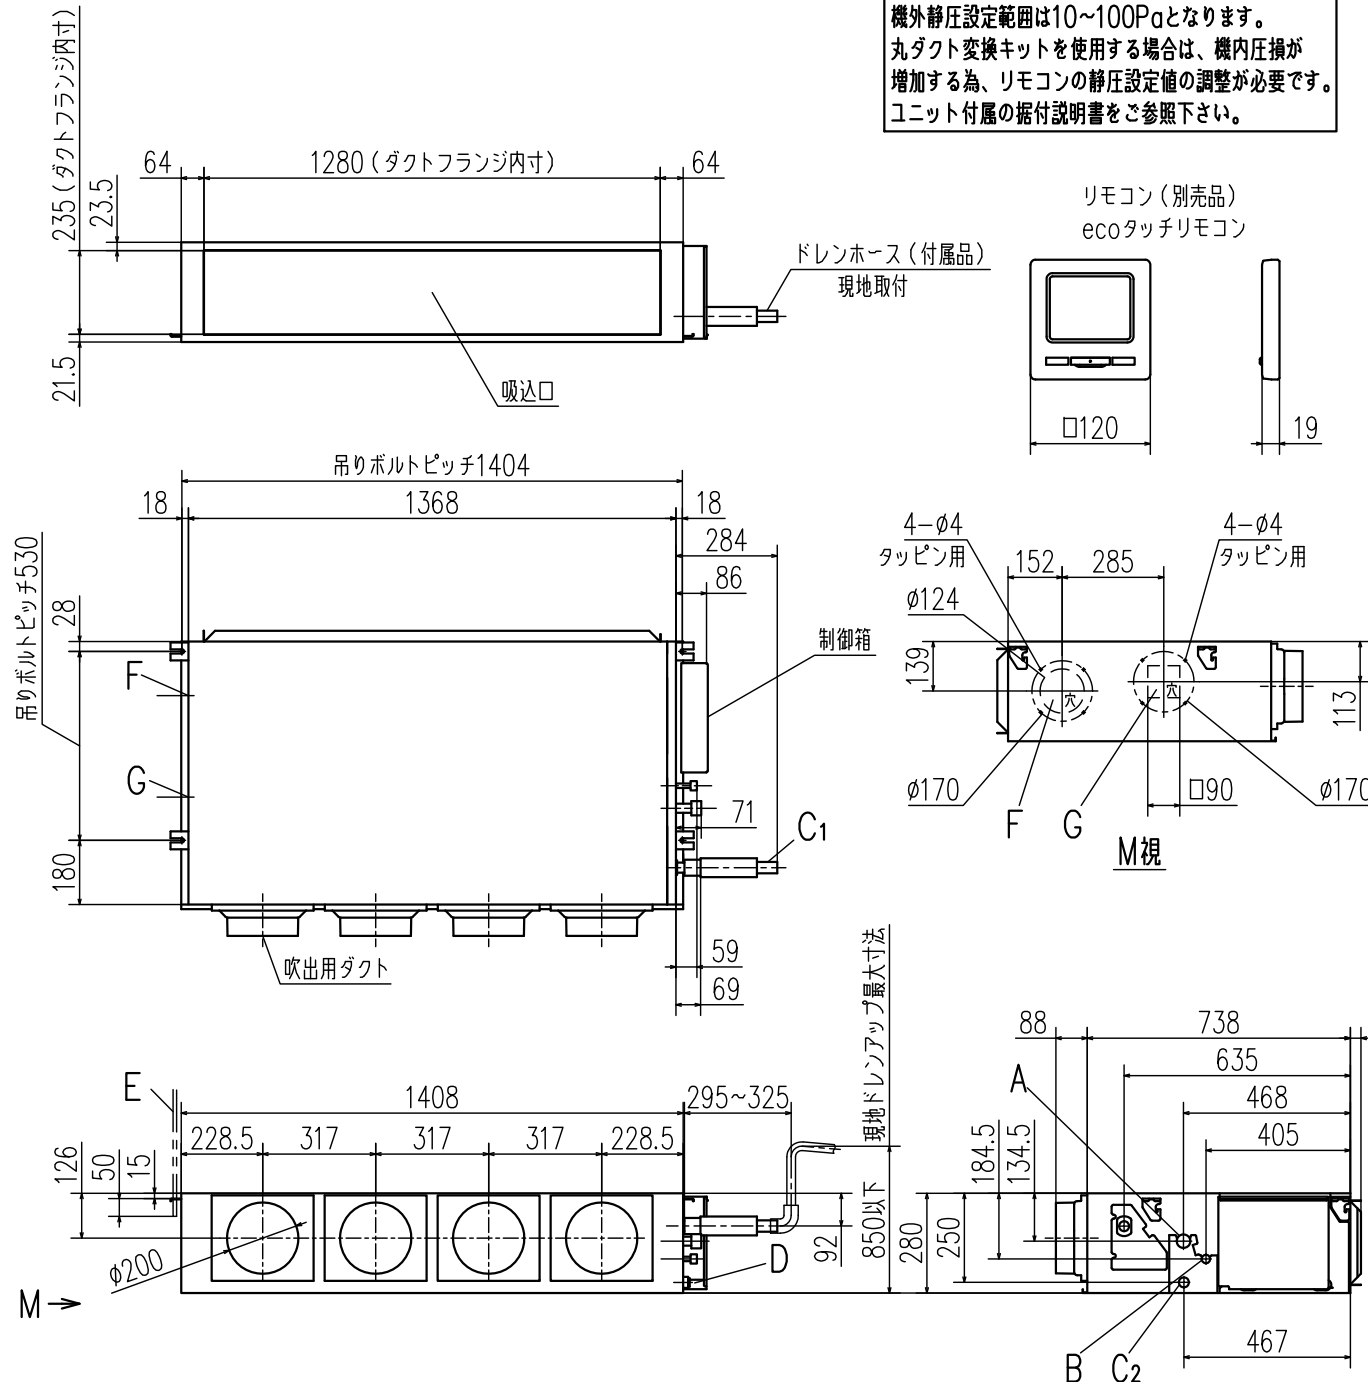


記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52 (フレア)
C1	ドレン配管接続口	VP25 (I.D.25,O.D.32)
C2	ドレン自然排水用	VP20
D	電源取入口	
E	吊りボルト	M10
F	OA取入口	φ125用ロックアウト
G	排気ダクト接続口	φ125用ロックアウト
H	点検口	450X450

室内ユニット据付スペース

吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に
配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。
また、据付高さは2.5m以上としてください。
据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。
(ケース1) ユニット側面から

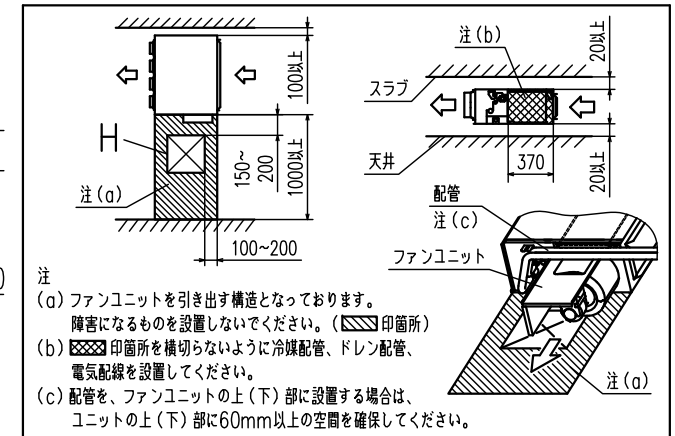

(ケース2) ユニット下面から

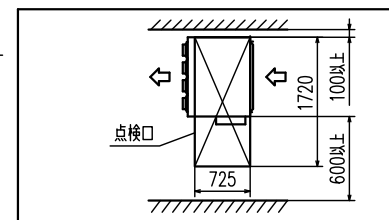

注
(1) 装置銘板は制御箱の蓋に
付いています。

適用機種	GUP1125M1A, 1405M1A
変換キット形式	U-UM-4A
発行者	山田
名称	室内機外形図 (OUTLINE)
図番	190111
図番	PJG000Z551
訂 符	A
業 別	1/1