


室内ユニット

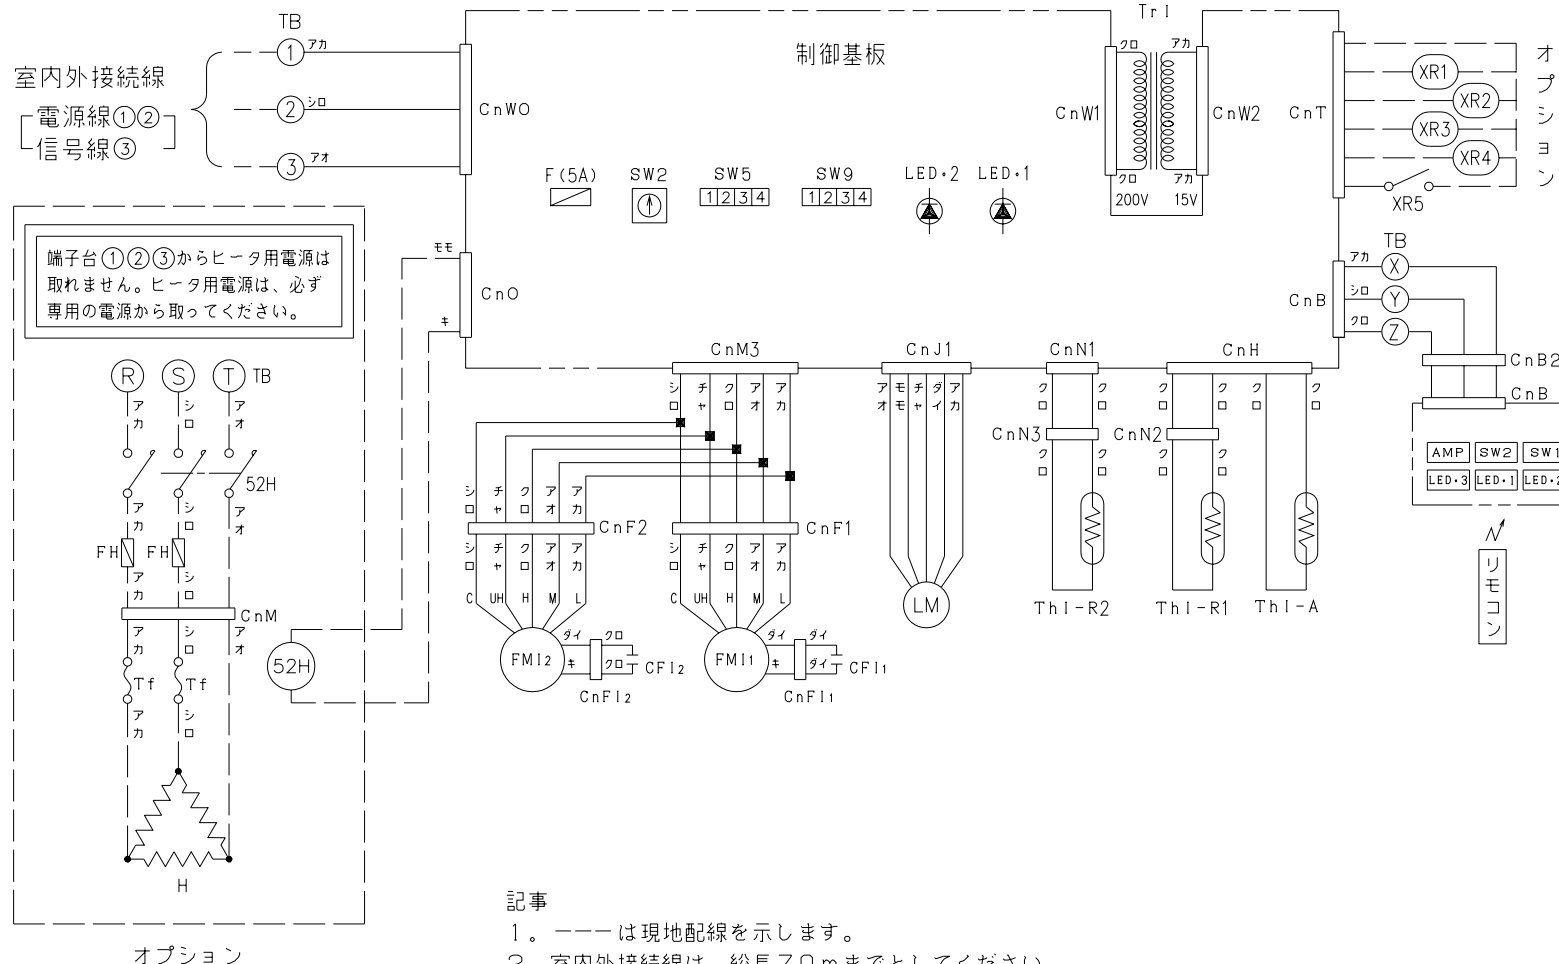

記事

1. ---は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
3. 開閉器、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ後付け時)などの仕様については、
＜客先納入仕様書＞中の”配管配線”の項目をご覧ください。

ヒータ用

機種	内外接続線 太さ×本数
三相	φ1.6mm×3
P631	
P711	
P801	
P1121	
P1401	
P1601	

機種	漏電遮断器 定格電流	開閉器 開閉器容量 B種ヒューズ	配線用遮断器 定格電流	電源配線 太さ×本数	こう長
三相	15A,30mA,0.1sec以下	15A	15A	φ1.6mm×3	32m
P631					25m
P711					
P801					
P1121					
P1401					
P1601					

適用機種	F DENP631, 711, 801, 1121, 1401, 1601
形式	F DEN
発行者	名称 室内機配線図(WIRING)
長谷川	図番 PFA003Z075
030327	訂符 1/1