


吹出口フランジ詳細

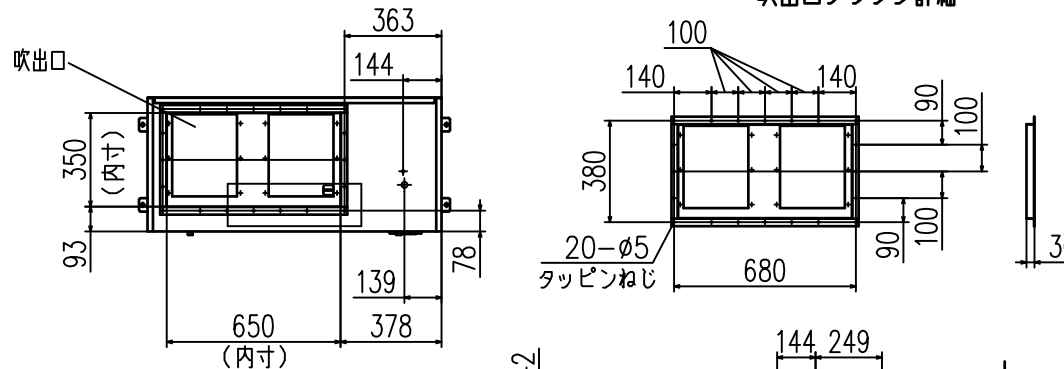


記号	内 容
A	冷媒液配管接続口 (φ9.52、ろう付)
B	冷媒ガス配管接続口 (φ22.22、ろう付) ※
C	冷媒配管取出口 φ88
D	ドレン排水口 Rp1 (メス) (25A) φ60
E	加温器接続口 φ60
F	電源線取入口 φ30
G	信号線取入口 φ30
H	アンカーボルト用穴 M10用4カ所
I	点検口 200X200
J	新鮮空気取入口 200X200
K	サービス点検口


※冷媒ガス管の付属配管取り付け時の接続位置は葉別 (2 /) を参照してください。

- 記事 1. ユニットの重量に十分耐えられる場所に設置してください。
アンカーボルトを4個使用して室内機の固定脚を必ず固定してください。
ボルトの出代は20mmが最適です。
2. ドレン配管は、記号D (左右どちらか) のプラグを取り外し接続ください。
ドレントラップを100mm以上確保してください。
3. 冷媒配管は付属配管を用いて記号C (左右どちらか) より取り出してください。

据付スペース

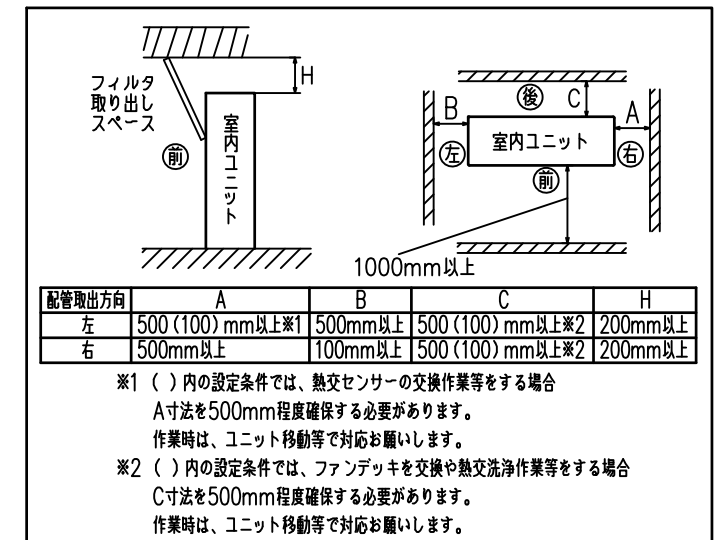



Y-Y (アンカボルト位置)

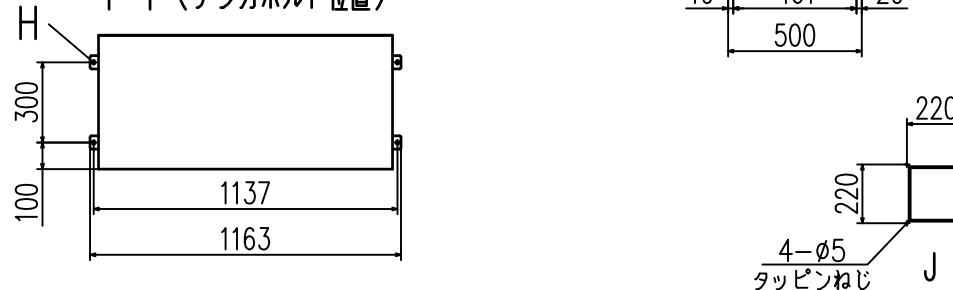



適用機種	F DASP2805TLX
形 式	F DAS
発行者	山田
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	190619 PAA002Z382
訂 符	B
業 別	1/2

冷媒配管接続位置（ガス管）

・左抜き：現地手配（継手、配管）

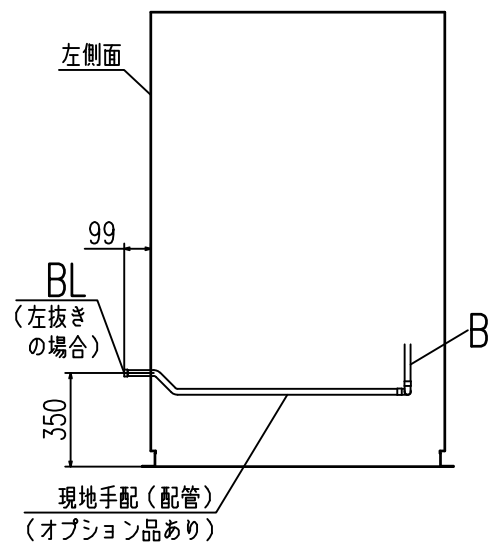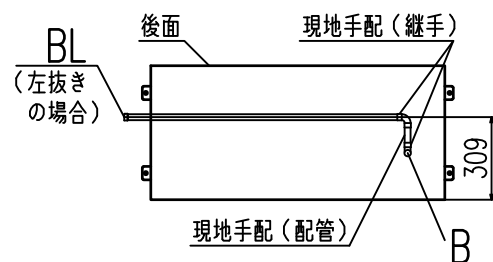


・右抜き：付属配管＋現地手配（継手、配管）

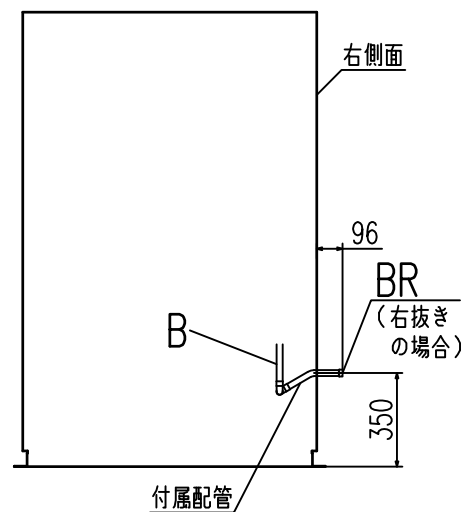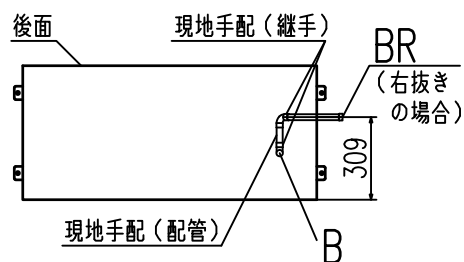

現地手配部品




付属部品




後吸込み仕様時のオプション品

・配管カバー取付図

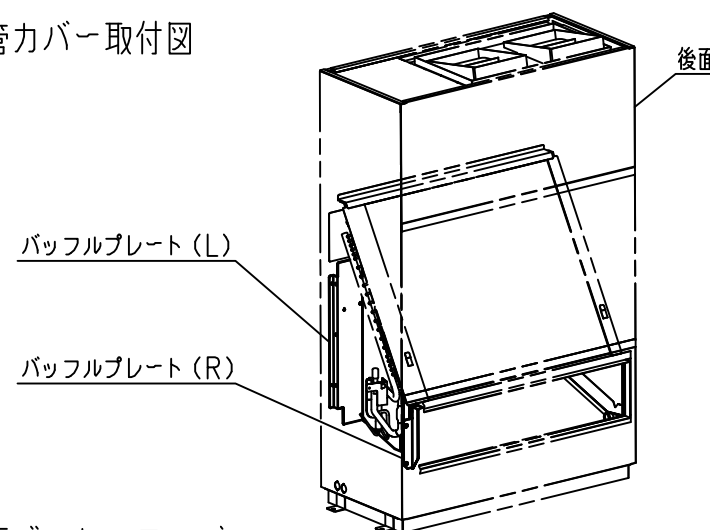

・後面ダクトフランジ

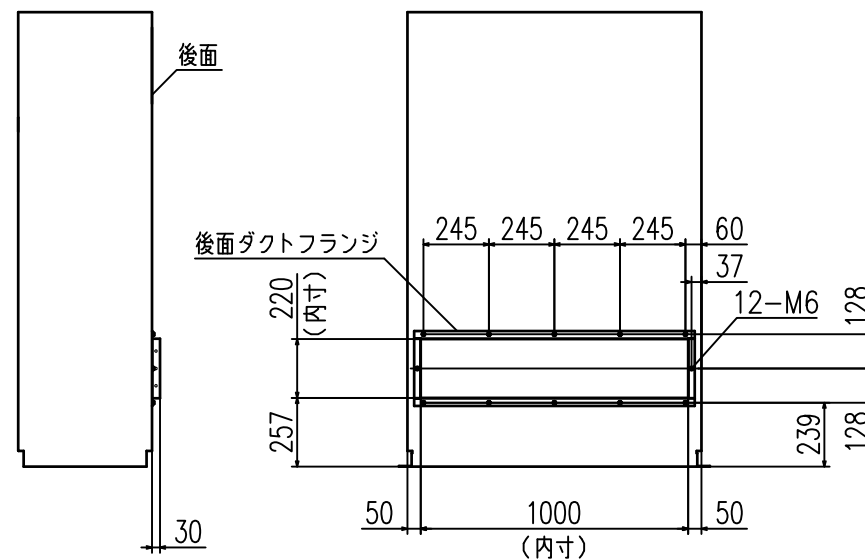

適用機種	FDASP2805TLX		
形式	FDAS		⚙️
発行者	名称	室内機外形図<OUTLINE>	
山田	図番	190619	PAA002Z382
	訂符	B	2/2