


# 室内ユニット FDASP4505TLX (50/60Hz)

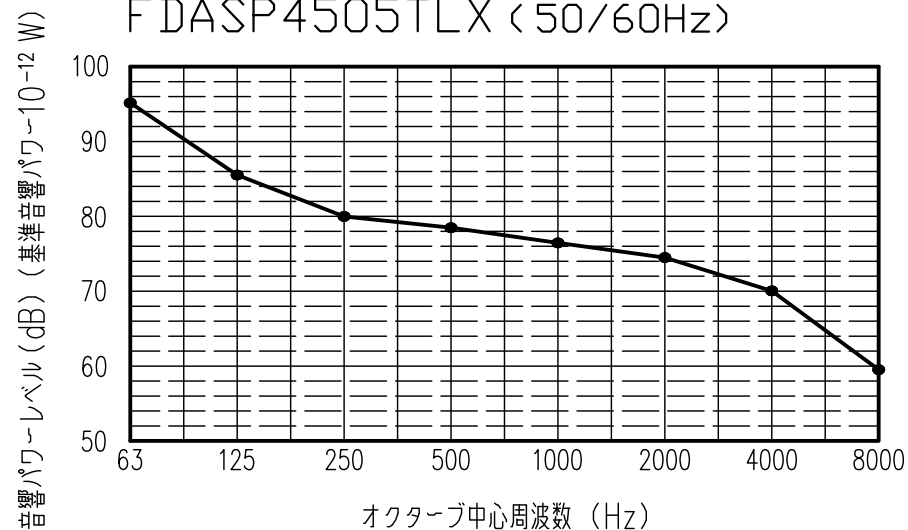

(注) 本図はオプション直吹チャンバー取付時の風量における運転音特性を示します。  
 (オプション直吹チャンバー取付時は、指定のプーリ・ベルトへ必ず交換して使用ください。  
 詳細はオプション直吹チャンバーの納入仕様書を参照してください。)  
 実際据付後測定した場合、周囲の状況により本データと異なることがあります。  
 運転音は、JIS B 8616に基づく音響パワーレベルを示します。

|      |      |                             |            |
|------|------|-----------------------------|------------|
| 適用機種 |      | FDASP4505TLX + オプション直吹チャンバー |            |
| 形 式  | FDAS |                             |            |
| 発行者  | 名 称  | 運転音特性                       |            |
| 加藤   | 図 番  | 190131                      | PAA002Z429 |
|      | 訂 符  |                             | 業 別        |
|      |      |                             | 1/1        |