


室内ユニット GFP5605TM1 (50/60Hz)

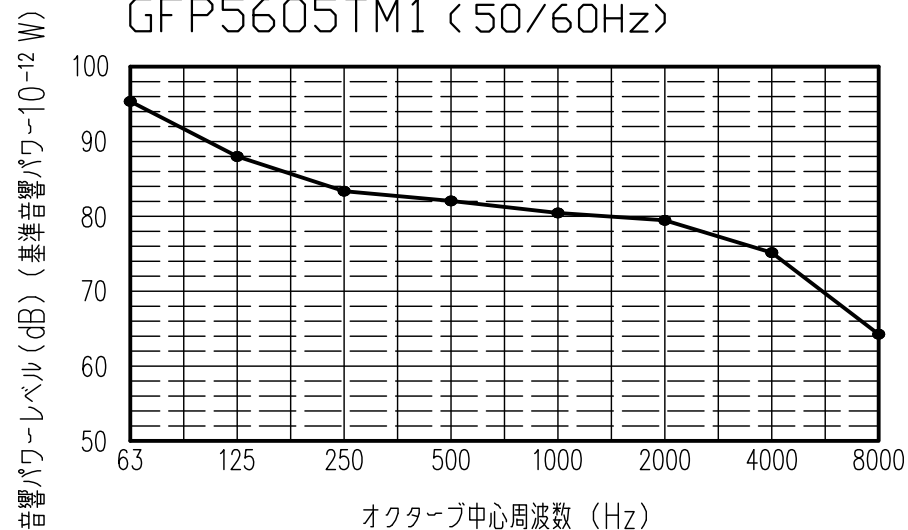

(注) 本図はオプション直吹チャンバー取付時の風量における運転音特性を示します。
 (オプション直吹チャンバー取付時は、指定のプーリ・ベルトへ必ず交換して使用ください。
 詳細はオプション直吹チャンバーの納入仕様書を参照してください。)
 実際据付後測定した場合、周囲の状況により本データと異なることがあります。
 運転音は、JIS B 8627に基づく音響パワーレベルを示します。

適用機種		GFP5605TM1 + オプション直吹チャンバー	
形 式		GFP	
発行者		名 称 運転音特性	
加藤		図 番	
190131	PAA002Z454	訂 符	業 別 1/1