


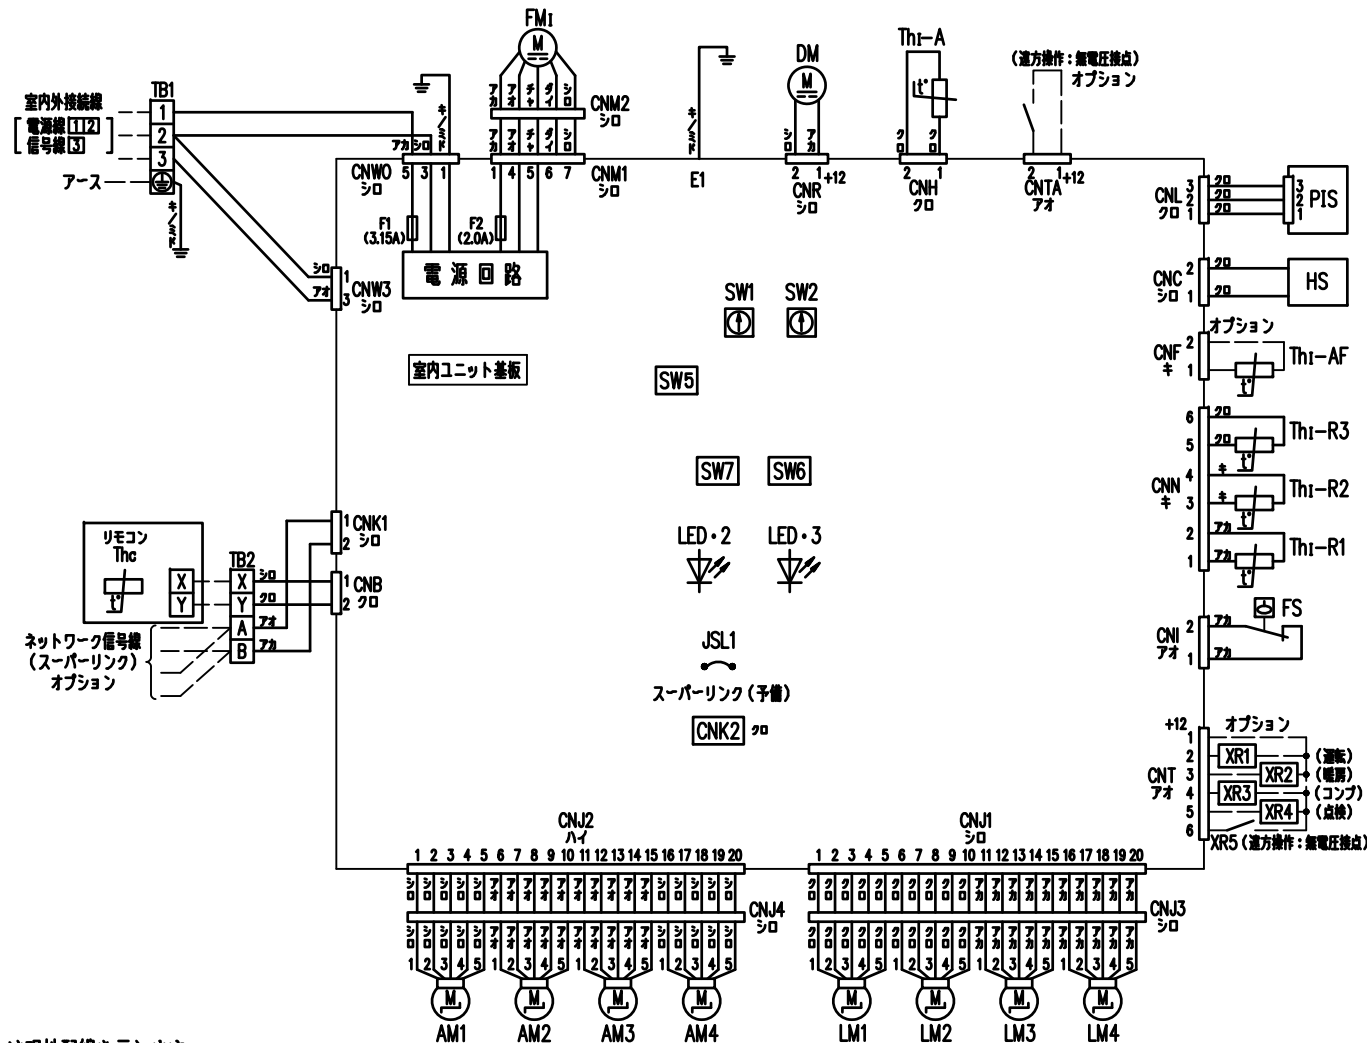

記号	名称
AM1~4	エアフレックスモータ
CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,2	ヒューズ (室内ユニット基板)
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
HS	湿度センサ
JSL1	スーパーリンク (予備) 切替
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
LM1~4	ループモータ
PIS	人感センサ
SW1	リモコン通信アドレス設定10の位 室内アドレスNo.10の位
SW2	リモコン通信アドレス設定1の位 室内アドレスNo.1の位
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW7-2	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW7-3	室内アドレスNo.100の位
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-AF	吹出空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ

記事 1. — は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、ネットワーク信号線) です。

3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。

5. 集中制御する場合はネットワーク信号線を弱電用端子台に接続してください。

6. ネットワーク (スーパーリンク) 信号線は、

- ・シールド線、太さ0.75mm² を使用する場合は1500mまで
- ・シールド線、太さ1.25mm² を使用する場合は1000mまで
- ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm² とし、2000mまで

7. リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種		FDTCZP565SA	
形式	FDTC	パネル	TC-PSAE-5AW
発行者	山田	名称	室内機配線図 (WIRING)
181121	PJF000Z581	図番	1/1