

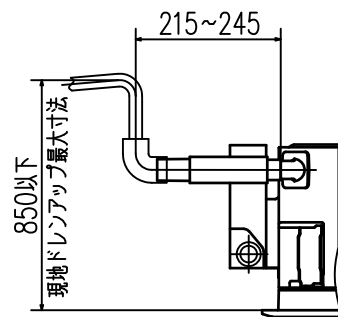
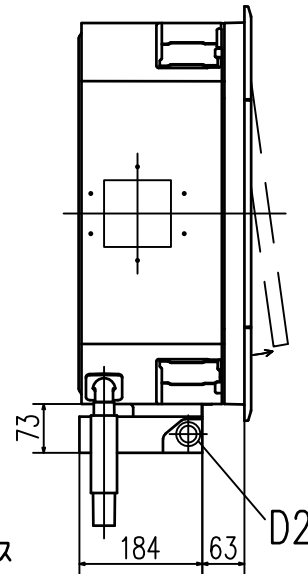
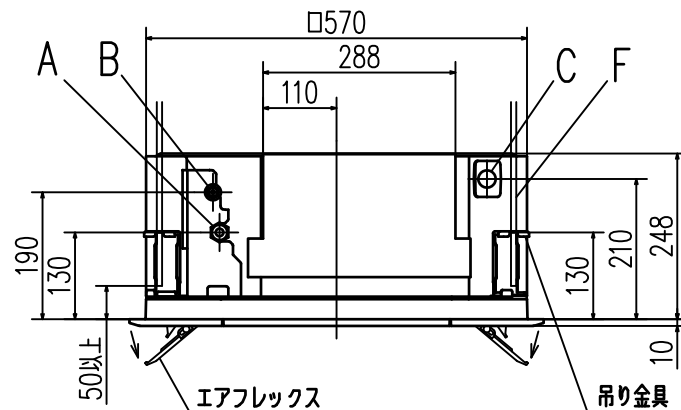
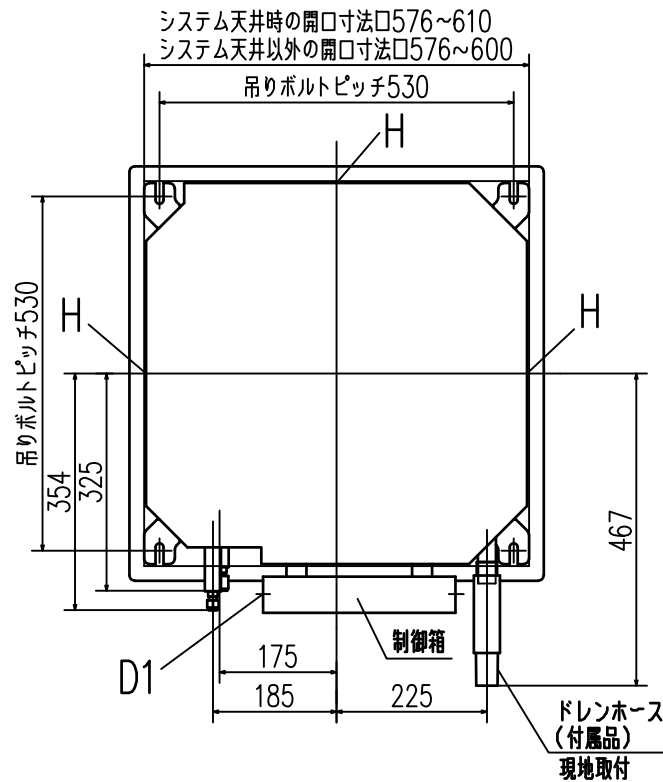
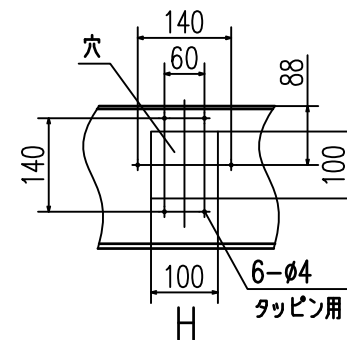


D1

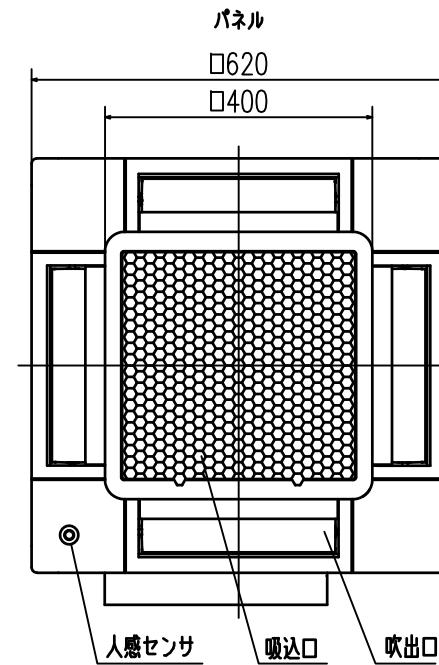


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 12.7$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 6.35$ (フレア)
C	ドレン配管 VP25 (I.D.25, O.D.32)
D1	電源線取入口
D2	リモコン線・通信線取入口
F	吊りボルト M10又はM8
H	吹出分岐ダクト接続口 $\phi 125$
J	点検口 450X450

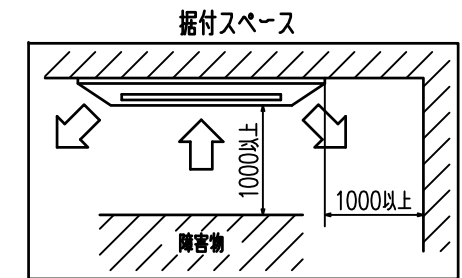


隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

点検口設置位置 (注 (2) 参照)

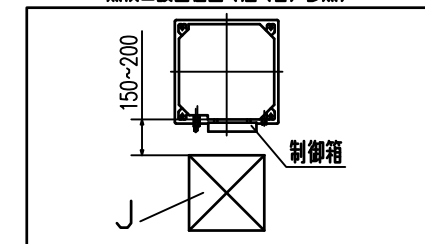

リモコン (別売品)



注 (1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。

(2) このユニットは、システム天井用に設計されています。

もし、システム天井以外に据付けの場合は、制御箱側に点検口を設置してください。

適用機種			
FDTCZP565SA			
形 式	FDTC	パネル TC-PSAE-5AW	
発行者	名 称 室内機外形図 (OUTLINE)		
山田	図 番	PJF000Z580	訂 符 業 別 1/1
181121			