


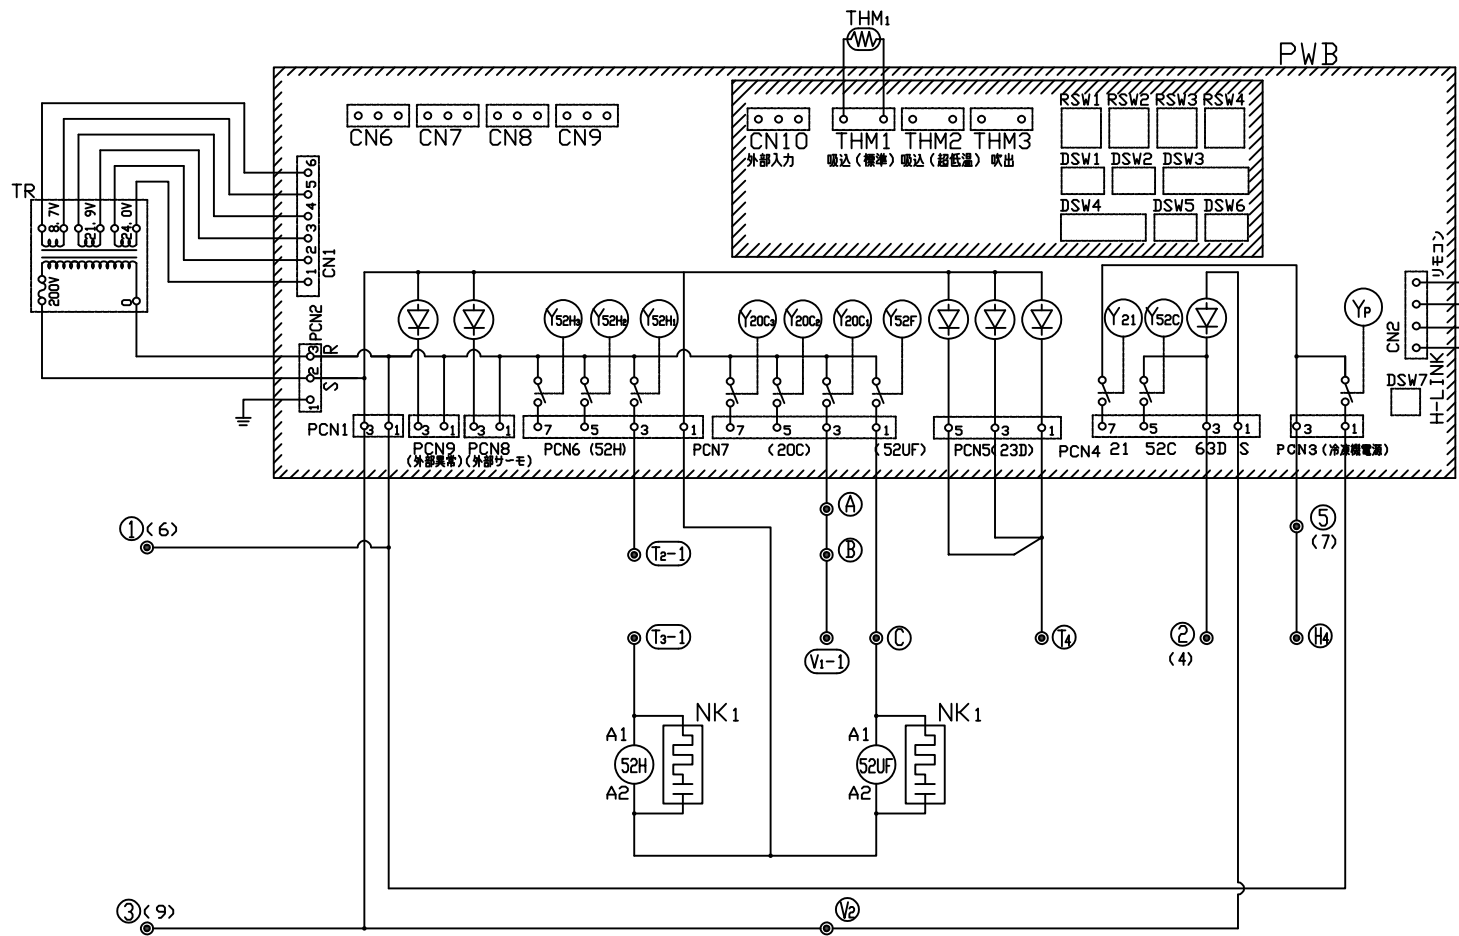

記号表

記号	名 称
52UF	電磁接触器（ユニットクーラ送風機用）
52H ₁	電磁接触器（除霜ヒータ用）
PWB _{2P}	プリント板（強電部）
TR	トランス
NK _{1,2}	ノイズキラー
TB	端子台
THM	サーミスタ（庫内温度検知用）

ディップスイッチ設定表（ 設定側）

ディップスイッチ		DSW2								
温度区分										
中 温 (HE)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4					ON
1	2	3	4							
										
低 温 (LE)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	1	2	3	4					ON
1	2	3	4							
										

注 記

1. 図中  部分はプリント板を示します。
2. 図中  端子台（TB）を示します。
3. 工場出荷時のディップスイッチの設定は中温（HE）設定となっています。
低温（LE）仕様はディップスイッチ設定表に示す設定に変更して下さい。

適用機種	HPUCC-HL1		
形 式	HPUCC		
発行者	名 称	電気回路図（WIRING DIAGRAM）	
坪野	図 番	LRH000Z186	訂 符 業 別
160311			1/1