


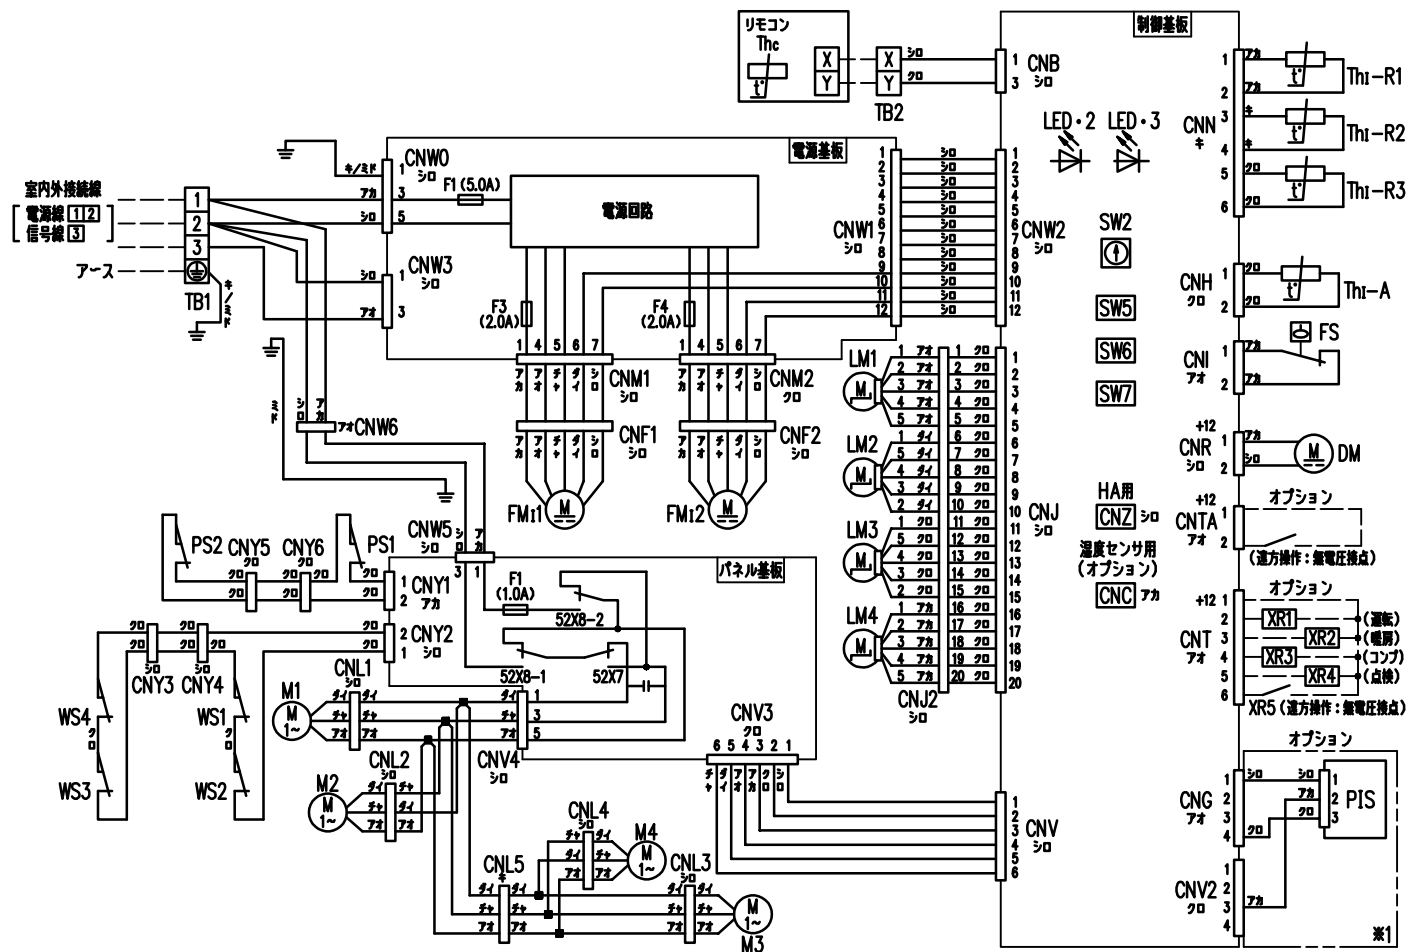

記号説明

記号	名称
CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,3,4	ヒューズ
FM1,2	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM1~4	ルーパーモータ
M1~4	ラクリーナモータ
PS1,2	パネルスイッチ
PIS	人感センサ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	フルール機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ
WS1~4	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1~4用リレー

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台(室内外接続線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線)です。

3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. 2点鎖線内(※1印)の回路は人感センサ(オプション)無しの場合配線されていません。

適用機種					FDTWKP805S, 1605S					
形式		FDTW		パネル TW-PSL-47W						
発行者		名称			室内機配線図 (WIRING)					
山田		図番		PJB001Z864			訂符		業別	
190310							1/1		1/1	