


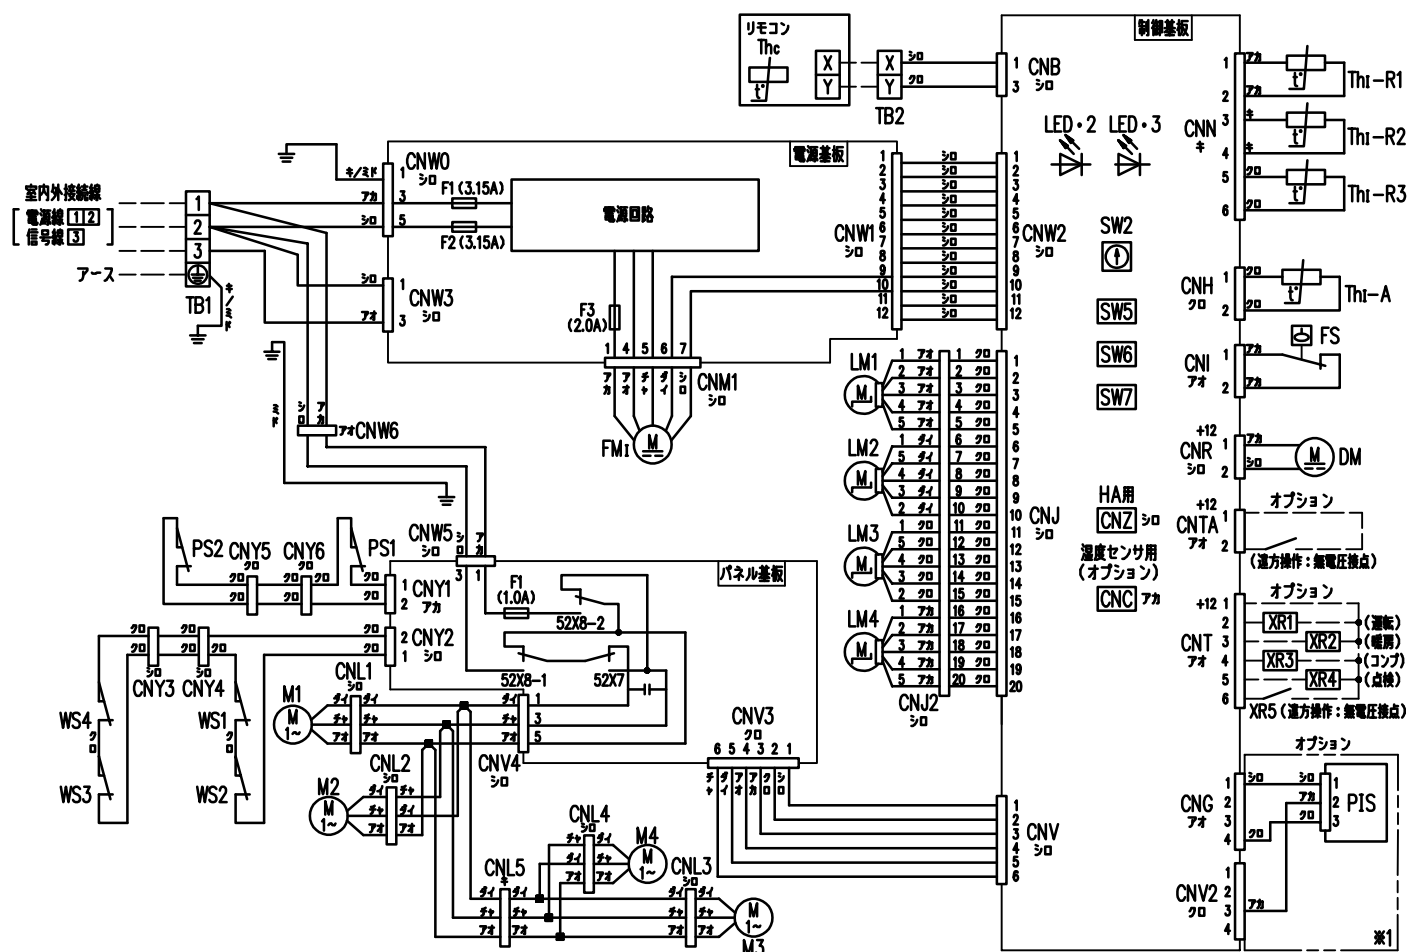

記号説明

記号	名称
CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1~3	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
LM1~4	ルーバモータ
M1~4	ラクリーナモータ
PS1,2	パネルスイッチ
PIS	人感センサ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ
WS1~4	ラクリーナワイヤゆるみ検知スイッチ
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1~4用リレー

記事 1. — は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。

3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. 2点鎖線内 (※1印) の回路は人感センサ (オプション) 無しの場合配線されていません。

適用機種				FDTWKP565S		
形式		FDTW	パネル		TW-PSL-27W	
発行者		名称				室内機配線図 (WIRING)
山田		図番				
190310		PJB001Z863				
				訂	符	業別
						1/1