

電源
200V~
50/60Hz

冷暖フリーマル
個別分流通ントロ
コネクタ


電源線 { 1 2 }

アース { 〓 }

電源

室内ユニット間接続線

TB

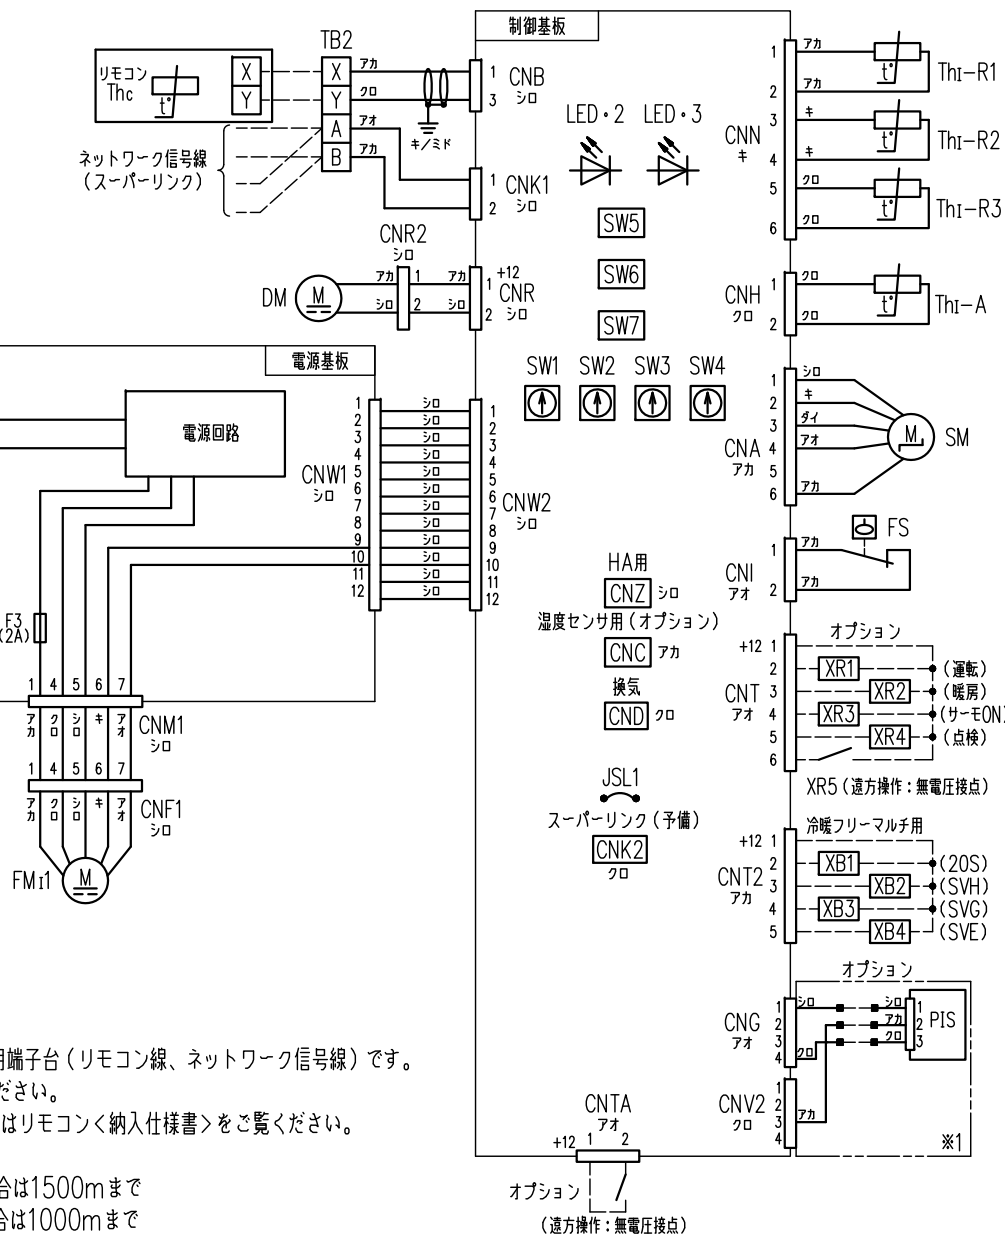

記事 1. — は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、ネットワーク信号線）です。

3. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン〈納入仕様書〉をご覧ください。

4. ネットワーク（スーパーリンク）信号線は、

- ・シールド線、太さ 0.75mm^2 を使用する場合は1500mまで
- ・シールド線、太さ 1.25mm^2 を使用する場合は1000mまで
- ・シールド線以外を使用する場合は、太さ 2.0mm^2 とし、2000mまで

5. リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6.2点鎖線内(※1印)の回路は人感センサ(オプション)無しの場合配線されていません。

記号説明

記 号	名 称
CNA~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,3	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤・点検表示)
PIS	人感センサ
SM	ステッピングモータ(電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気温度センサ
ThI-R1,2,3	熱交温度センサ
■印	閉端接続子

適用機種 FDRP225LXA, 285LXA, 365LXA,
FDRP455LXA, 565LXA

形式	FDR
----	-----

発行者 名称 室内機配線図 (WIRING)

山田	室内機配線図 (WIRING)		
	図番	記号	葉別
181219	PJG000Z475		1/1