


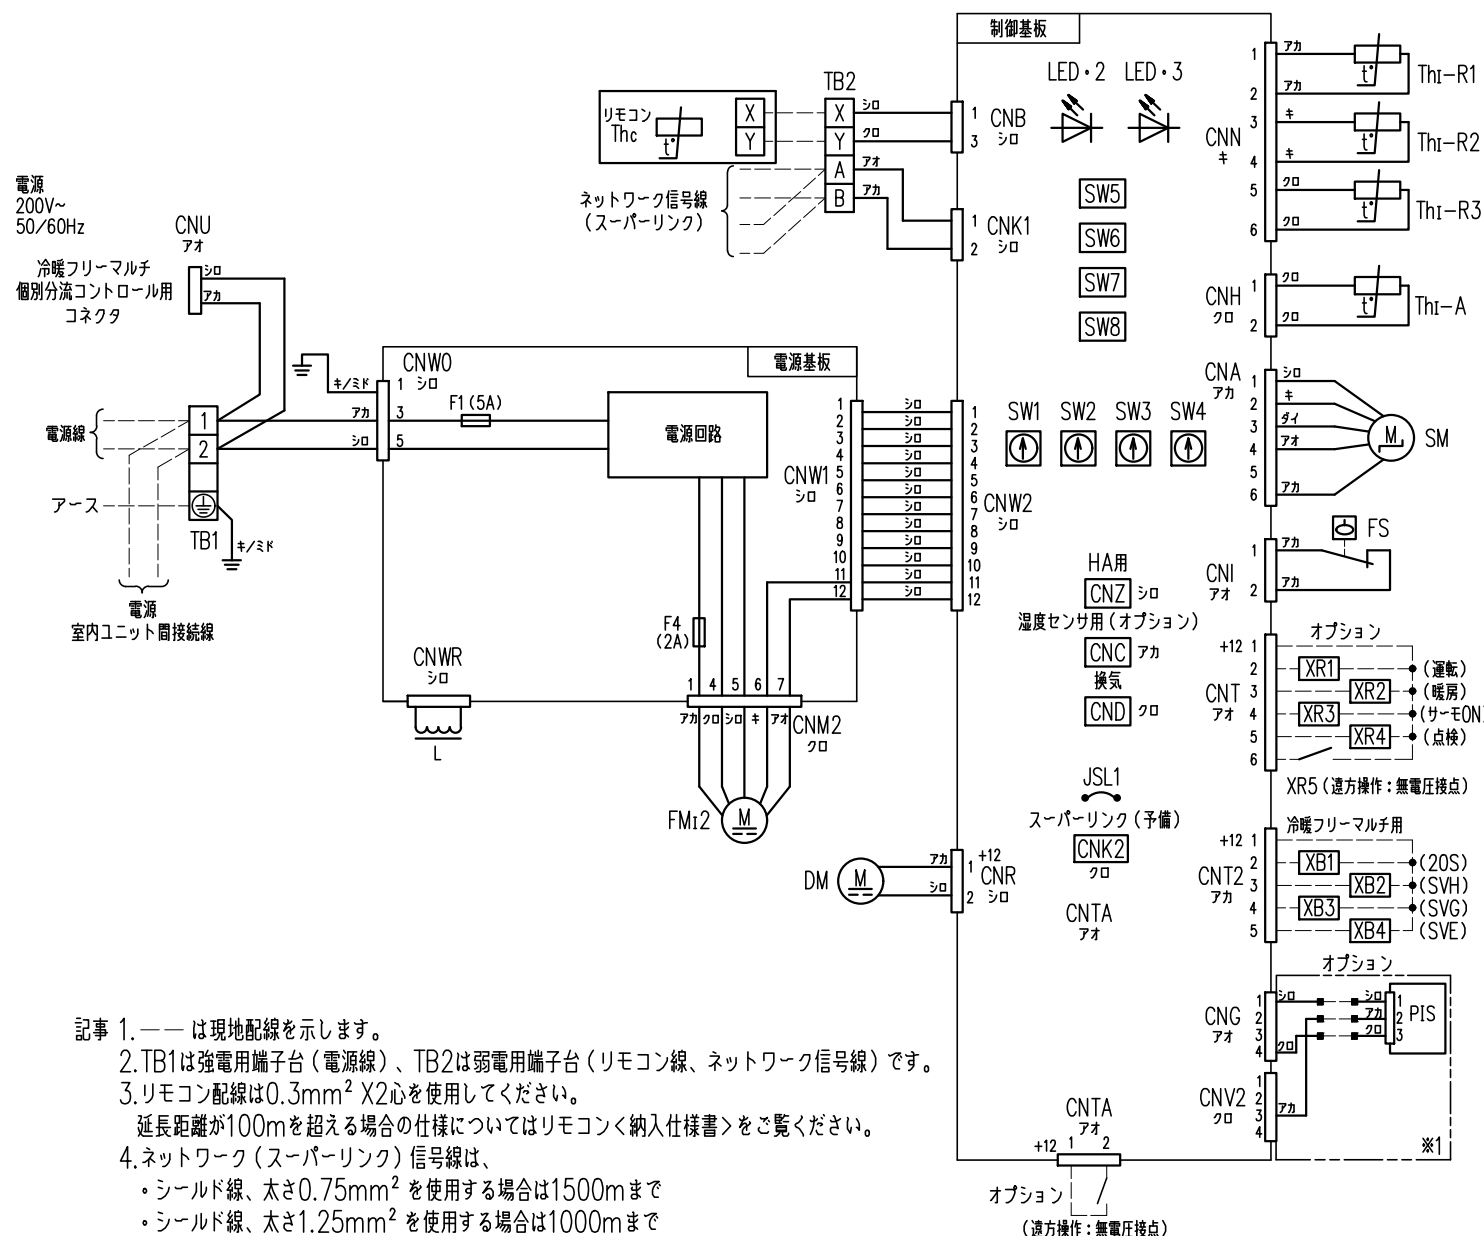

記号説明

記号	名称
CNA~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,4	ヒューズ
FM12	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパーリンク (予備) 切替
L	リアクター
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
PIS	人感センサ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
SW8-4	機外静圧使用範囲切替 出荷時/最大
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸入空気温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交温度センサ
■印	閉端接続子

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、ネットワーク信号線) です。
3. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン<納入仕様書>をご覧ください。
4. ネットワーク (スーパーリンク) 信号線は、
- ・シールド線、太さ0.75mm² を使用する場合は1500mまで
 - ・シールド線、太さ1.25mm² を使用する場合は1000mまで
 - ・シールド線以外を使用する場合は、太さ2.0mm² とし、2000mまで
5. リモコン配線、ネットワーク信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。
6. 2点鎖線内 (※1印) の回路は人感センサ (オプション) 無しの場合配線されていません。

適用機種	F D U P 7 1 5 L X A , 8 0 5 L X A , 9 0 5 L X A
形 式	F D U
発行者	松本
名 称	室内機配線図 (WIRING)
図 番	P J G 0 0 0 Z 4 7 9
訂 符	1/1
葉 別	1/1