
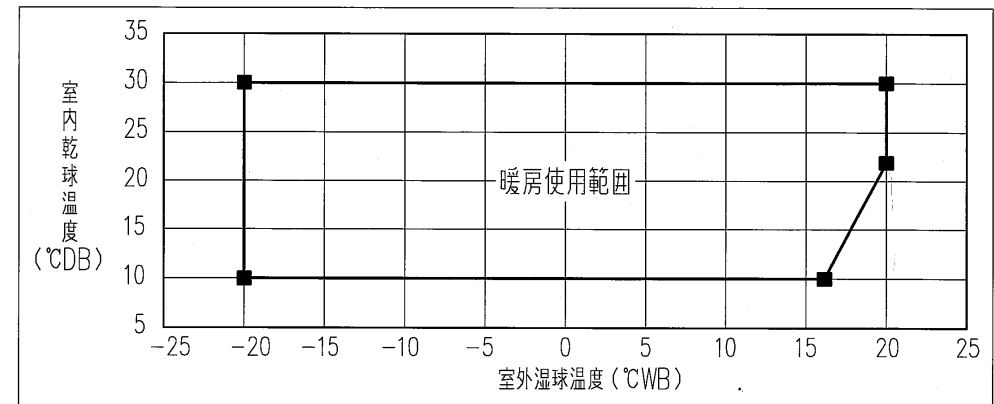


適用地域	ヒートポンプ機（暖房運転を考慮して）日最低気温が12～3月の冬期4ヶ月間の平均値で0℃DB以上であって降雪の多くない地域。 降雪地域では、防雪フード（オプション）を組付けて使用してください。	
設置場所	外形図に据付スペースに関する制限を記載しております。 室内ユニットの据付は、床面から2.5m以上としてください。（床置型、壁掛型を除く）	
室内ユニットの雰囲気（天井裏）温度・湿度	露点温度28℃以下、相対湿度80%以下（天吊型を除く） 露点温度23℃以下、相対湿度80%以下（天吊型の場合）	
圧縮機の 発停頻度	1サイクル時間	7分以上（停止～停止 / 始動～始動）
	停止時間	3分以上
電源電圧	電圧変動	定格電圧 200V±10%以内
	始動時の電圧降下	定格電圧 200Vの15%
	相間アンバランス	3%以内

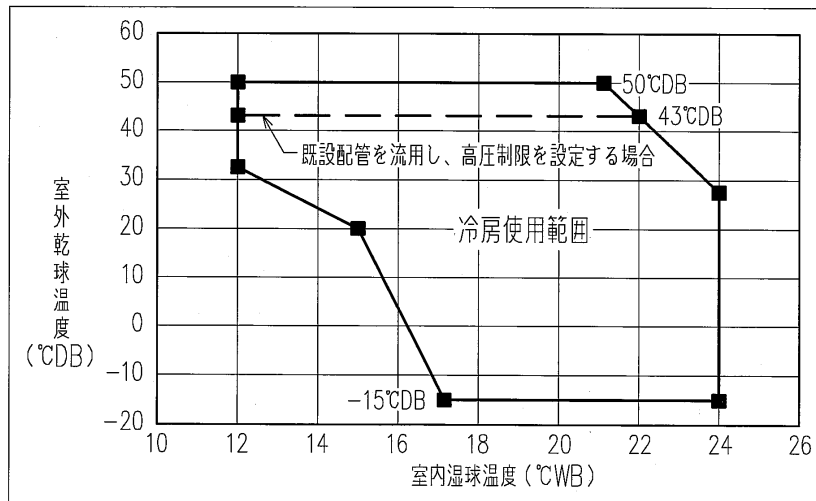

ユニットの風量を妨げる様な場所、室外ユニットに強風・他のユニット吹出風が当たる場所に設置された場合、冷房・暖房能力の減少、制御により連続運転をしない範囲が発生します。

次のような場所への設置は行わないでください。

- |  |  |
|--|--|
| 1) 可燃性ガスの漏れる恐れがある場所。                       | 8) 化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用する所。                     |
| 2) 硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリ等、機器に影響する物質の発生・滞留する所。 | 9) 車両・船舶等移動するものへの設置。                         |
| 3) 調理場や機械工場などの、油の飛沫や油煙・蒸気の立ち込める場所。         | 10) 積雪の多い所                                   |
| 4) 電磁波・高周波の発生する機器の近く。                      | 11) 標高1000m以上の場所。                            |
| 5) 海岸地帯の潮風が直接当たる場所。                        | 12) 洗たく室等 水が掛かる場所。<br>室内機は水の浸入に対する保護はしていません。 |
| 6) 煙突の煙がかかる場所。                             | 13) ワイヤレス仕様で使われる場合、<br>受信部に影響のある光線が飛び交う所。    |
| 7) カーボン繊維や金属分・パウダー等が浮遊する場所。                |  |

適用機種	FDCVP2244, 2804HSX FDCVSP2244, 2804HSX		
形式	FDC	◎	
発行者	名称	使用範囲	
坪野	図番	訂符	業別
130703	PCB003Z688		1/1