


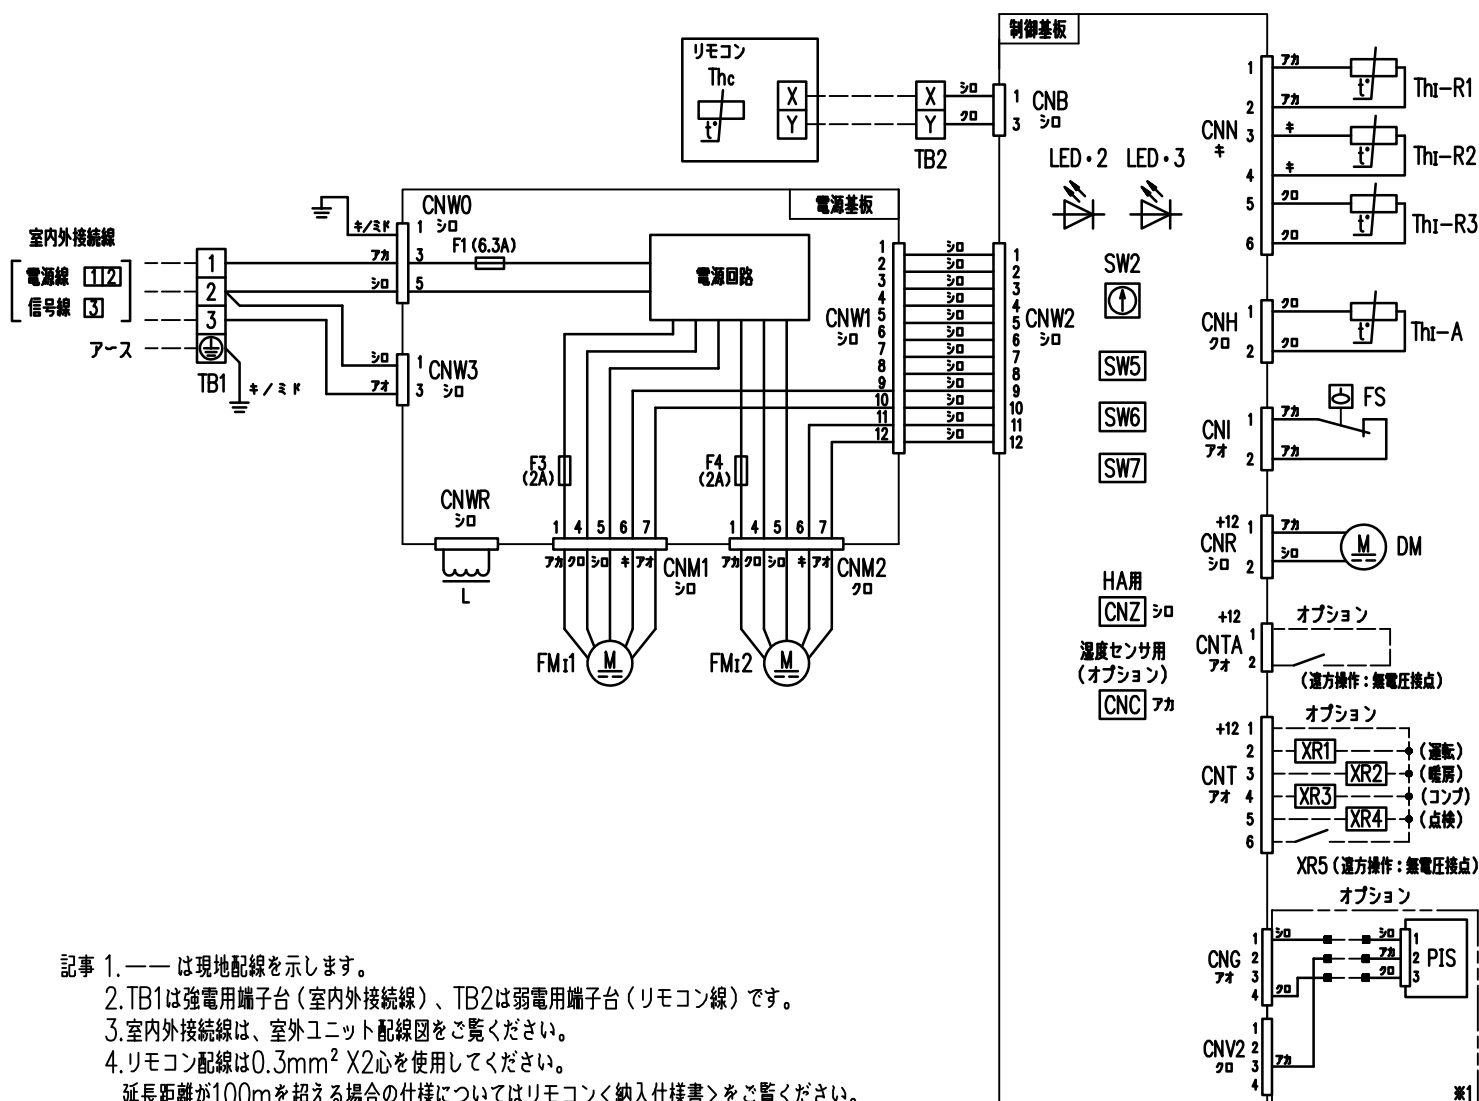

記号説明

記号	名称
CNB~Z	コネクタ
DM	ドレンポンプモータ
F1,3,4	ヒューズ
FM1,2	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
L	リアクタ
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
PIS	人感センサ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW5	ブルーラル機 親/子設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気温度センサ
Th1-R1,2,3	熱交温度センサ
■印	閉端接続子

記事 1. --- は現地配線を示します。

2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。

3. 室内外接続線は、室外ユニット配線図をご覧ください。

4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。

延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコンく納入仕様書>をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

6. 2点鎖線内 (※1印) の回路は人感センサ (オプション) 無しの場合配線されていません。

適用機種	FDUKP715S, 1125S
形式	FDU
発行者	山田
名称	室内機配線図 (WIRING)
図番	PJG000Z642
訂/符	1/1
業別	190310