


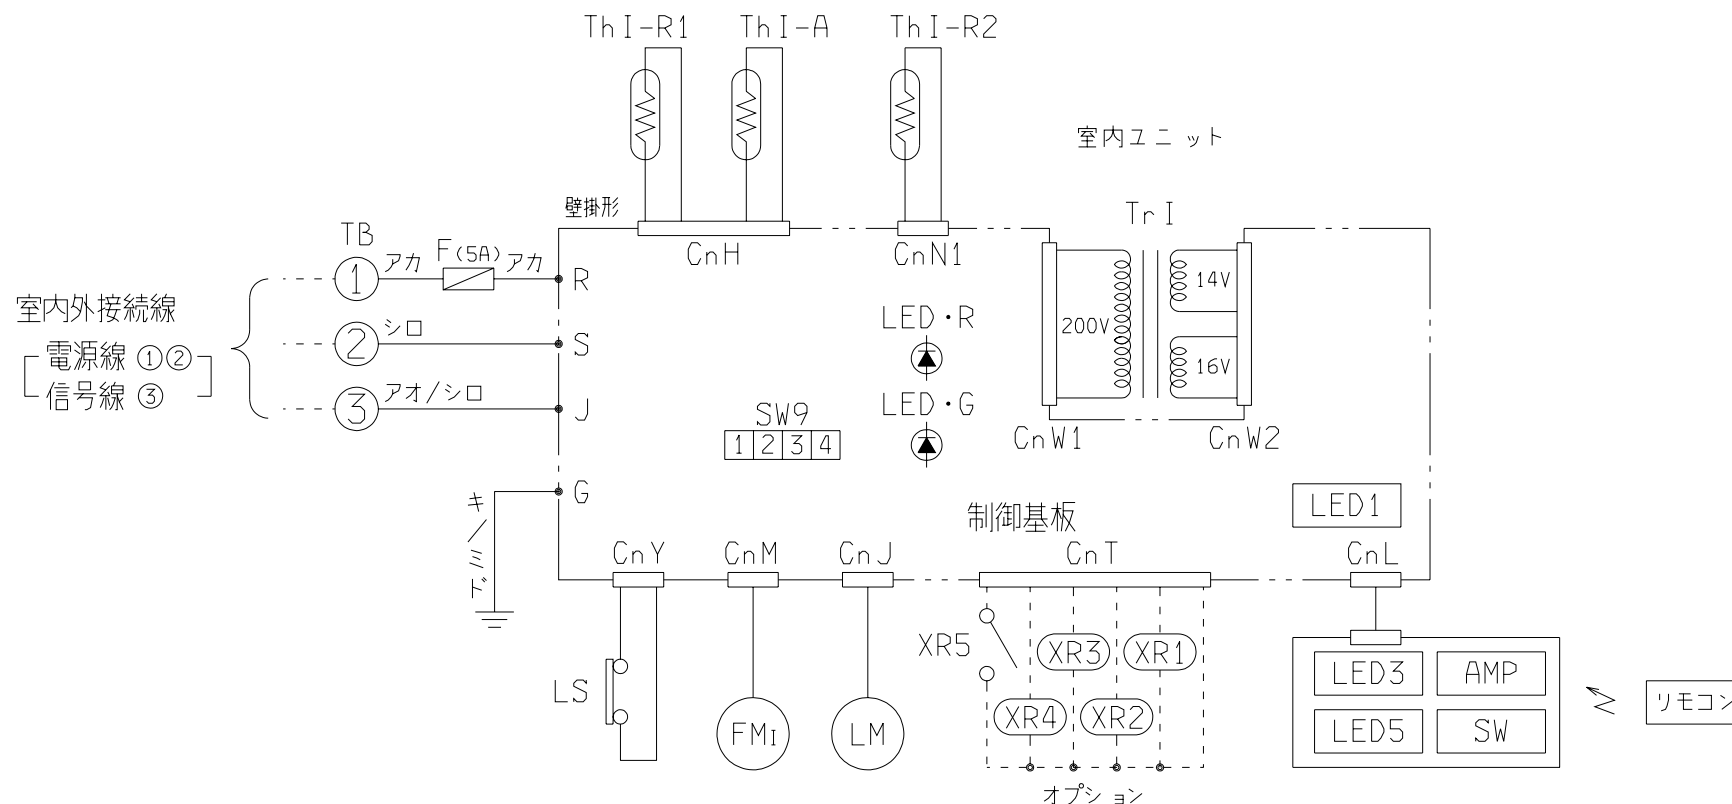

FM _I	ファンモータ
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ(簡易クリーン機構)
Tr I	トランス
Th I-A	吸込空気センサー
Th I-R	熱交センサー
SW	バックアップスイッチ(運転/停止)
SW9-3	応急運転
LED1	7セグ表示器(点検用)
LED3	表示灯(緑-運転)
LED5	表示灯(黄-タイマー/点検)
LED・R	表示灯(赤-点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)

XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	COMPON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
CnB~Z	コネクタ(□印)
TB	端子台(○印)
F	ヒューズ
AMP	ワイヤレス受信器

室 内 外 接 続 線	
形 式	配線太さ (φmm又はmm ²)
NP401	φ1.6×3
NP451	
NP501	
NP561	
NP631	

記事

1. ---は現地配線を示します。
2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
3. 開閉器、アース線などの仕様については、
<客先納入仕様書>中の“配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種		FDKNP401, 451, 501, 561, 631	
形 式		FDKNP	⊕ ⊖
発行者	名 称 室内機配線図(WIRING)		
	長谷川	図 番	訂 符 業 別
030410	PHA000Z789		1/1