


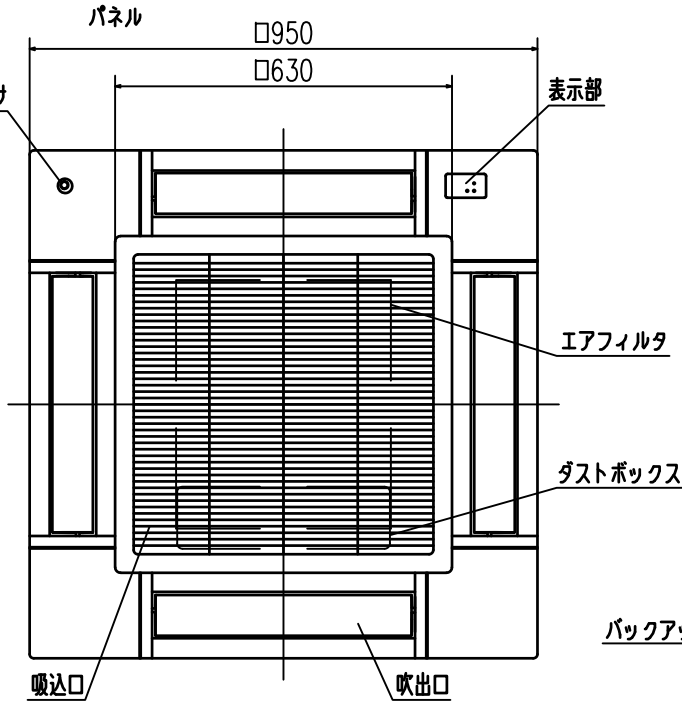


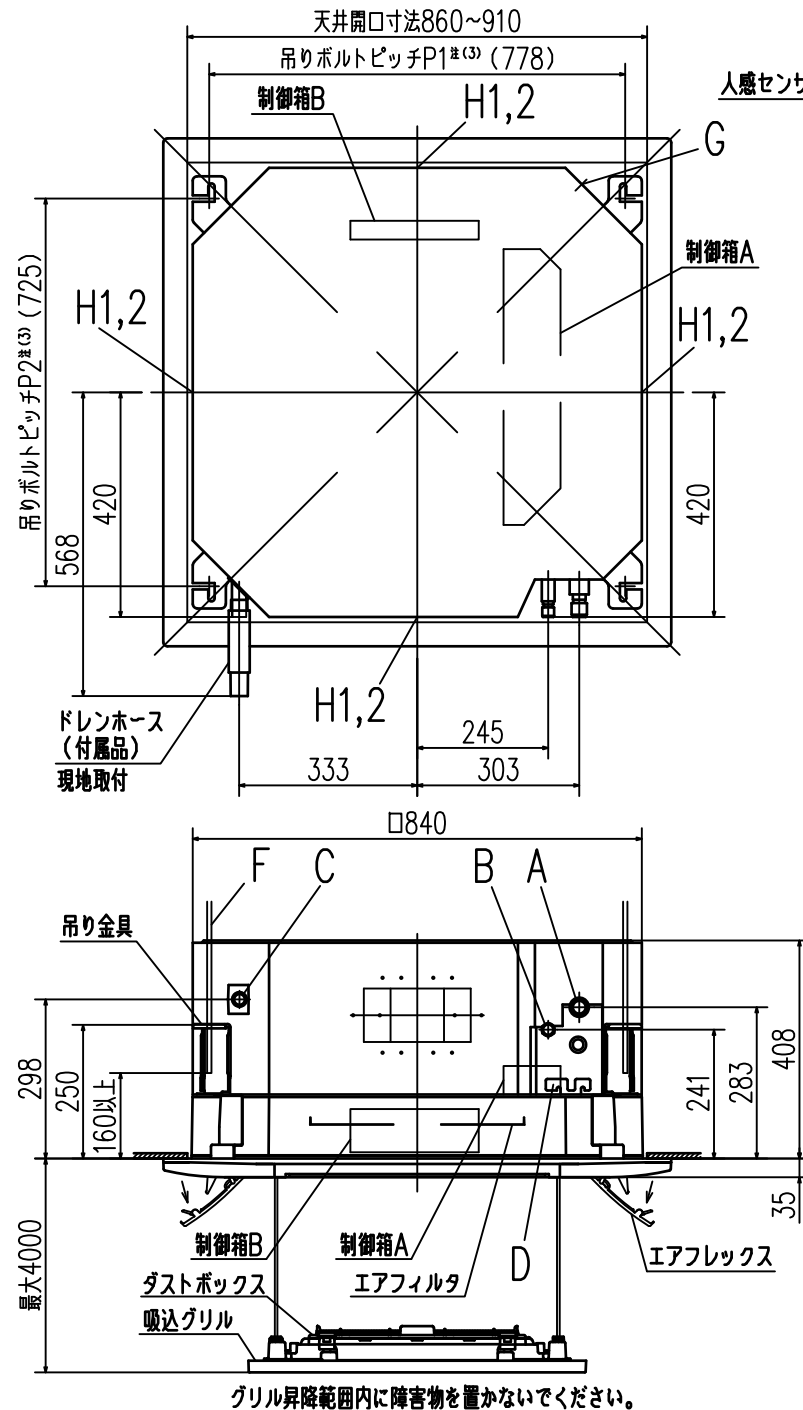

記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)
D	電源取入口	
F	吊りボルト	M10又はM8
G	OA取入口	
H1	吹出分岐ダクト接続口	φ125
H2		φ200


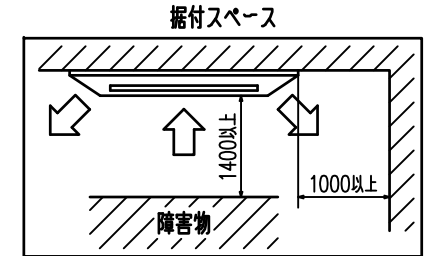


隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

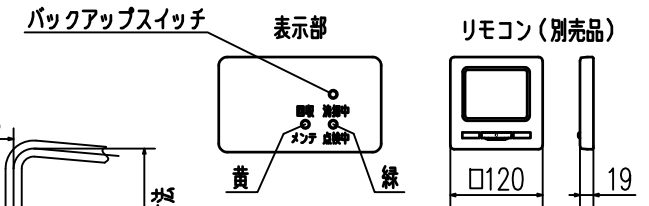

- 注(1) 装置銘板は制御箱Aの蓋に付いてます。
 (2) 吸込グリルには方向性があります。
 (3) 吊りボルトピッチP1, P2は下表の
 パターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表		
記号 パターン	P1	P2
1	770	725~770
2	770~800	725

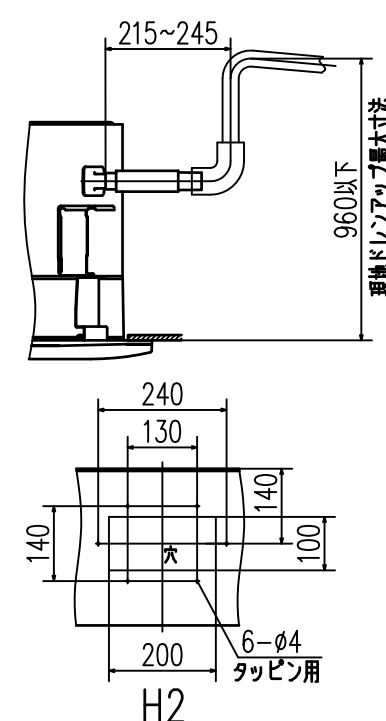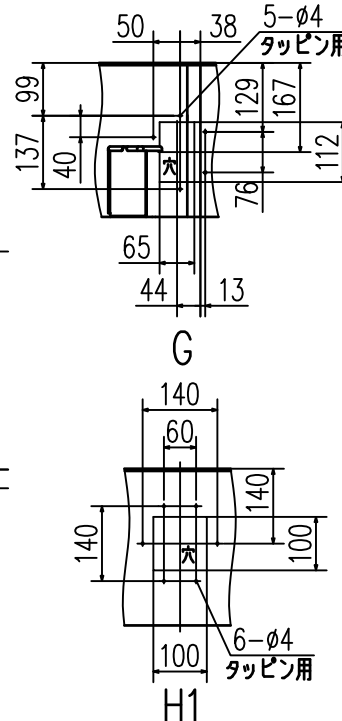

適用機種 GTP905M1A, 1125M1A, 1405M1A, 1605M1A		
形 式 GT	パネル T-PSCLS-5BW	⊙ ⊙
発行者 稲葉	名 称 室内機外形図<OUTLINE>	図 番 P J F 000Z650
2001.12	訂 符 1/1	業 別 1/1