


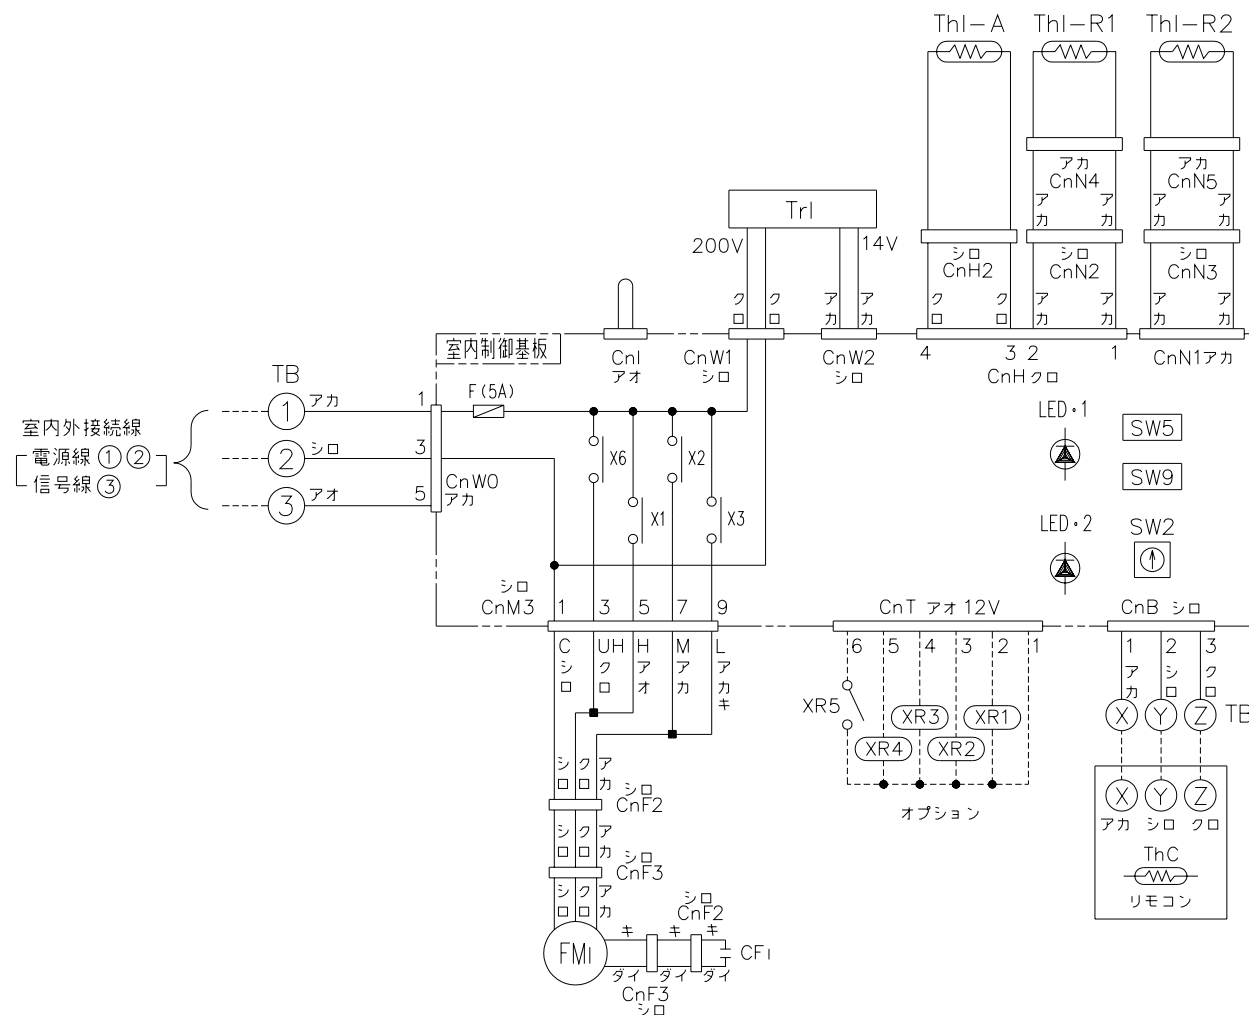

FMi	ファンモータ（サーモ付）
F	ヒューズ
CFi	FMi用コンデンサ
TrI	トランス
LED・1	表示灯（赤ー点検表示）
LED・2	表示灯（緑ーマイコン正常表示）
SW2	リモコン通信アドレス設定
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1,2	熱交センサー
ThC	リモコン付属サーミスタ
X1~3,6	FM用リレー
XR1	運転表示（DC12V出力）
XR2	暖房表示（DC12V出力）
XR3	コンプON表示（DC12V出力）
XR4	点検表示（DC12V出力）
XR5	遠方操作（無電圧接点）
CnB~Z	コネクタ（口印）
TB	端子台（口印）
■ 印	閉端接続子

記事1。----- は現地配線を示します。

2. 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。

3. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、＜客先納入仕様書＞中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	SPUP801, P1121, P1401		
形 式	SPU		●
発行者	名 称	室内機配線図（WIRING）	
長谷川	図 番	PJD000Z934	訂 符 業 別
031218			1/1